


情報化施工の施工管理要領 について

1. 情報化施工 要領策定の対象技術

<施工管理技術>

①TS・GNSSによる締固め管理技術

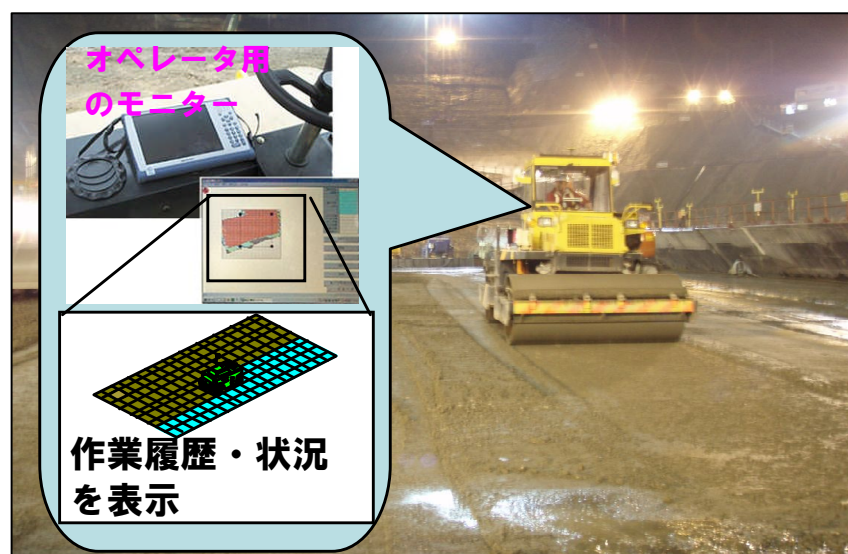

②TSを用いた出来形管理技術



TS : トータルステーション

GNSS : 全地球衛星測位システム (GPS、GLONASSなどの総称)

2. 情報化施工 要領策定の経緯


資料2-1

○情報化施工技術の普及促進のための環境整備の一つとして要領を策定

監督・検査要領…監督・検査職員向けに、実施項目を示したもの

施工管理要領…施工企業向けに、基本的な取り扱い方法や計測方法、手順を示したもの

監督・検査要領、施工管理要領を策定・改訂する情報化施工技術

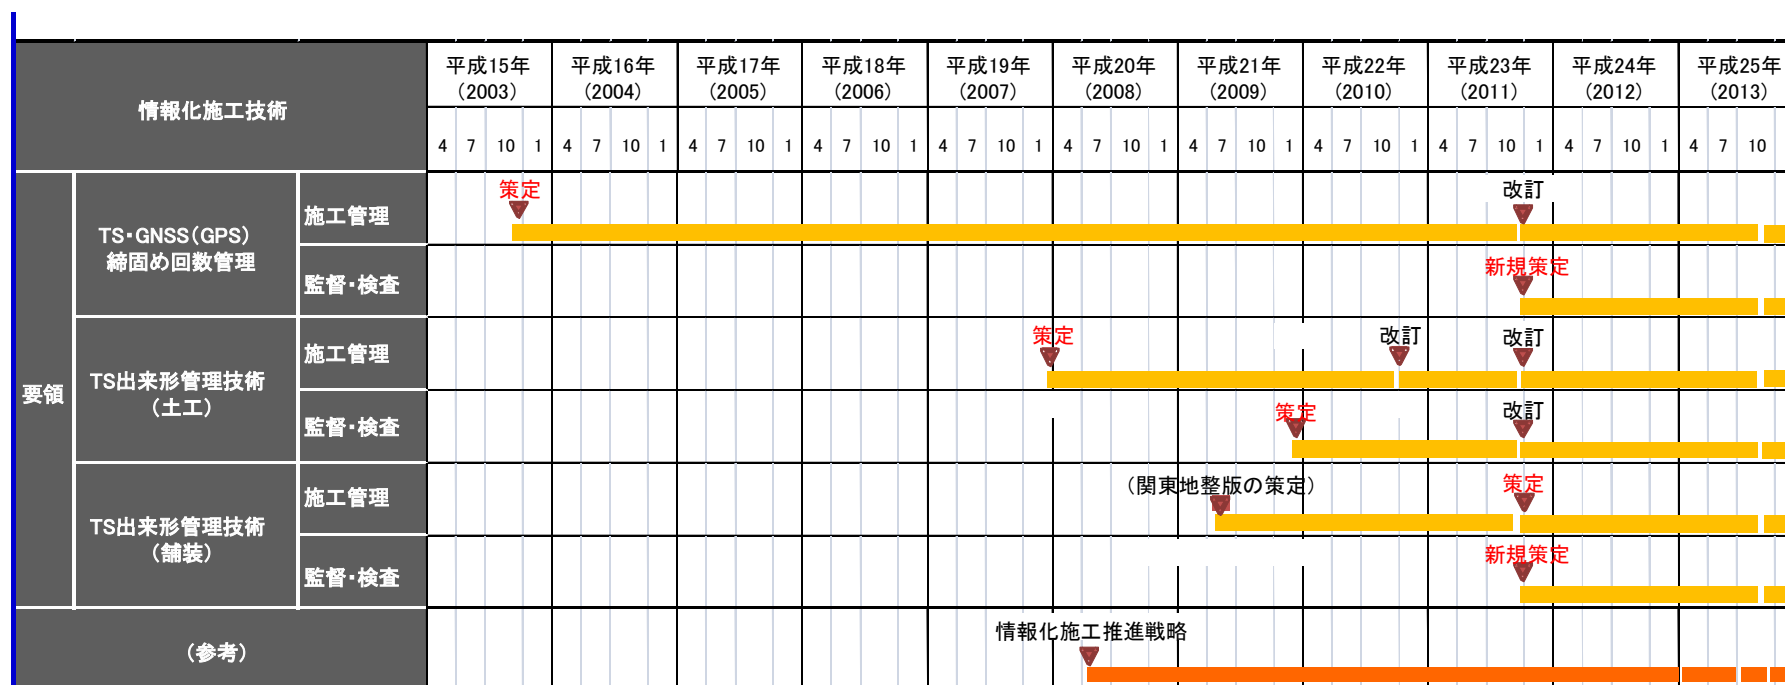

3-1. TS・GNSS締固め管理技術の活用による効果

○ 情報化技術の位置付け(平成22年8月2日付課長通達、及び補佐事務連絡での整理)

<凡例>


赤字: 作業量の減少

青字: 作業量の増加

緑時: 作業量は同等程度

	【導入前】砂置換・RIによる密度計測	【導入後】TS・GNSSによる締固め回数管理
施工者	(計測) ・締固め密度計測は1回/1,000m3毎 ・密度試験写真管理が1回/土質毎 (書類作成) ・密度計測結果は野帳から転記(書類作成が必要) (その他) ・砂置換の場合は結果の判定に期間が必要 ・電子納品が必要	(事前準備) ・システム適用の確認が必要 (適用、システムの精度確認、条件設定、事前チェックシートによるチェック) (計測) ・締固め密度計測は不要。(施工結果は全層・全面で記録) ・密度試験写真管理が不要 (書類作成) ・締固め結果はシステムで自動出力 (その他) ・締固め過不足は施工中に確認可能 ・電子納品が必要(※データの追加があるが電子化の手間は無い)
監督員	(書類の確認) ・施工計画書の受理 (施工状況の把握) ・敷均し状況の把握 1回/1工事	(書類の確認) ・施工計画書等の受理 (記載の有無の確認(事前チェックシートの1枚の確認を含む)) (施工状況の把握) ・敷均し状況の把握 1回/1工事
検査員	(出来形・品質検査、写真検査) ・締固め密度 書面検査は1回/1,000m3毎 ・密度試験写真管理が1回/土質毎 (その他) ・施工計画書受理の確認 ・電子納品のデータ提出状況の確認	(出来形・品質検査、写真検査) ・締固め密度 書面検査は施工層毎(締め固め回数資料等を確認するのみ) ・密度試験写真管理が不要 (その他) ・施工計画書受理の確認(事前確認チェックシートの確認状況の検査を含む) ・電子納品のデータ提出状況の確認(フォルダ構成のチェック含む)

3-1. 作業フロー(TS・GNSS締固め管理の場合)

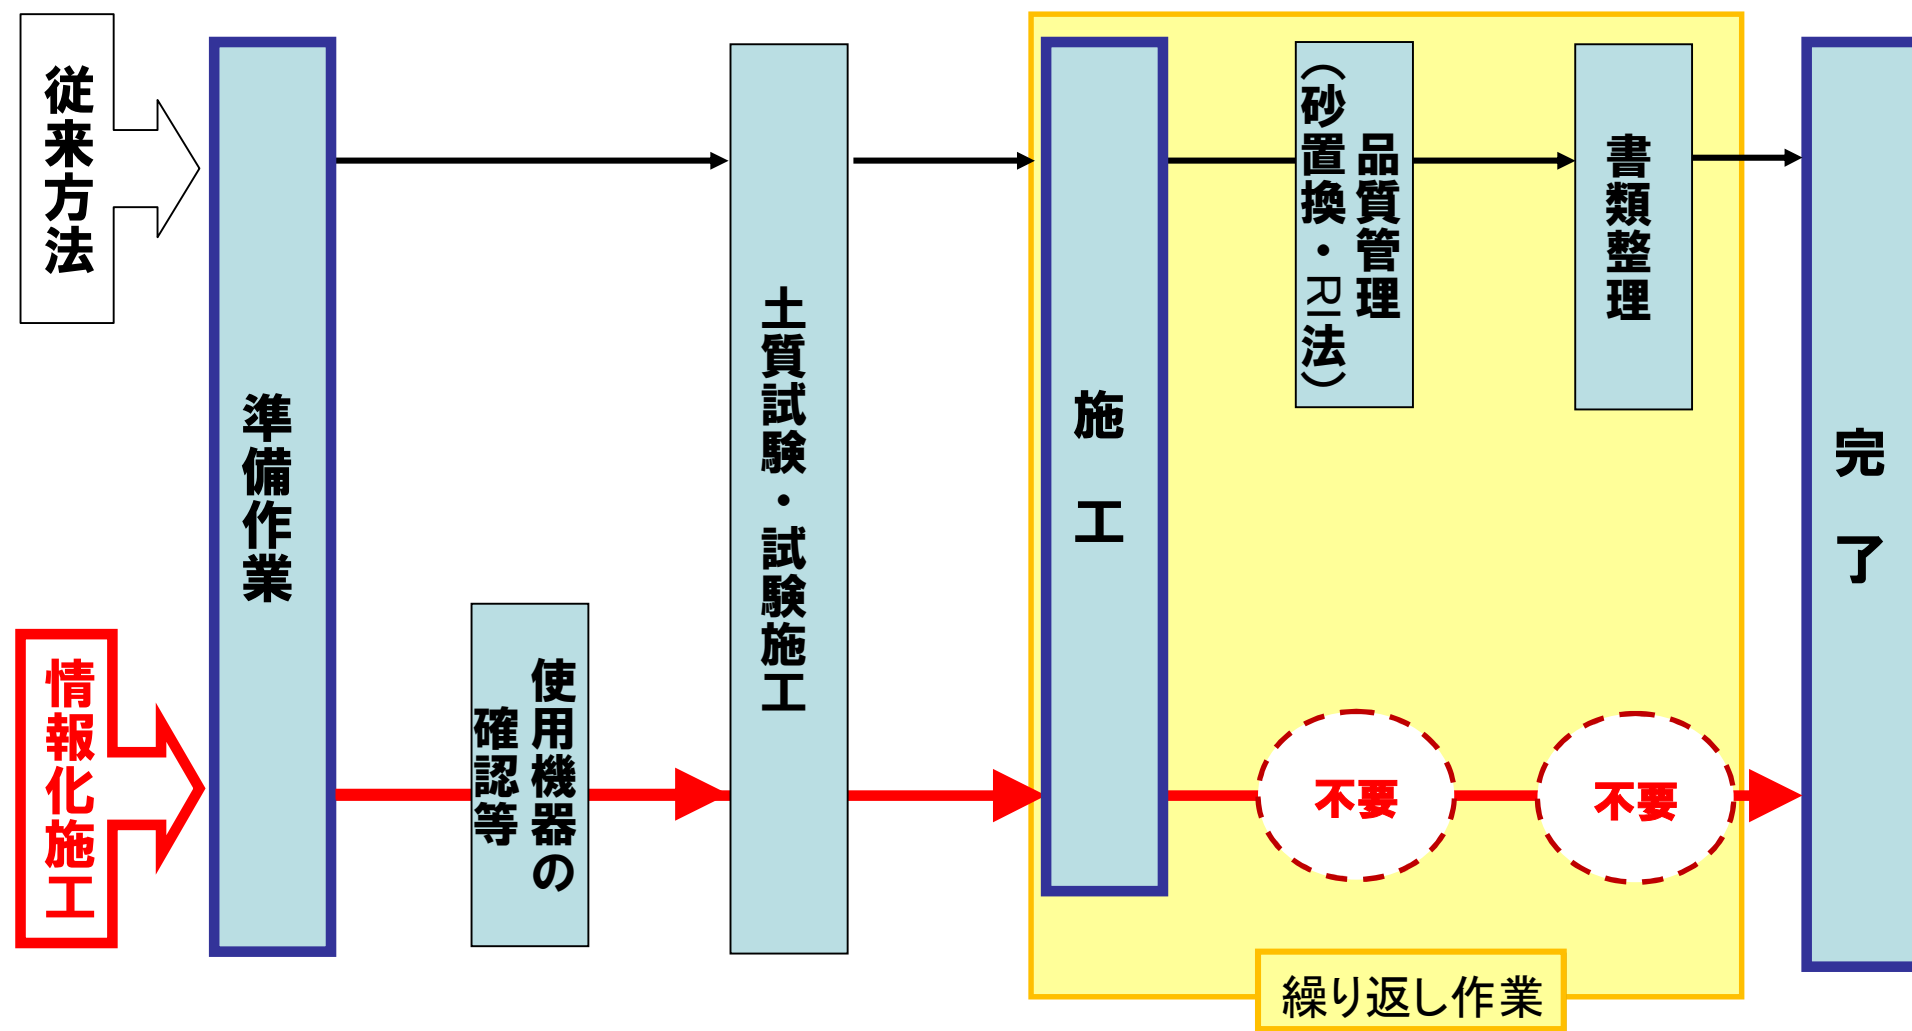

3-2. TS出来形管理技術(土工)の活用による効果

<凡例>


赤字: 作業量の減少

青字: 作業量の増加

緑時: 作業量は同等程度

	【導入前】巻尺・レベル等による計測	【導入後】TSによる計測
施工者	(事前準備) - 作業員が3人以上必要 (計測) - 施工管理の計測は1箇所/測点毎 - 出来形管理は1箇所/40m - 写真管理が1回/200m(法長) (書類作成) - 計測結果は野帳から転記(書類作成が必要) (その他) - 出来形不足は事務所に帰ってから確認 - 電子納品が必要	(事前準備) - 作業員は2人 (計測) - 施工管理の計測は1箇所/測点毎 - 出来形管理は1箇所/測点毎 (※帳票は自動作成ため負担はない) - 写真管理が1回/1工事(法長) (書類作成) - 計測結果をシステムで自動出力 (その他) - 出来形不足は計測と同時に確認可能 - 電子納品が必要 (※データの追加があるが電子化の手間は無い)
監督員	(書類の確認) 施工計画書の受理	(書類の確認) 施工計画書等の受理 (記載の有無の確認(事前チェックシートの1枚の確認を含む))
検査員	(出来形・品質検査、写真検査) - 出来形書面検査は1箇所/40m - 出来形実地検査は1箇所/200m - 写真管理は1回/200m or 1施工箇所毎 (その他) - 施工計画書受理の確認 - 電子納品のデータ提出状況の確認	(出来形・品質検査、写真検査) - 書面検査は1箇所/測点毎 (確認書類は従来通り) - 実地検査は1箇所/1工事 - 写真管理は1回/1工事 (その他) - 施工計画書受理の確認(事前確認チェックシートの確認状況の検査を含む) - 電子納品のデータ提出状況の確認(フォルダ構成のチェック含む)

3-2. 作業フロー(TS出来形(土工))

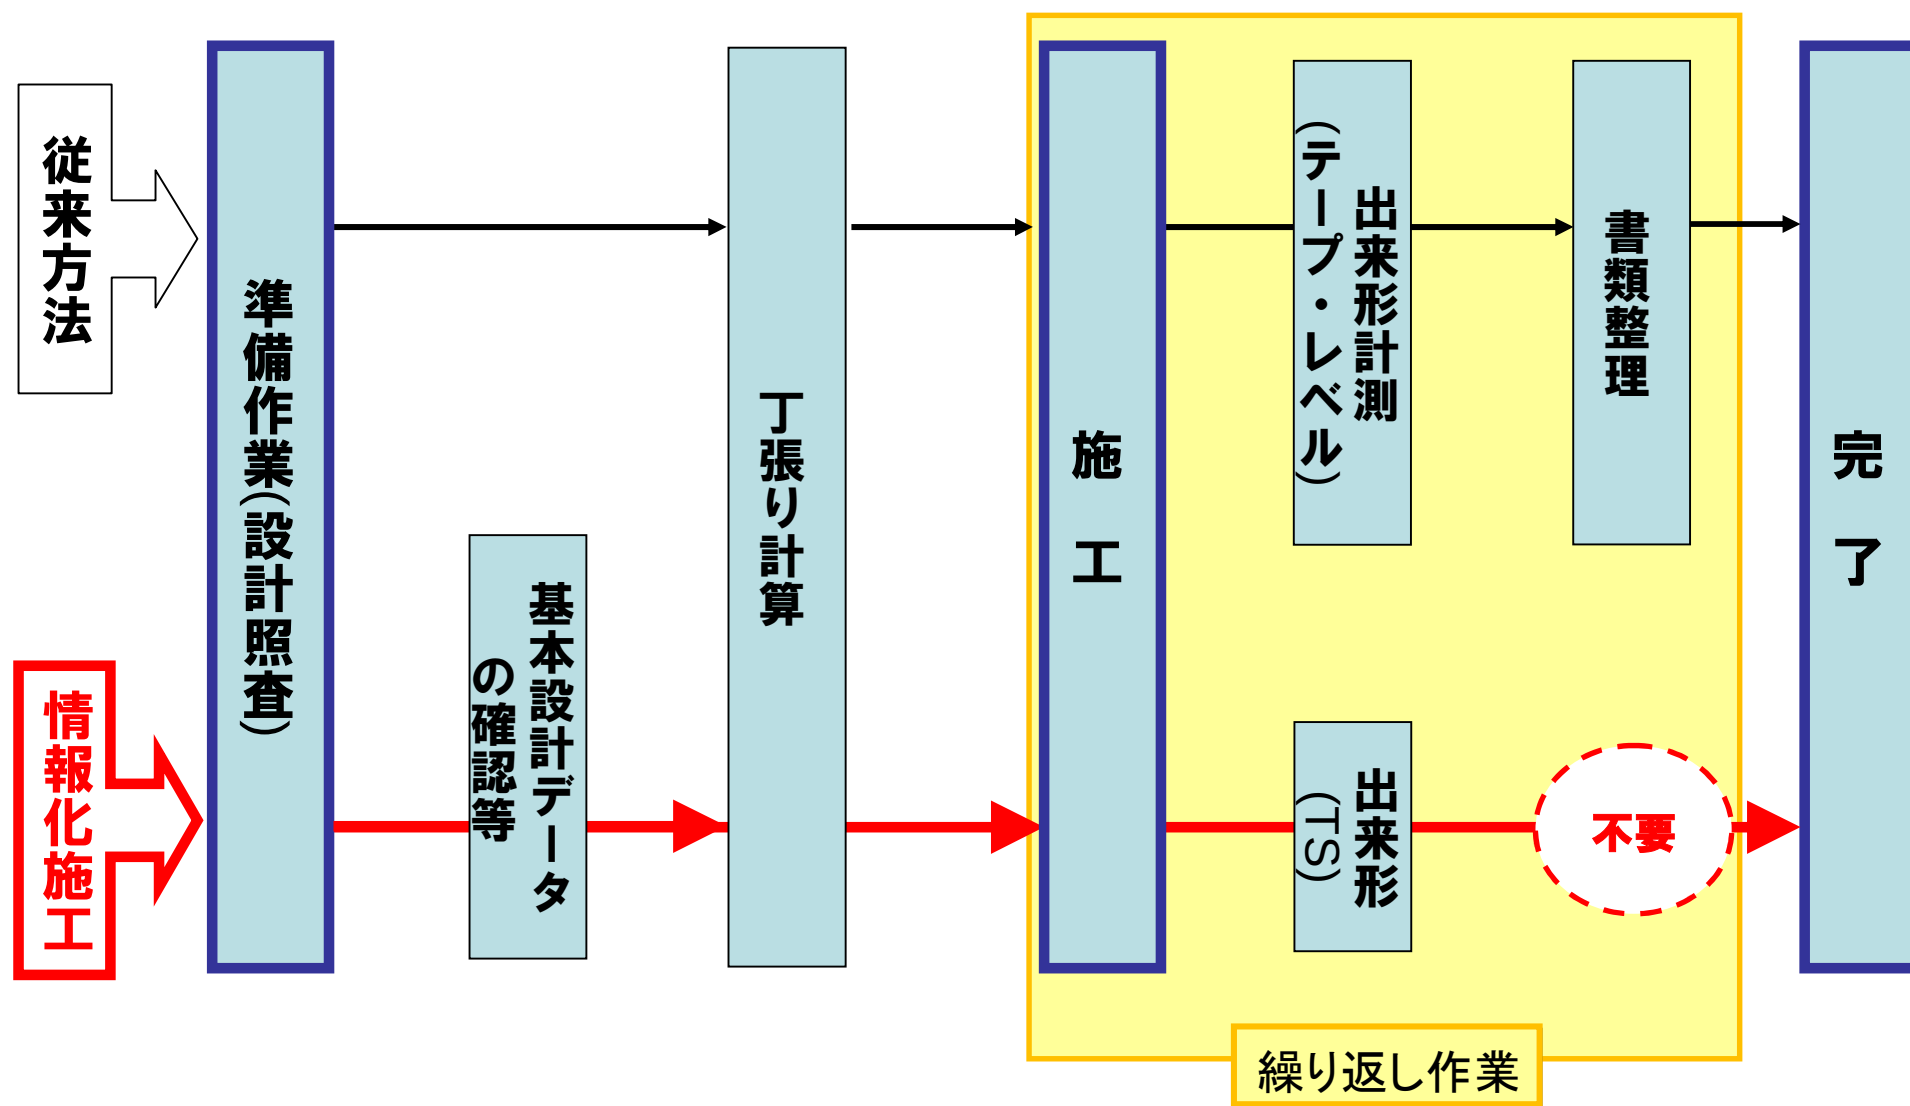

3-3. TS出来形管理技術(舗装工)の活用による効果

< 凡例 >


赤字: 作業量の減少

青字: 作業量の増加

緑時: 作業量は同等程度

	【導入前】巻尺・レベル等による計測	【導入後】TSによる計測
施工者	(事前準備) - 作業員が3人以上必要 (計測) - 施工管理の計測は1箇所/測点毎 - 出来形管理は1回/各層80m (幅) 〃 1回/40m (厚さ) ※路面切削工 - 写真管理1回/各層80m (幅) ※アスファルト舗装 〃 1回/200~400m (転圧状況等) 〃 1回/1施工箇所 (幅・厚さ) ※路面切削工 (書類作成) - 計測結果は野帳から転記(書類作成が必要) (その他) - 出来形不足は事務所に帰ってから確認 - 電子納品が必要	(事前準備) - 作業員は2人 (計測) - 施工管理の計測は1箇所/測点毎 - 出来形管理は1箇所/測点毎(※帳票は自動作成されるため負担はない) - 写真管理1回/各層毎1工事 (幅) ※アスファルト舗装 〃 1回/200~400m (転圧状況等) 〃 1回/1工事 (幅・厚さ) ※路面切削工 (書類作成) - 計測結果をシステムで自動出力 (その他) - 出来形不足は計測と同時に確認可能 - 電子納品が必要(※データの追加があるが電子化の手間は無い)
監督員	(書類の確認) 施工計画書の受理	(書類の確認) 施工計画書等の受理 (記載の有無の確認(事前チェックシートの1枚の確認を含む))
検査員	(出来形・品質検査、写真検査) - 出来形書面検査は1箇所/40~80m - 出来形実地検査は1箇所/200m - 写真管理は1箇所/80~200m or 各層毎 (その他) - 施工計画書受理の確認 - 電子納品のデータ提出状況の確認	(出来形・品質検査、写真検査) - 書面検査は 1箇所/測点毎 (確認書類は従来どおり) - 実地検査は 1箇所/1工事 - 写真管理は 1枚/1工事 (その他) - 施工計画書受理の確認(事前確認チェックシートの確認状況の検査を含む) - 電子納品のデータ提出状況の確認(フォルダ構成のチェック含む)

3-3. 作業フロー(TS出来形(舗装))

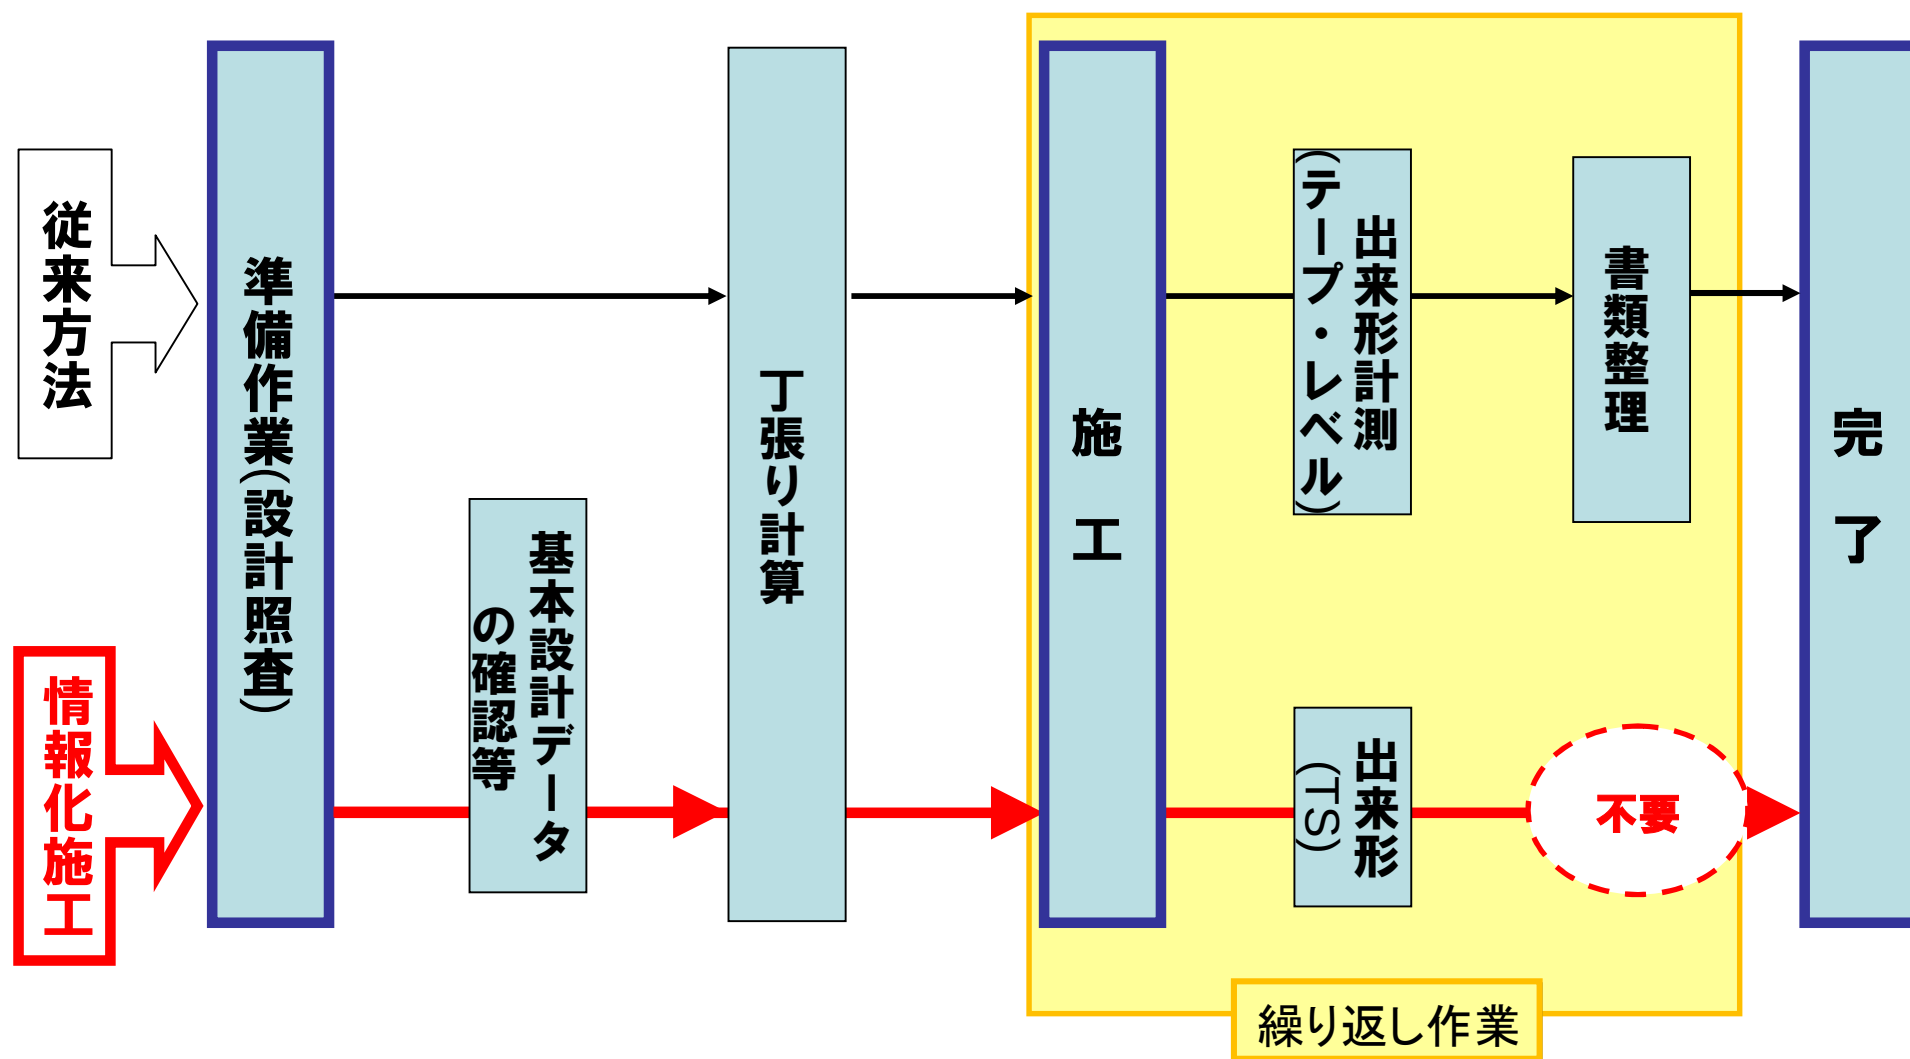


TS・GNSSを用いた盛土の締固め 管理要領について

はじめに

「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理技術」とは、GNSSやTSで建設機械の位置を取得し、平面上に設けたメッシュ毎に締固め回数をカウントし、試験施工で確認した規定回数との差をオペレータに提供する技術である。

GNSSやTSによる
位置情報の取得(計測効
率の向上)

締固め回数の早期把握
(技術者判断の迅速化、
人為ミスの防止、品質確保)

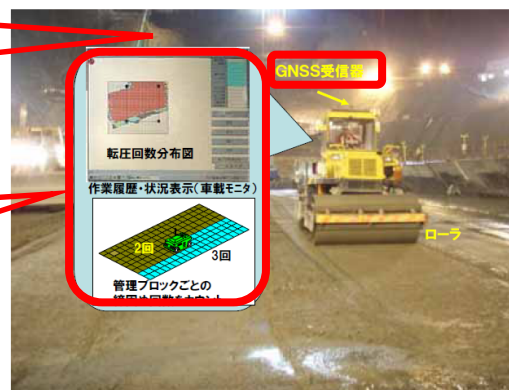

この管理方法は、盛土の現場密度を直接測定するものではなく、工法規定により品質を担保する。

試験施工により施
工管理要素を決定


- ・まきだし厚
- ・締固め回数
- ・施工含水比

本施工では工法規
定により施工管理

- ・まきだし厚管理(写真)
- ・締固め回数管理(システム、オペレータ、帳票)
- ・施工含水比管理(日々)

期待される効果

- ・盛土全面の管理
- ・人為ミスの減少
- ・品質管理効率化

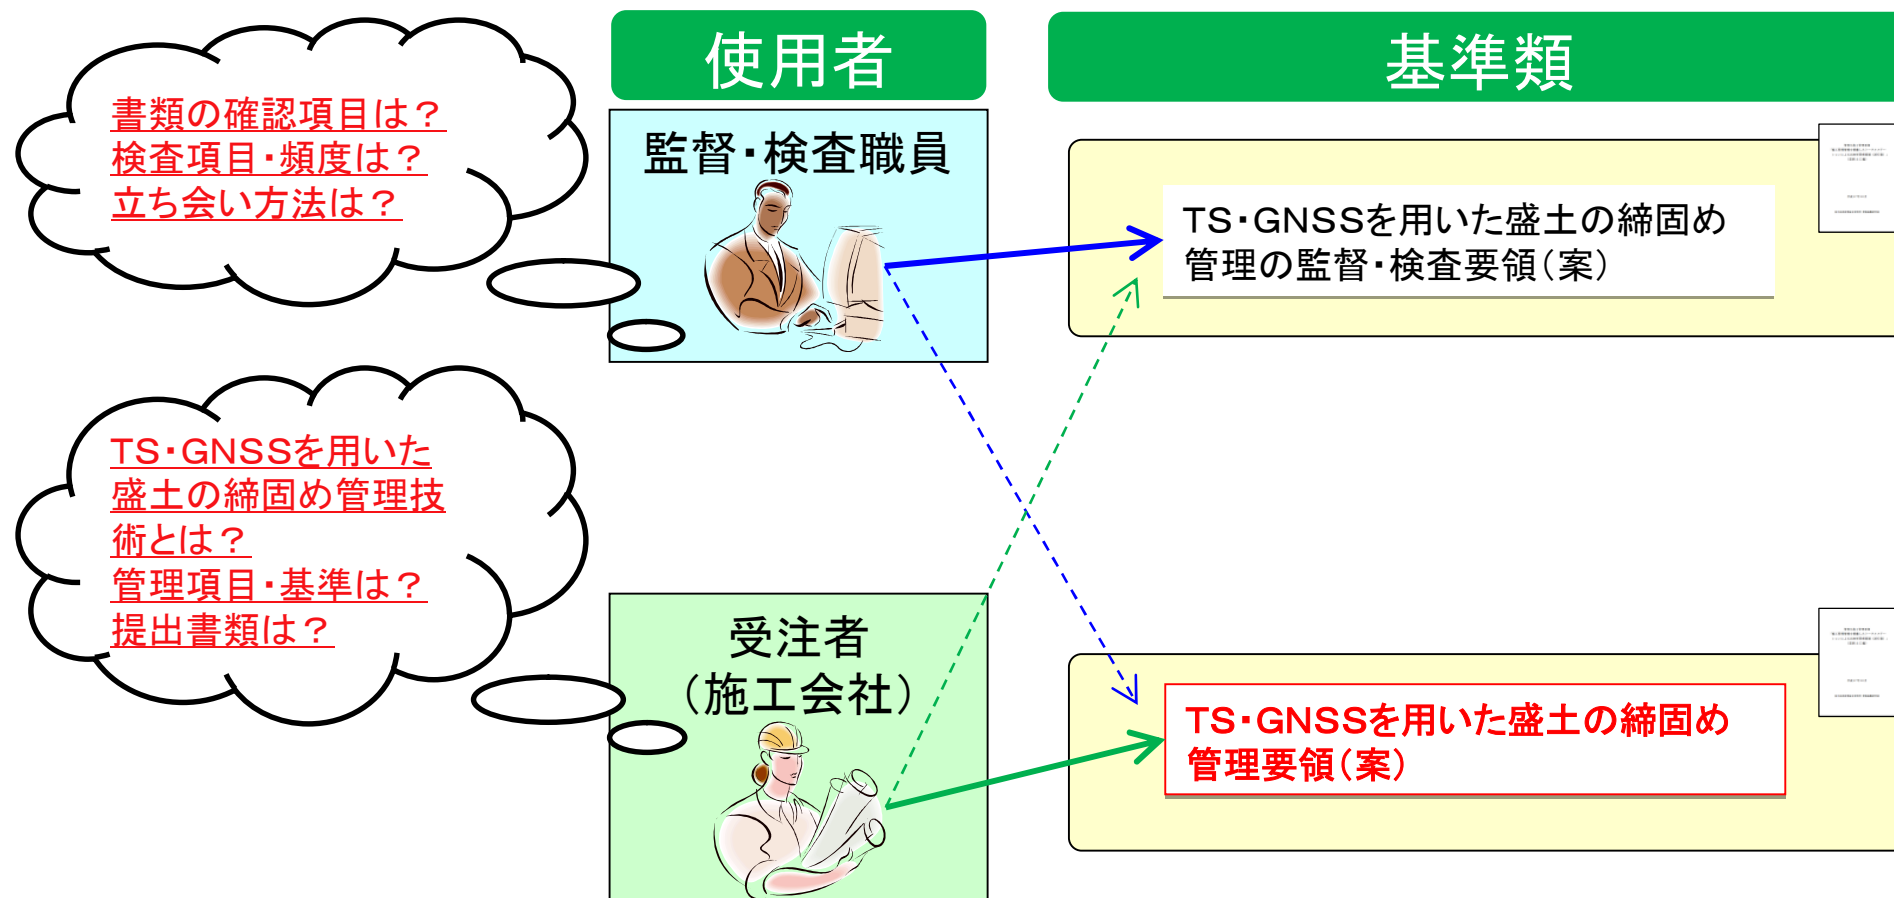

本要領(案)策定の目的

目的

TS又はGNSSを用いた盛土の締固め管理システムの、基本的な取り扱い、施工管理方法、データ取得、締固め回数の確認方法を定める。

本管理要領(案)を用いた場合の従来の管理方法との相違点

	項目	従来の管理方法	本管理要領(案)の管理方法	効果
準備工	システム準備	—	システム適用可否の確認 (現場環境、対象土質等) 所定の機能を有するシステムの選定及び精度の確認 現場の条件に合わせた設定	—
	土質試験	使用予定材料の品質確認と締固め曲線による施工含水比の範囲の決定	同左	—
	試験施工	要求品質を満足できる施工仕様(まき出し厚、締固め回数)の決定	同左	—
盛土施工	盛土材料の品質確認	土質変化の有無の確認 施工含水比の範囲適合の確認	同左	—
	まき出し	まき出し厚の確認(試験施工で決定した厚さ以下)及び写真撮影	同左及び施工機械の走行軌跡データに標高を表示	・まき出し厚管理データの取得→品質確保、トレーサビリティ確保
	締固め	目視・カウンタにより締固め回数の管理	システムにより所定の締固め回数となるよう管理	・回数管理の自動化によるオペレータの負担低減→施工の効率化 ・転圧不足・過転圧を確実に防止→品質確保
	現場密度試験	所定の頻度で実施	原則省略する、但し材料品質、まき出し厚、締固め回数が異なる場合は実施する。	現場密度試験を確実な材料品質、まき出し厚、締固め回数の管理で代替することによる管理業務の効率化

TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理システムでは、所定の締固め度を、土質試験・試験施工で決定した通りの施工を行うことによって確保される。全ての条件について適切に管理することが必要である

工程	管理・確認項目	管理・確認の方法	参照箇所
準備工	適用条件	締固め回数管理システムが適用可能な現場条件であることを確認	9、10 ページ
	計測障害の有無	・基準局・移動局間の無線通信に障害が出ない環境であることを確認 ・TSの場合、当該現場でTSから自動追尾用全周プリズムへの視準が遮られないことを確認 ・GNSSの場合、当該現場でFIX解のための十分な衛星捕捉数が得られることを確認	11ページ
	使用機器	実施する締固め管理に必要な機能を持った機器が揃っていることを確認	13～16 ページ
	精度	締固め管理に必要な精度を、システムが確保していることを確認	17ページ
	システムの設定	当該現場の盛土範囲や使用する重機に応じてシステムを適切に設定していることを確認	18～21 ページ
		システムが正常に作動することを確認(可能であれば試験施工で確認)	22、25 ページ
	土質試験	使用予定の盛土材料の適性をチェックするほか、突固め試験で得られる締固め曲線により、所定の締固め度が得られる含水比の範囲を確認	26ページ
盛土施工	試験施工	使用予定の盛土材料の種類毎に、締固め回数と締固め度・表面沈下量の関係を求め、所定の締固め度及び仕上り厚(一般に30cm以下)が得られるようなまき出し厚及び締固め回数を確認するとともに、過転圧が懸念される土質では、締固め回数の上限値を確認。	22～25 ページ
	盛土材料の品質	現場に搬入される材料が、①試験施工で適切な施工仕様を決定した土質と同質であることを確認、②所定の締固め度が得られる含水比の範囲内であることを確認	27ページ
	材料のまき出し	試験施工で決定したまき出し厚で敷き均されていることを、写真撮影により確認。システムによる情報化施工機械の標高記録により把握。	29ページ
	締固め	システムにより車載モニターでリアルタイムに確認し、施工範囲全面で所定の締固め回数を管理	28ページ
	現場密度試験	原則として現場密度試験を省略、但し上記の管理・確認項目で適切な結果が得られていなければ現場密度試験を実施して規格値を満足しているか確認	30ページ

準備工における管理・確認(1)

TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理システムの適用可否を、使用機械、施工現場の地形や立地条件、施工規模及び土質の変化などの条件を踏まえて判断しなければならない。


使用機械

締固め作業に使用する機械が、ブルドーザ、タイヤローラ、振動ローラ及びそれらに準ずる機械であること

土工の分類	標準的な締固め機械の種類
河川・海岸土工	ブルドーザ、タイヤローラ、ランマ、タンパ、振動コンパクタ、振動ローラ、ロードローラ
道路土工	ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ、自走式タンピングローラ、被けん引式タンピングローラ、ブルドーザ(普通型、湿地型)、振動コンパクタ、タンパ

施工現場の地形・立地条件

地形・立地条件が原因となる計測障害(電波障害)の有無を確認しなければならない

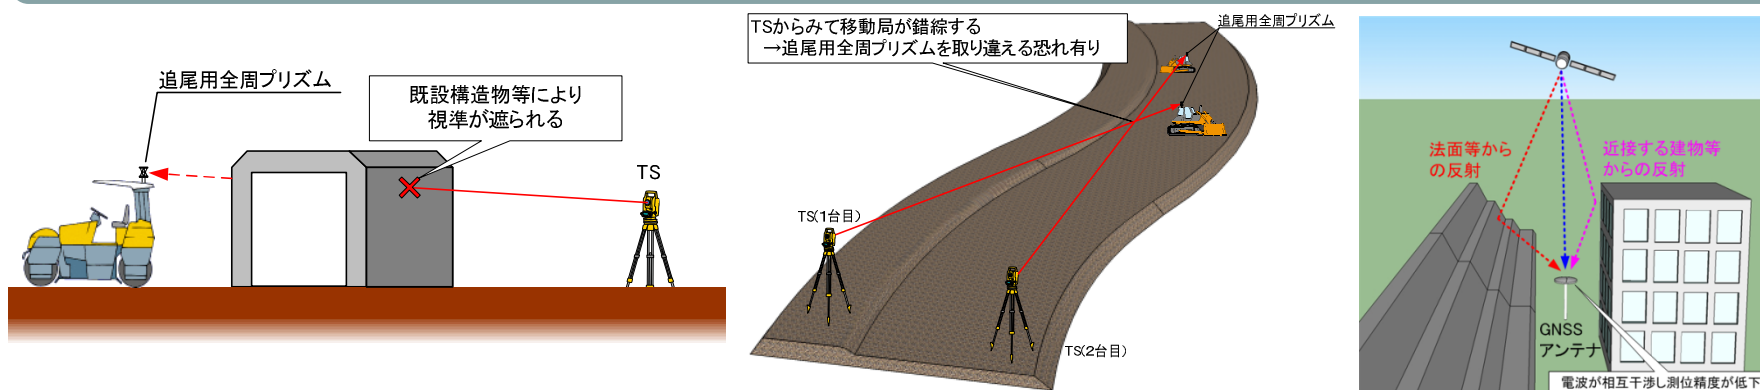


対象土質、施工含水比

土質…締固め回数管理が適用しやすい土質

施工含水比…最適含水比と所定の締固め度の得られる湿潤側の含水比の範囲
(従来と同様)

○締固め回数管理が適当でない土質

- ・ 自然含水比が高い粘性土、鋭敏比が大きく過転圧になりやすい粘性土等
- ・ 盛土材料の土質が日々大きく変化し、各種試験で確認した土質から逸脱する場合

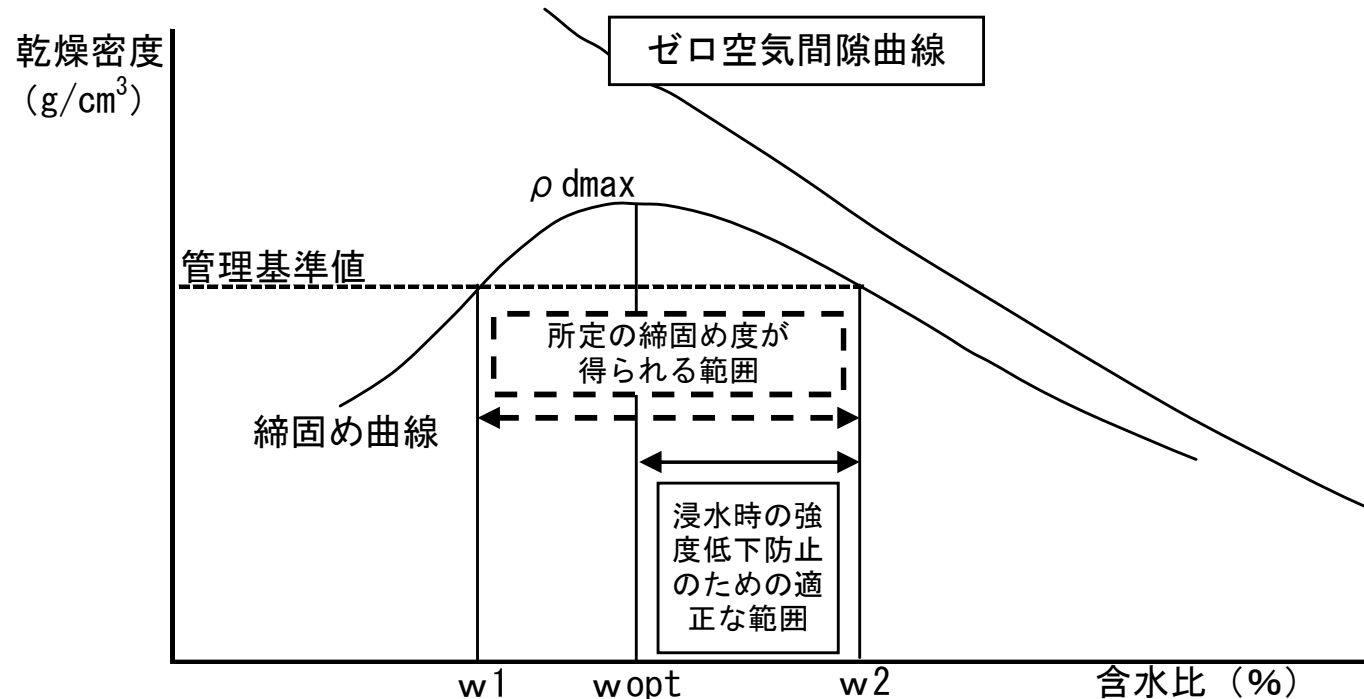

盛土の締固め管理システム TSの場合

使用するシステムのメーカー、型番、構成機器等を施工計画書に記述する。使用するシステムは管理に必要な諸機能を有していなければならない。

機器の構成

基準局

- ・TS機器(自動追尾TS)
- ・データ通信 無線送信機
- ・電源、データー時保管PC


移動局

- ・追尾用プリズム
- ・車載PC(表示ソフト含み)
- ・データ通信 無線受信機

管理局

- ・帳票処理PC(ソフト含み)
- ・出力用プリンター

締固め管理システムの機器仕様確認

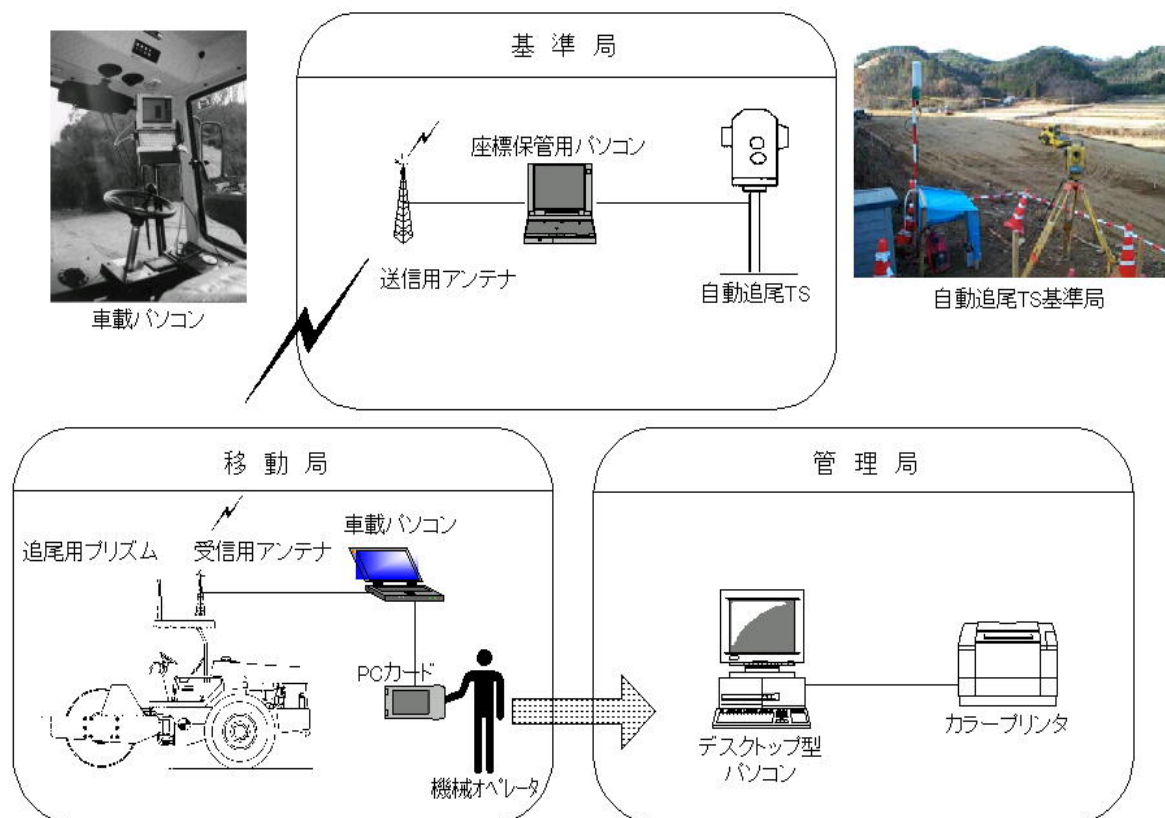

盛土の締固め管理システム TSの場合

使用するシステムのメーカ、型番、構成機器等を施工計画書に記述する。使用するシステムは管理に必要な諸機能を有していなければならない。

必要機能

- ・締固め判定・表示・記録機能
- ・施工範囲ブロック分割機能
- ・機種対応設定機能
- ・システム起動切り替え機能

精度の確認

メーカー等のカタログ又は証明書等
~~検定書あるいは校正証明書~~により確認


- ・公称測定精度 $\pm(5\text{mm} + 5\text{ppm} \times D)$
- ・最小目盛値 20"以下

現場内の座標既知点で座標の実測確認

参考表 1 管理ブロックサイズの基準値

作業機械	管理ブロックサイズ
ブルドーザ ¹⁾	0.25m
タイヤローラ	0.50m
振動ローラ	0.50m
ロードローラ、 タンピングローラ等の 上記に準ずる機械	0.25mまたは0.5mサイズより 締固め幅等を考慮して決定

1) : ブルドーザの場合は履帯間の接地しない領域を考慮している。

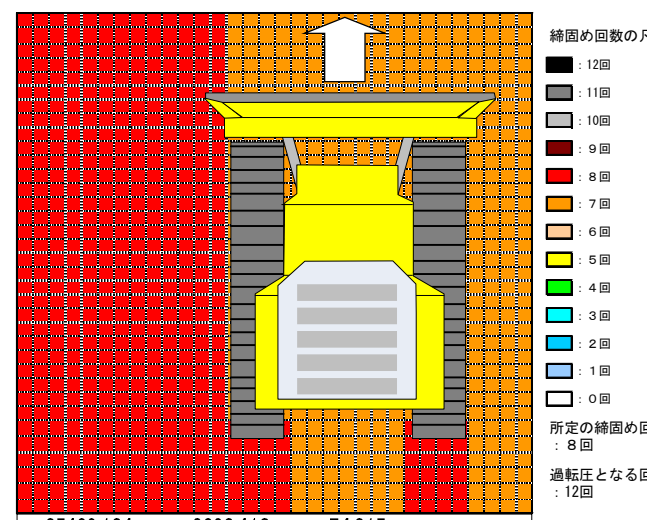

盛土の締固め管理システム GNSSの場合

使用するシステムのメーカー、型番、構成機器等を施工計画書に記述する。使用するシステムは管理に必要な諸機能を有していなければならない。

機器の構成

基準局

- ・GNSS機器(アンテナ受信機)
- ・データ通信 無線送信機
- ・電源、データー時保管PC


移動局

- ・GNSS機器(アンテナ受信機)
- ・車載PC(表示ソフト含み)
- ・データ通信 無線受信機

管理局

- ・帳票処理PC(ソフト含み)
- ・出力用プリンター

締固め管理システムの機器仕様確認

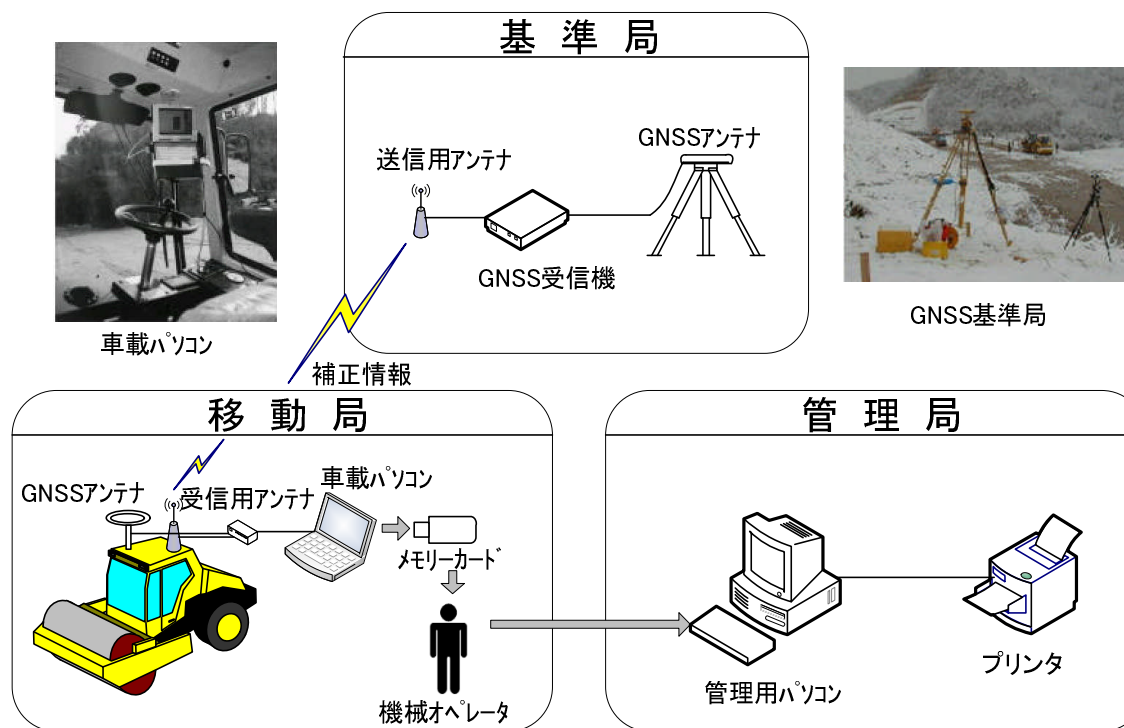

盛土の締固め管理システム GNSSの場合

使用するシステムのメーカー、型番、構成機器等を施工計画書に記述する。使用するシステムは管理に必要な諸機能を有していなければならない。

必要機能

- ・締固め判定・表示・記録機能
- ・施工範囲ブロック分割機能
- ・機種対応設定機能
- ・システム起動切り替え機能

精度の確認

メーカー等のカタログ又は証明書等
~~検定書あるいは校正証明書により確認~~


セット間較差

- ・水平(x y) $\pm 20\text{mm}$
- ・垂直(z) $\pm 30\text{mm}$
- ・現場内の座標既知点で座標の実測確認
- ・衛星数の観測
- ・ローカライゼーションの実施

参考表1 管理ブロックサイズの基準値

作業機械	管理ブロックサイズ
ブルドーザ ¹⁾	0.25m
タイヤローラ	0.50m
振動ローラ	0.50m
ロードローラ、 タンピングローラ等の 上記に準ずる機械	0.25mまたは0.5mサイズより 締固め幅等を考慮して決定

1) :ブルドーザの場合は履帯間の接地しない領域を考慮している。

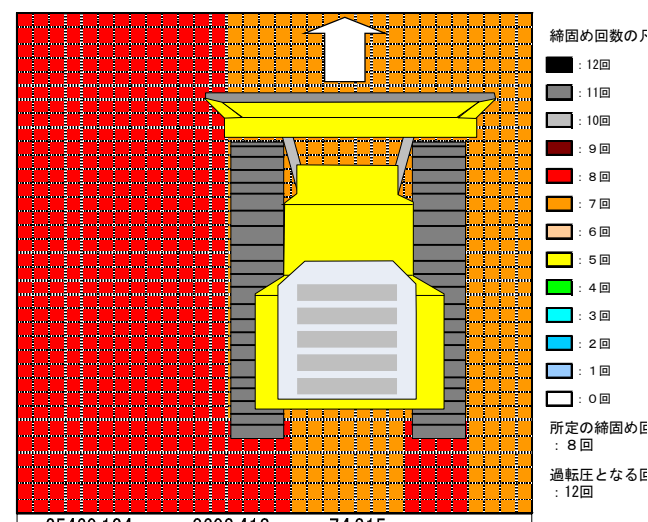

事前確認チェックシート

施工現場周辺の計測障害の有無、TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理システムの精度・機能について確認した結果を監督職員に提出する。

チェックシート形式で効率化
受注者が確認すべき事項を明確に

盛土材料適用

機器仕様

衛星状況

通信環境

システム機能

事前確認チェックシート（TSの場合）		
平成 年 月 日		
工 事 名： _____		
受注会社名： _____		
作 成 者： _____ 印		
確認項目	確 認 内 容	確認結果
適用条件の確認	・使用する締固め機械が適用機種（ブルドーザ、タイヤローラ、振動ローラ及びそれらに準ずる機械）であるか？ ・使用する材料が締固め回数管理に適しているか？	
計測障害に関する事前調査	・無線通信障害の発生の可能性はないか？ →低い位置に高压線等の架線がないか、基地、空港等が近くはないか ・TSの視準が遮るような障害物等がないか？	
精度の確認	・TS測量機器が以下の性能を満足していることを確認できる有効な検定書または校正証明書があるか？ - 距離精度 ±(5mm+5ppm×D) 角度精度 20"以下 ・既知座標（工事基準点）とTSの計測座標が合致しているか？	
機能の確認	①締固め判定・表示機能 ・ローラまたは履帯が管理ブロック上を通過する毎に、当該管理ブロックが1回締固められたと判定し、車載モニタに表示されるか？ ・管理ブロック毎の累積の締固め回数が、車載モニタに表示されるか？ ・施工とほぼ同時に締固め回数分布図を画面表示できるか？	
	②施工範囲の分割機能 ・施工範囲を、所定のサイズの管理ブロックに分割できるか？	
	③締固め幅設定機能 ・締固め幅を、使用する重機のローラまたは履帯幅に応じて任意に設定できるか？	
	④オフセット機能 ・締固め機械の位置座標取得箇所と実際の締固め位置との関係をオフセットできるか？	
	⑤システムの起動とデータ取得機能 ・データの取得・非取得を施工中適宜切り替えることができるか？ ・振動ローラの場合は、有振時のみの位置座標を取得するようになっているか？	

締固め機械の位置をもとに締固め回数管理を正しく行うため、
下記の項目について、TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理システムの設定を行う


- (1) 施工範囲の設定
- (2) 管理ブロックサイズの設定
- (3) 規定の締固め回数の設定
- (4) 過転圧となる締固め回数の設定
- (5) 追尾用全周プリズムの
オフセット量の設定(TSの場合)
- (6) GNSSアンテナのオフ
セット量の設定(GNSSの場合)
- (7) 締固め幅の設定

参考表 1 管理ブロックサイズの基準値

作業機械	管理ブロックサイズ
ブルドーザ ¹⁾	0.25m
タイヤローラ	0.50m
振動ローラ	0.50m
ロードローラ、 タンピングローラ等の 上記に準ずる機械	0.25mまたは0.5mサイズより 締固め幅等を考慮して決定


1) : ブルドーザの場合は履帯間の接地しない領域を考慮している。

締固め回数の凡例

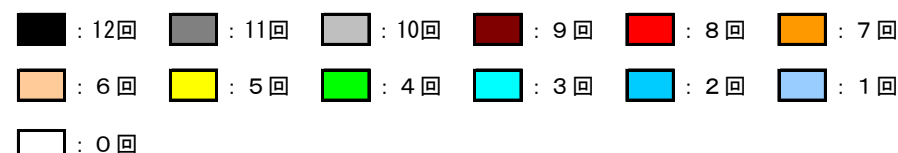

所定の締固め回数 : 8回

過転圧となる回数 : 12回

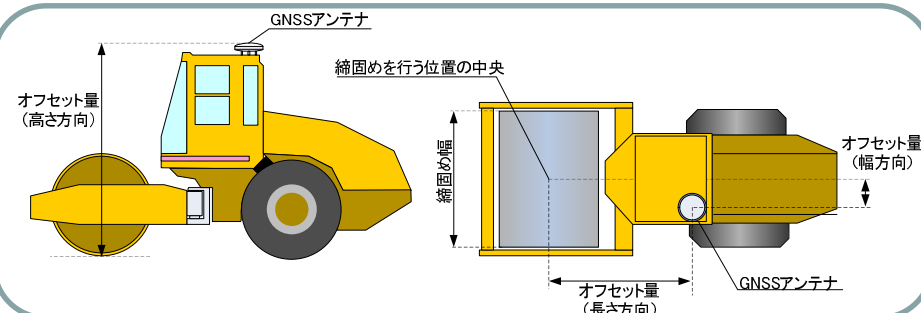

盛土施工の施工仕様(まき出し厚や締固め回数)は、使用予定材料の種類毎に事前に試験施工で決定する。

- 使用材料の種類毎に試験施工を行い、施工仕様(まき出し厚、締固め回数等)を決定する。
※過転圧が懸念される土質の場合、過転圧が発生する締固め回数を把握し、本施工での締固め回数の上限値を決定することができる。
- 試験施工に使用するまき出し機械は、バックホウを用いる
- 締固め機械は本施工で主に使用する機械を用いることを原則とする。

調査項目	測定方法の例
表面沈下量(必須)	丁張からの下がり
締固め度(必須)	砂置換法・RI計法

○ 施工仕様の決定

①締固め回数

所定の仕上り厚(一般に30cm以下)となるよう材料をまき出し、締固めを行う。

締固め回数を変えて乾燥密度を測定し、締固め度を算出する。

②まき出し厚

まき出し厚は、試験施工におけるまき出し厚を測定、決定した締固め回数における表面沈下量から求められる仕上り厚を測定して決定する。


※試験施工で、決定したまき出し厚と締固め回数で、所定の仕上り厚(30cm以下)が得られることを確認する。

- システムの準備内容(2.2～2.7参照)について、事前に実施工と同様の施工内容で、正常に作動すること確認しておくことが望ましい。

盛土施工の施工仕様(まき出し厚や締固め回数)は、使用予定材料の種類毎に事前に試験施工で決定する。


試験施工の内容の事例(締固め度の測定は砂置換法)

調査項目	測定時点(締固め回数)	備考
表面沈下量 (下図の○)	0、2、4、6、8回	丁張からの 下がりで測定
締固め度 (下図の●)	4、6、8回	砂置換法に よる測定

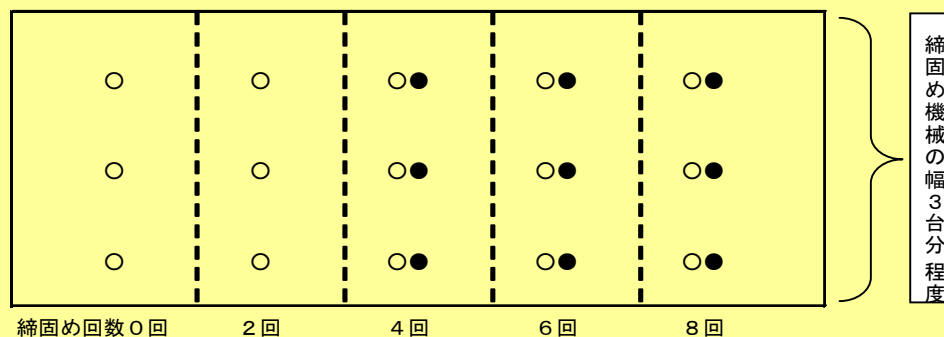

試験施工の内容の事例(締固め度の測定はRI計法)

調査項目	測定時点(締固め回数)	備考
表面沈下量 (下図の○)	0、2、4、6、8回	丁張からの 下がりで測定
締固め度 (下図の○)	0、2、4、6、8回	RI計法に よる測定
空気間隙率 (下図の○)	0、2、4、6、8回	

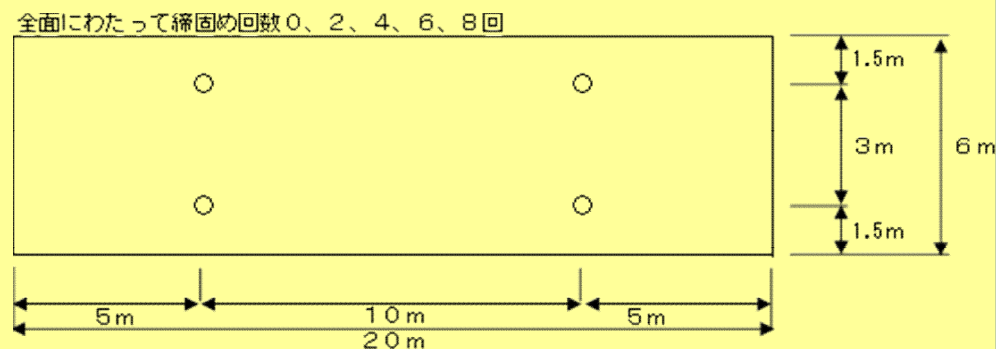

土質試験及び試験施工の結果を報告書として作成する。資料は、まとめ次第速やかに監督職員に提出する。

試験施工の報告書

試験施工の報告書には、以下の結果を記載

【試験施工概要】

- ・工事名、試験年月日、試験の目的
- ・使用した土質の種類
(土取場名、土質名等)
- ・使用した機械
(まき出し機械、締固め機械)
- ・試験項目
(締固め度、表面沈下量等)

【試験施工結果】

- ・締固め回数と各試験項目の関係
(表、グラフ等)
- ・所定の締固め度が得られる締固め回数
- ・締固め回数の上限値
(過転圧になりやすい土質の場合)
- ・所定の仕上り厚が得られるまき出し厚
- ・各種試験結果を示すデータシート等

【試験施工条件】

- ・試験施工ヤードの寸法
- ・測定位置

【システム作動確認結果】

- ・締固め回数分布図
- ・走行軌跡図

盛土施工における管理・確認(1)

盛土材料の品質確認

- ・目視、手触りその他手段で、事前の土質試験・試験施工で確認したものと同じ土質であることを確認
- ・材料の含水比が所定の締固め度が得られる範囲であることを確認する

従来

- ・盛土材料の施工含水比の確認
- ・降雨後、又は含水比に変化がみられたときにも実施
- ・RI法では日常的に確認



本管理要領(案)

- ・盛土材料の施工含水比の確認
- ・盛土開始前後、施工中に含水比が変化しそうな場合(降雨・日射等)
※簡易法の活用(RI法・赤外線水分計法・電子レンジ法・フライパン法等)

盛土材料のまきだし(従来と同様)

- ・試験施工で、仕上がり厚に適したまきだし厚を決定
- ・施工範囲全面で上記まきだし厚以下となるよう作業する


まきだし厚は写真撮影により確認(200mに1枚の頻度で撮影の実施)

盛土施工における管理・確認(2)

盛土材料の締固め

従来

※ 転圧回数はオペレータ等による確認

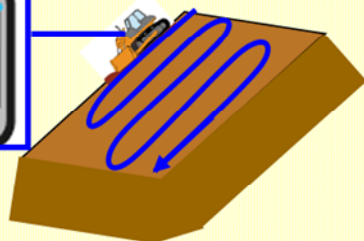

転圧回数不足の可能性



TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理技術

施工機械の位置情報により
締固め状況を確認して施工



車内モニターにより
リアルタイムで確認

取得データによる
書類作成の省力化

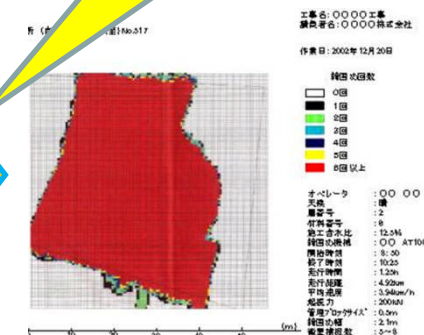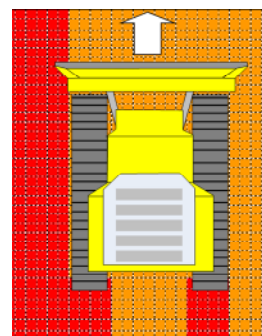


盛土施工における管理・確認(3)

盛土材料の現場密度管理

従来

TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理技術


従来の品質管理
・代表点の確認管理

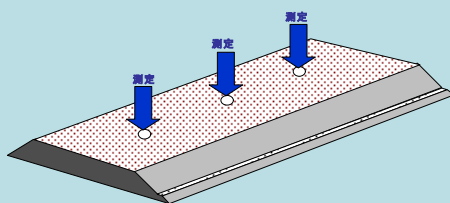

R I や砂置換による
代表点管理

計測した数値は野帳に転
記し事務所にて帳票化

原則的に不要となる



管理帳票はシステム
から印刷

施工結果の資料作成・提出

盛土材料の品質記録

- ・使用材料確認 土取り場等
- ・施工含水比



- ・盛土締固め記録に記載すれば省略可

盛土材料まき出し厚の記録(従来と同様)

まきだし厚は写真管理基準に基づき撮影

- ・200mに1枚の頻度で撮影の実施

施工データ記録(ログファイル)

締固め回数管理で得られるログファイル(締固め機械の作業中の時刻とその時の位置座標を記録するもの)を、電子データの形式で提出する


ログファイル例

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦⑧
1. 091120 074931.	1. 1000. 426180.	-61431. 327734.	149. 613327.	F	F	
1. 091120 074932.	1. 1000. 423844.	-61431. 328288.	149. 617427.	F	F	
1. 091120 074933.	1. 1000. 424147.	-61431. 327027.	149. 612527.	F	F	
1. 091120 074934.	1. 1000. 426483.	-61431. 327028.	149. 609327.	F	F	
1. 091120 074935.	1. 1000. 426180.	-61431. 327918.	149. 603027.	F	F	
1. 091120 074936.	1. 1000. 428365.	-61431. 327548.	149. 613527.	F	F	
1. 091120 074937.	1. 1000. 426667.	-61431. 326843.	149. 610927.	F	F	
1. 091120 074938.	1. 1000. 425574.	-61431. 327918.	149. 604927.	F	F	
1. 091120 074939.	1. 1000. 426818.	-61431. 327549.	149. 612627.	F	F	
1. 091120 074940.	1. 1000. 424147.	-61431. 326843.	149. 611827.	F	F	
1. 091120 074941.	1. 1000. 426332.	-61431. 324507.	149. 611727.	F	F	
1. 091120 074942.	1. 1000. 426331.	-61431. 325952.	149. 611627.	F	F	
1. 091120 074943.	1. 1000. 423542.	-61431. 325767.	149. 607327.	F	F	
1. 091120 074944.	1. 1000. 424785.	-61431. 324507.	149. 610526.	F	F	
1. 091120 074945.	1. 1000. 426483.	-61431. 327398.	149. 616127.	F	F	
1. 091120 074946.	1. 1000. 426516.	-61431. 333111.	149. 613127.	F	F	
1. 091120 074947.	1. 1000. 427423.	-61431. 328808.	149. 607827.	F	F	
1. 091120 074948.	1. 1000. 427121.	-61431. 328809.	149. 610227.	F	F	
1. 091120 074949.	1. 1000. 426970.	-61431. 328809.	149. 617927.	F	F	


- ① ローラーID
- ② 年月日 時分秒
- ③ 前後進信号
- ④ X座標
- ⑤ Y座標
- ⑥ Z座標
- ⑦ 前輪起振力ON(T)・OFF(F)
- ⑧ 後輪起振力ON(T)・OFF(F)

盛土締固め記録

毎回の締固め終了後に計測データを保存、持ち帰り下記の資料を出力する。
(全数・全層分作成)

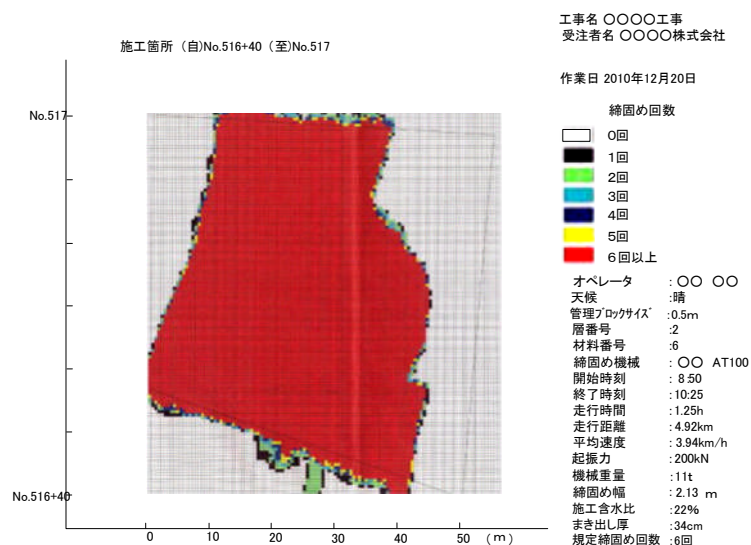

締固め回数分布図

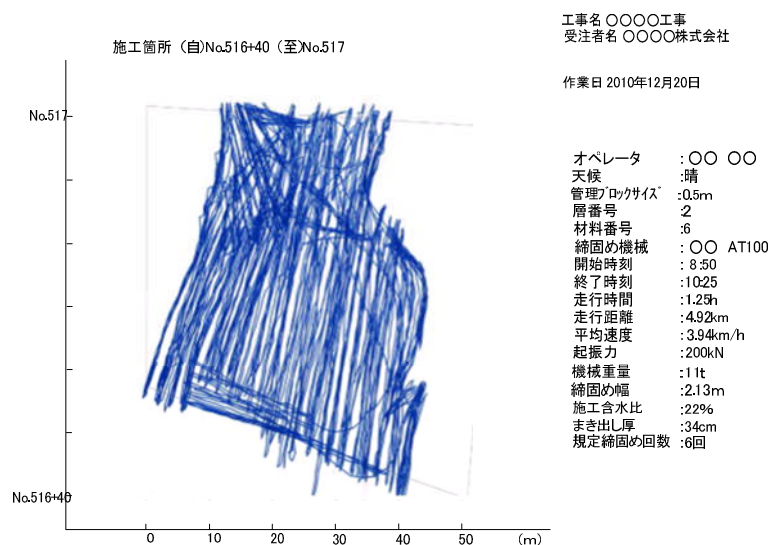

走行軌跡図

監督に関する書類の提出

発注者の監督に対して適切に対応するため、準備工や盛土施工での品質管理に関わる資料を整理し、提出しなければならない。

盛土工の監督(施工状況把握)で必要となり得る資料

青字は特有の内容

種別	資料	要点	備考
工事基準点に関する測量成果	・成果表 ・成果数値データ ・基準点及び工事基準点網図 ・測量記録 ・工事基準点の設置状況写真	工事基準点の座標、配置、設置状況等を把握するための左記資料	
精度確認結果・システム確認結果	事前確認 チェックシート	・TS又はGNSSの検定書あるいは校正証明書 ・現場の計測障害の有無、使用するシステムの精度・機能の確認結果	
土質試験・試験施工結果	土質試験結果	使用する土質毎の締固め曲線及び所定の締固め度が得られる含水比の範囲	
	試験施工結果	試験により決定した締固め機械種類、まき出し厚、締固め回数	
盛土施工結果	①盛土材料の品質の記録	土質（搬出した土取場）、含水比のチェック	②に記載する
	②締固め回数分布図と走行軌跡図	締固め回数、走行軌跡のチェック	
	③ログファイル	②に疑義がある場合にチェックするデータ	電子データ形式で提出
	④現場密度試験結果	締固め度のチェック	現場密度試験を行った場合のみ

検査に関する書類の提出

発注者の検査に対して適切に対応するため、準備工や盛土施工での品質管理に関わる資料や必要な機材を準備し、検査に臨まねばならない。

盛土工の品質に関する検査で必要となり得る資料・機材

種別	資料または機材	要点	備考
品質管理資料	表 4.2 に示す全ての資料 (※要領(案)P.34表4.2を指す。 なお、本説明資料P.22に掲載)	品質管理基準の試験項目、試験頻度並びに規格値を満足しているか否かを示す資料	
品質管理及び出来形管理写真	締固め状況の写真	適切な重機・適切な方法で施工していることを示す写真	
	まき出し厚の確認写真	施工延長 2 0 0 m に 1 箇所	


TSを用いた出来形管理要領（土工編）

はじめに


「TSを用いた出来形管理技術」とは、TSで取得した3次元の位置情報を、出来形値（基準高、長さ、幅）等に抽出・変換するとともに、設計データとの差分を算出・提供する技術である。

TSが計測位置へ誘導
(計測効率の向上)

計測と同時に設計値との
差を表示
(技術者判断の早期化)

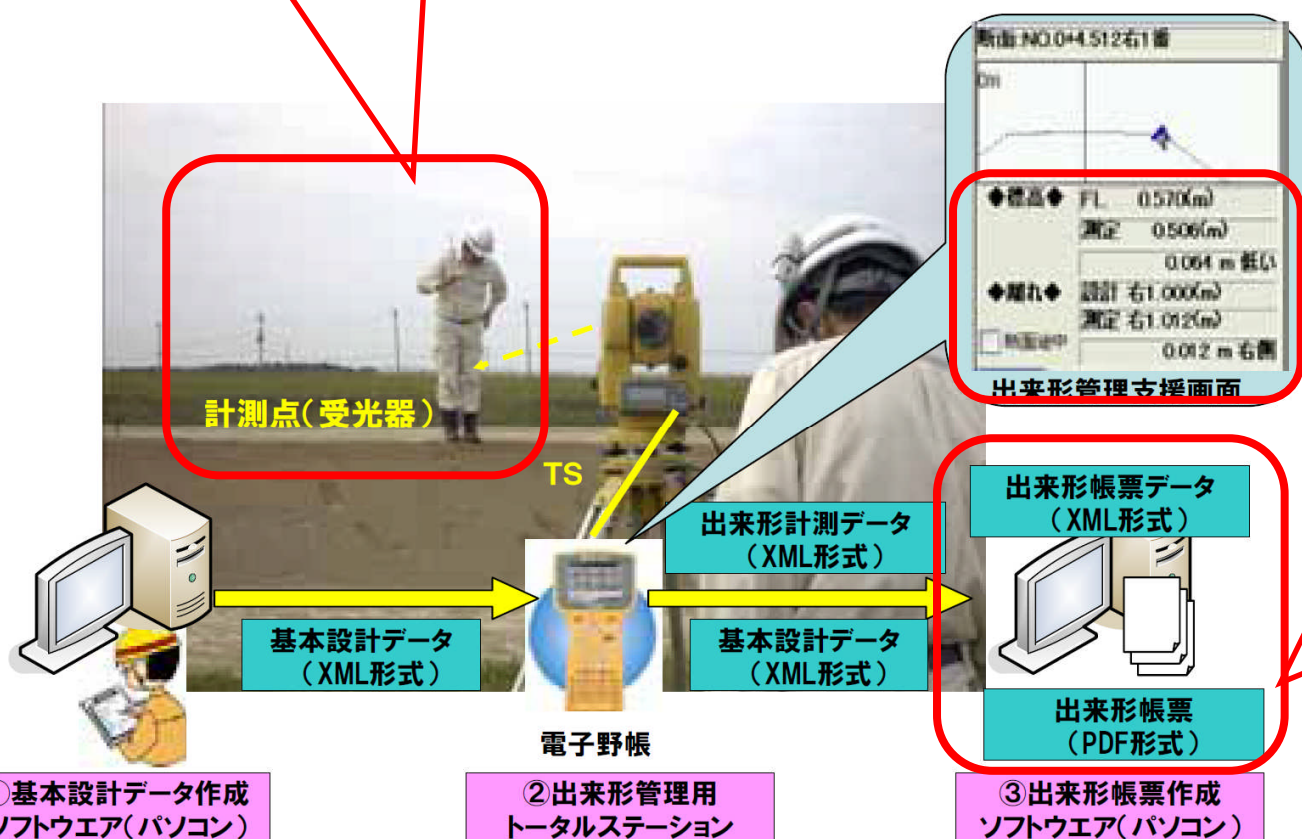

計測値の電子データ
を用いることで、必要
な帳票を自動作成
(作業の効率化、
人為ミスの防止)

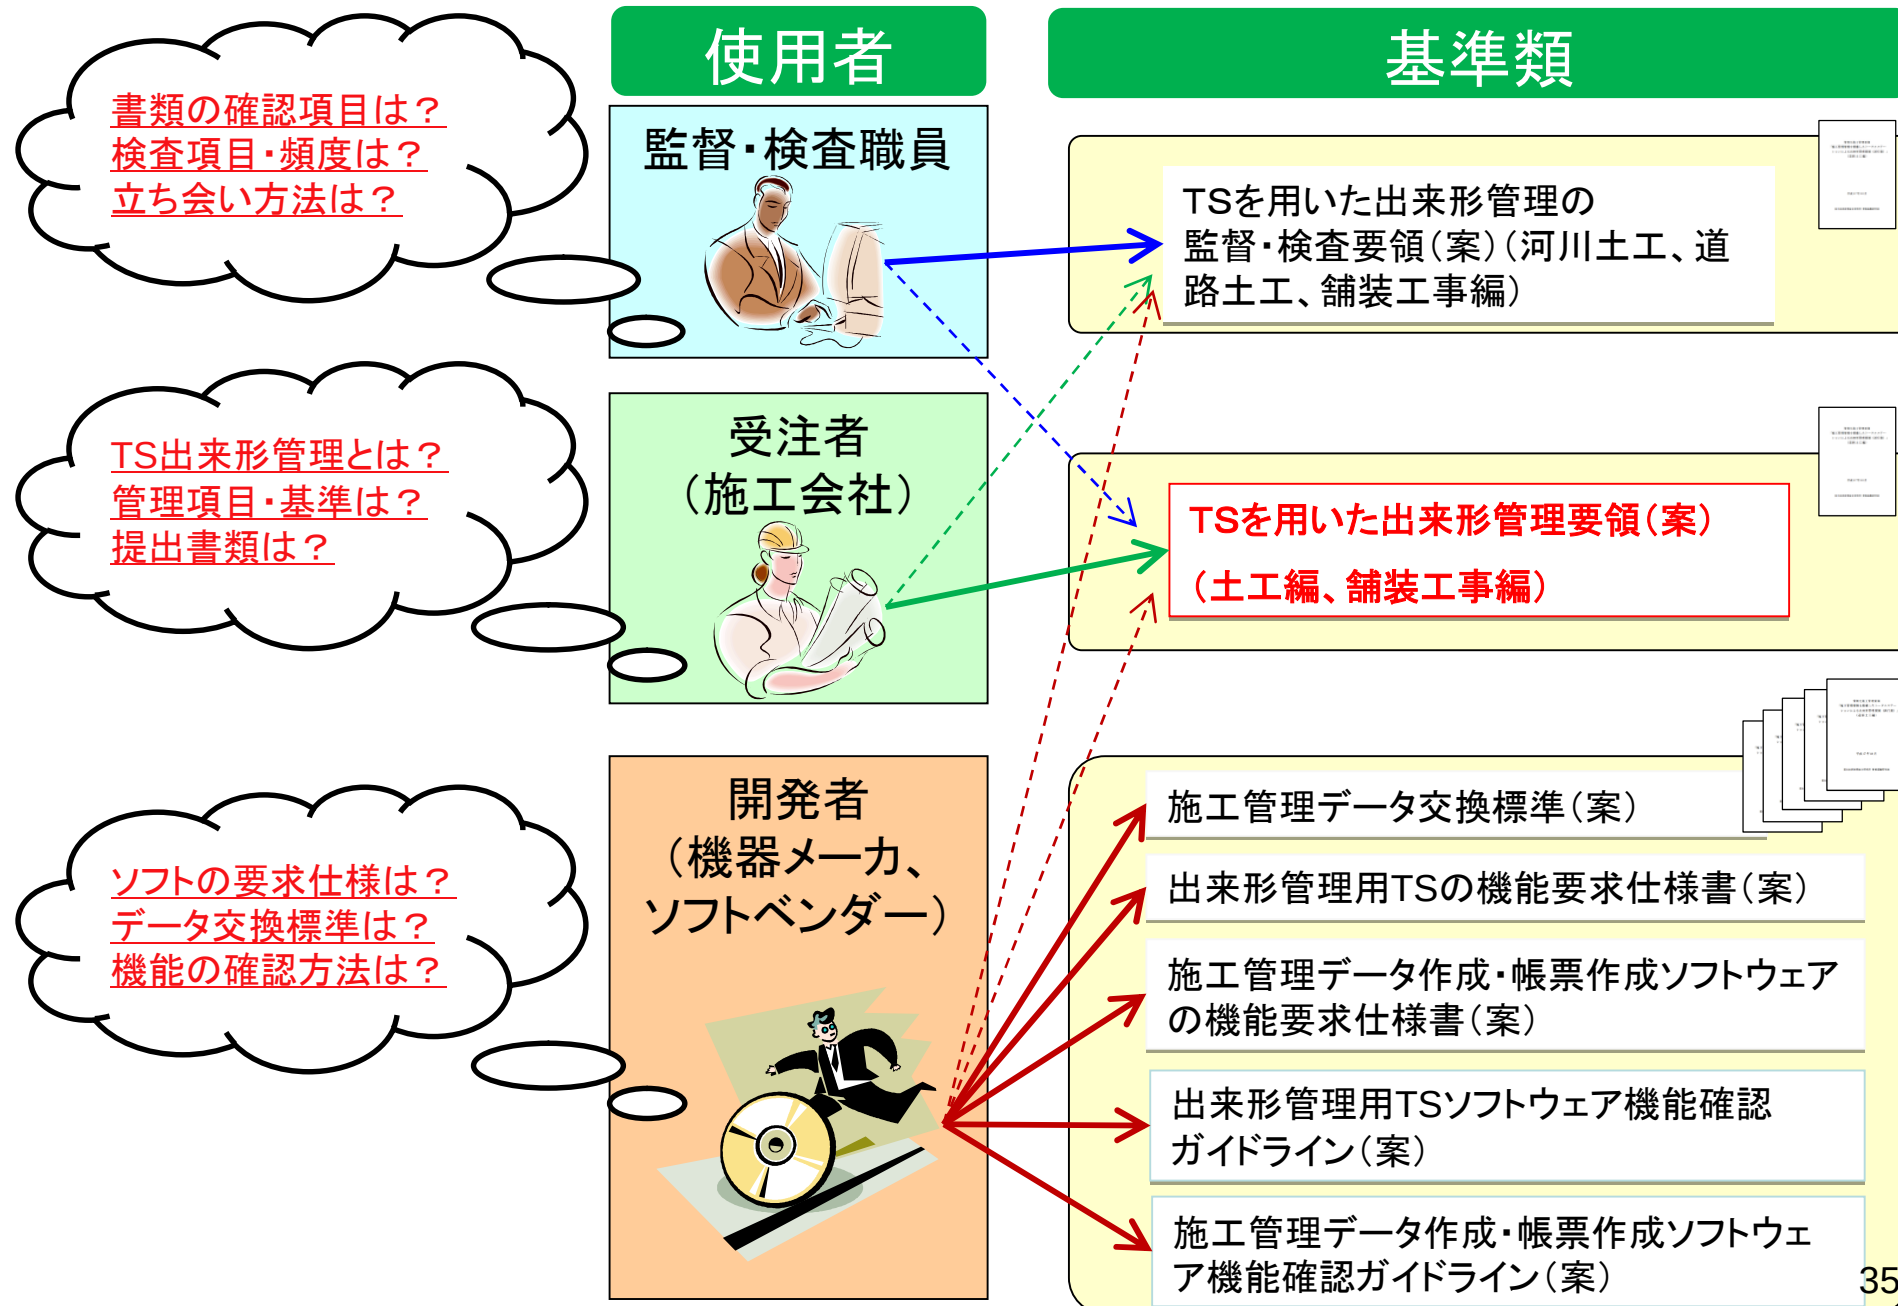

本要領(案)策定の目的と範囲

目的

TSによる出来形管理が、効率的かつ正確に実施されるために以下の事項について、明確化する

- ① 出来形管理用TSの基本的な取扱い方法や計測方法
- ② 各工種における出来形管理の方法と具体的手順、出来形管理基準及び規格値

主な記述内容

- ① 施工計画書への記載内容
(出来形管理用TS、ソフトウェア)
- ② 基本設計データの作成・確認方法
- ③ TSによる出来形計測方法
- ④ 出来形管理基準および規格値
- ⑤ 出来形管理写真基準
- ⑥ 電子成果品の納品方法

本要領の適用の範囲



本要領が適用できるのは、以下の工種とする。

編	章	節	工種
共通編	土工	道路土工	掘削工
			路体盛土工 路床盛土工
		河川・海岸・ 砂防土工	掘削工
			盛土工

※上記は土木工事施工管理基準における分類

注：本要領の対象は以下の通りですが、本要領の他に「TSを用いた出来形管理要領（案）（舗装工事編）」があり、舗装工事におけるTSを用いた出来形管理の方法を定めています。

TS出来形を実施する場合には、施工計画書に必要な事項を記載しなければならない。


- 従来の施工管理計画

出来形管理

品質管理

写真管理

各項目に関する
基準、方法、処置等



- 本要領で付加される内容

- TS適用工種確認

- ・要領適用工種
 - ・測定項目の確認

- 使用機器確認

- ・機器構成
 - ・TS本体精度・証明書
 - ・ソフトウェア
(機能要求仕様書対応)

- TSによる実施内容確認

- ・TS出来形計測箇所
 - ・管理基準及び規格値
 - ・写真管理基準

使用機器・ソフトウェア

①機器構成

②出来形管理用TS本体

計測性能が国土地理院認定3級と同等以上で、適切な精度管理が行われていることを示す書類を添付する。

国土地理院認定 3級	測距精度: $\pm(5+5\text{ppm} \times D)$ mm ※1 最小読定値: 20" 以下 ※1: Dは計測距離(m), ppmは 10^{-6}
---------------	---

③ソフトウェア

出来形管理用TSソフトウェアは、「出来形管理用トータルステーション機能要求仕様書(案)」、基本設計データ作成ソフトウェア及び出来形帳票作成ソフトウェアについては、「TSによる出来形管理に用いる施工管理データ作成・帳票作成ソフトウェアの機能要求仕様書(案)」に規定する性能を有するソフトウェアであることを示す書類を添付する。

添付する書類


TS 計測性能	「メーカーカタログ」または「機器仕様書」
TS 精度管理	検定機関が発行する有効な「検定証明書」または 測量機器メーカー等が発行する有効な「校正証明書」
ソフト ウェア	「メーカーカタログ」または「ソフトウェア仕様書」

カタログの計測精度の確認箇所(例)

計測精度	水平角度	10"
	鉛直角度	10"
	距離精度	$\pm(5+5\text{ppm} \cdot D)$
規格		国土地理院 3級
備考		



ソフトのカタログ(例)

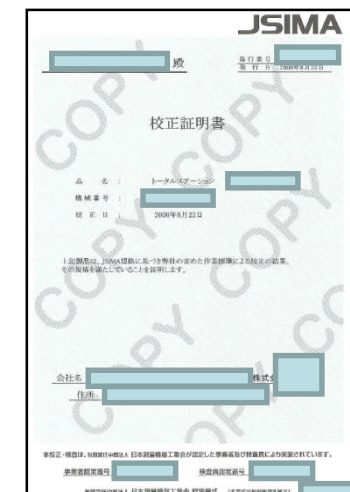

TSの校正証明書(例) 39

監督・検査

TS出来形管理を実施した場合の監督・検査方法は、従来と異なり、
「TSを用いた出来形管理の監督・検査要領(案)」に従って実施される。

監督職員の実施項目

- 1) 施工計画書の受理・記載事項の確認
- 2) 基準点の指示
- 3) 工事基準点設置状況の把握
- 4) 基本設計データチェックシートの確認
- 5) 出来形管理状況の把握

※詳細は、「TSを用いた出来形管理の監督・検査要領(案)」を参照のこと。

※赤字は、従来と異なる箇所。

検査職員の実施項目

- 1) 出来形計測に係わる書面検査
 - ・出来形管理用TSに係わる施工計画書の記載内容
 - ・出来形管理用TSに係わる工事基準点の測量結果等
 - ・基本設計データチェックシートの確認
 - ・出来形管理用TSに関わる「出来形管理図表」の確認
 - ・品質管理及び出来形管理写真の確認
 - ・電子成果品の確認
- 2) 出来形計測に係わる実地検査
 - ・検査職員が指定する管理断面の出来形検査

※詳細は、「TSを用いた出来形管理の監督・検査要領(案)」を参照のこと。

電子成果品として、出来形帳票の出力時に使用した「施工管理データ(XML)」を「OTHRs」フォルダに格納する。
また、「その他管理ファイル」に必要事項を記入する。

フォルダ構成

OTHRs

その他管理ファイル
(OTHRs.XML)

ORGxxx

施工管理データ
(XMLファイル)

その他管理ファイルに記入する内容

分類・項目名		記入内容	データ表現	文字数	記入者	必要度	
サブフォルダ情報※ その他資料情報※	その他サブフォルダ名	作成したその他サブフォルダ名(ORG001～nnn)を記入する。	半角英数大文字	6固定	☐	◎	
	その他サブフォルダ日本語名	「TS出来形管理」と記入する。	全角文字 半角英数字	127	☐	◎	
	資料名	「TS出来形管理資料」と記入する。	全角文字 半角英数字	127	☐	◎	
	オリジナルファイル情報※	シリアル番号	シリアル番号は1より開始する。電子媒体を通して、一連のまとまった資料についてユニークであれば、中抜けしても良い。2番目を、「00002」の様に0を付けて表現してはいけない。	半角数字	5	☐	◎
		オリジナルファイル名	オリジナルファイル名を拡張子を含めて記入する。	半角英数大文字	12	☐	◎
		オリジナルファイル日本語名	「TS施工管理データmm」と記入する。 mm：英数字2文字	全角文字 半角英数字	127	☐	◎
		オリジナルファイル作成ソフトウェアバージョン情報	格納したオリジナルファイルの作成ソフトウェア名とバージョン情報を記入する。	全角文字 半角英数字	127	☐	◎
		オリジナルファイル内容	オリジナルファイルの内容、もしくはオリジナルファイルに示されていることを記入する。	全角文字 半角英数字	127	☐	◎
	その他	受注者説明文	受注者側で特記すべき事項がある場合は記入する。	全角文字 半角英数字	127	☐	△
		発注者説明文	発注者側で特記すべき事項がある場合(発注者から指示を受けた場合)は記入する。	全角文字 半角英数字	127	☐	△
		予備	「TSを用いた出来形管理要領(案)(土工編)平成23年12月」と記入	全角文字 半角英数字	127	☐	◎
	ソフトウェア用TAG		ソフトウェアメーカーが管理のために使用する。 (複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	▲	△4



工事基準点の設置

監督職員に指示を受けた基準点を使用して、工事基準点を設置する。
工事基準点は、国土交通省公共測量作業規程に基づいて設置し、測量成果、設置状況と配置箇所を監督職員に提出して使用する。
※従来と同様です。

工事基準点設置時の留意点

TSを用いた出来形管理では、精度確保の為に、TS設置位置からの計測距離を、

- ・3級TSを用いた場合は100m以内
- ・2級TSを用いた場合は150m以内

の制限をかけている為、出来形計測が効率的に実施できるように、あらかじめ利用可能な工事基準点を複数設置しておくことが有効です。

基本設計データの作成

基本設計データ作成ソフトウェアを用いて、設計図書を基に基本設計データを作成する。

準備する資料

始点から

地形との
接点まで

終点まで

座標点リスト
線形計算書

平面図


縦断図

横断図




基本設計データ作成ソフトウェアで入力


作成する基本設計データ

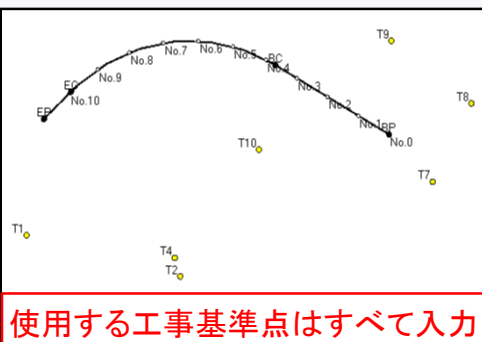

平面データ

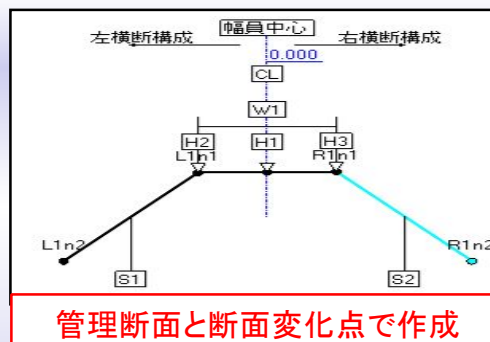

断面データ

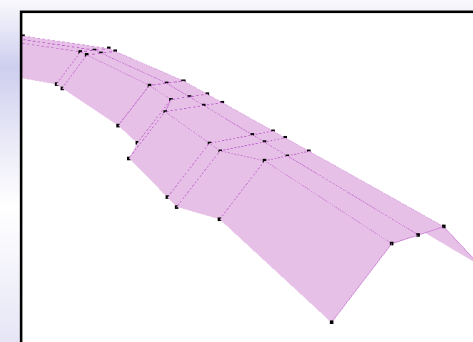

3次元ビュー(例)

基本設計データの確認(1)

基本設計データ作成後に、データの確認を行い、
「基本設計データチェックシート」を監督職員に提出する。

留意点

工事基準点は、事前に監督職員に提出している工事基準点の測量結果と対比し、確認する。

平面図及び線形計算書と対比し、確認する。

縦断面図と対比し、確認する。

・ソフトウェア画面と対比し、設計図書の管理項目の箇所と寸法にチェックを記入する
・基本設計データから横断面図を作成し、設計図書と重ね合わせて確認する

基本設計データと設計図書の照合に用いた資料は整備・保管し、監督職員から資料請求があった場合には、速やかに提出するものとする。

(様式-1)

平成 年 月 日

工事名:
受注会社名:
作成者: 印

基本設計データチェックシート

項目	対象	内容	チェック結果
1) 基準点及び工事基準点	全点	・監督職員の指示した基準点を使用しているか?	
		・工事基準点の名称は正しいか?	
		・座標は正しいか?	
2) 平面線形	全延長	・起終点の座標は正しいか?	
		・変化点(線形主要点)の座標は正しいか?	
		・曲線要素の種別・数値は正しいか?	
		・各測点の座標は正しいか?	
3) 縦断線形	全延長	・線形起終点の測点、標高は正しいか?	
		・縦断変化点の測点、標高は正しいか?	
		・曲線要素は正しいか?	
4) 出来形横断面形状	全延長	・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か?	
		・基準高、幅、法長は正しいか?	
		・出来形計測対象点の記号が正しく付与できているか?	

※1 各チェック項目について、チェック結果欄に“○”と記すこと。

※2 受注者が監督職員に様式-1を提出した後、監督職員から様式-1を確認するための資料の請求があった場合は、受注者は以下の資料等を速やかに提出するものとする。

- ・工事基準点リスト(チェック入り)
- ・線形計算書(チェック入り)
- ・平面図(チェック入り)
- ・縦断面図(チェック入り)
- ・横断面図(チェック入り)


※ 添付資料については、上記以外にわかりやすいものがある場合は、これに替えることができる。

根拠資料の例


基準点成果表

測点名	X座標	Y座標	備考	測点名	X座標	Y座標	備考
干4	-103592.645	-53971.965	2級基準点	TF4	-104073.411	-53943.604	4級基準点
干5	-106133.790	-55192.361	〃	TF5	-104222.811	-53911.981	〃
KP6/6L	-102566.552	-53805.858	3級基準点	TF6	-104371.743	-53878.598	〃
KP0/7L	-102897.874	-53908.500	〃	TF7	-104511.791	-53845.280	〃
KP6/8R	-104477.348	-53669.206	〃	TF8	-104665.056	-53902.104	〃
KP4/9L	-104993.148	-54307.238	〃	TF9	-104780.424	-54013.042	〃
KP2/10L	-105230.181	-54987.389	〃	TF10	-104853.023	-54154.538	〃
KP8/10L	-105811.653	-55214.489	〃	TF11	-104914.141	-54238.118	〃
KP4/11L	-106294.412	-55308.723	〃	TG1	-105038.052	-54392.649	〃
TE1	-102958.485	-53948.860	4級基準点	TG2	-105043.204	-54539.888	〃
TE2	-103102.553	-54001.759	〃	TG3	-105069.858	-54688.396	〃
TE3	-103279.147	-54006.884	〃	TG4	-105138.964	-54823.046	〃
TE4	-103416.596	-53999.420	〃	TH1	-105267.033	-55067.216	〃
TE5	-103497.830	-53978.296	〃	TH2	-105361.017	-55160.314	〃
TF1	-103671.867	-53983.149	〃	TH3	-105486.259	-55218.934	〃
TF2	-103757.779	-53993.677	〃	TH4	-105675.217	-55221.966	〃
TF3	-103925.787	-53973.651	〃	TJ1	-105975.513	-55186.171	〃

作成したデータと設計図面の
の数値をチェック

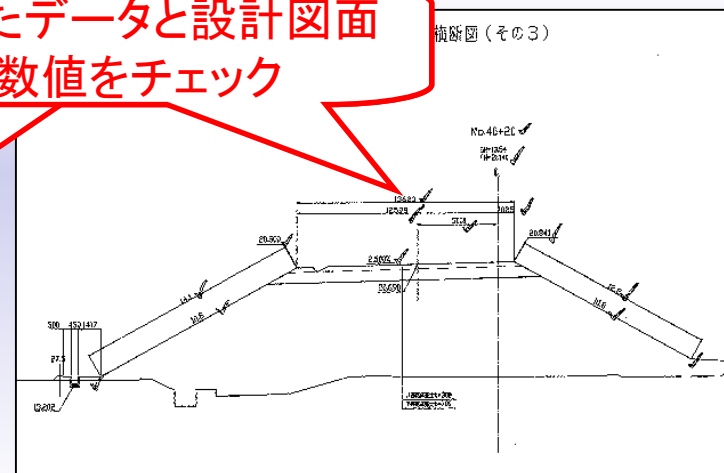

基準点の確認(例)

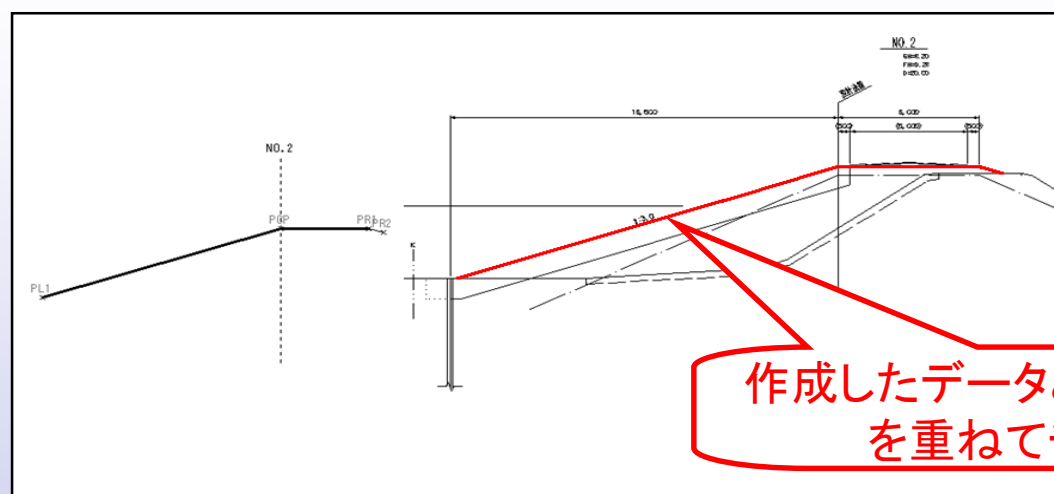

作成したデータと図面の形状
を重ねてチェック


データ重ね合わせによる横断図の確認(例)

出来形管理用TSの設置

基本設計データを出来形管理用TSに搭載する。
出来形管理用TSは、工事基準点上に設置する。

出来形管理用TS設置時の留意点


- ・出来形管理用TSが水平に設置されていること。
- ・出来形計測点を効率的に取得できる位置に出来形管理用TSを設置すること。
- ・計測中に器械が動かないように確実に設置すること。
- ・工事基準点は、基本設計データに登録されている点を用いること。
- ・器械高及びプリズム高の入力ミスなどの単純な誤りをおこすことが多いので注意すること。
- ・プリズムは傾きがないように正しく設置すること。
- ・出来形管理用TSと工事基準点の距離が近いと、方位の算出誤差が大きくなるので注意すること。

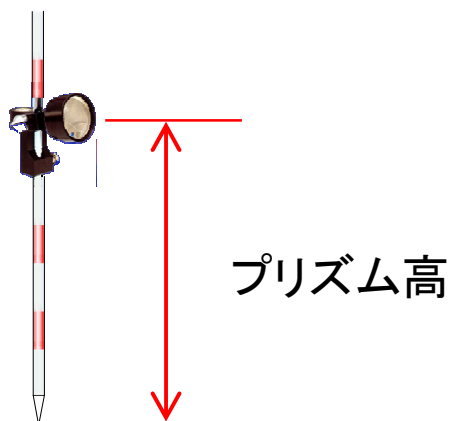

断面: NO.0+4.512 右1番	
プリズム高さ	0.50(m)
◆標高◆	FL 0.570(m) 測定 0.506(m) 0.064 m 低い
◆離れ◆	設計 右1.000(m) 測定 右1.012(m) 0.012 m 右側
☐ 断面途中	
戻る	記録 モード 測定
出来形観測	

プリズムの高さを変更した時に、TSの設定を変更し忘れることが多いので注意。

出来形管理用TSは、工事基準点上への設置によりがたい場合は、
後方交会法により任意の未知点に設置してもよい。

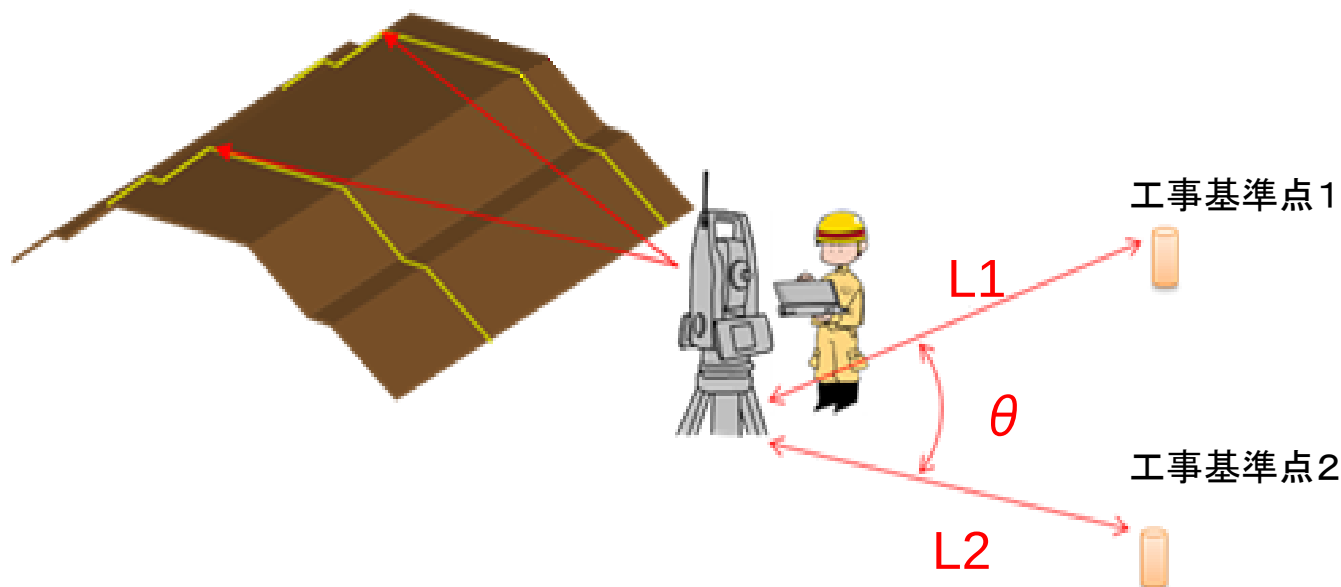

後方交会法で設置する場合の注意点

計測精度を確保する為、TS設置位置と参照する2つの基準点との
「距離」および「間の角度」は、以下の関係でなければならない。

(条件を満足しない場合、TSがエラーを返します)

3級TSの場合： $L1 \leq 100\text{m}$ 、 $L2 \leq 100\text{m}$ 、 $30^\circ \leq \theta \leq 150^\circ$

2級TSの場合： $L1 \leq 150\text{m}$ 、 $L2 \leq 150\text{m}$ 、 $30^\circ \leq \theta \leq 150^\circ$

(工事基準点との距離が近すぎると方位の精度が落ちるので注意すること)

出来形計測


出来形計測にあたっては、TSから出来形計測点までの斜距離に以下の制限がある。

3級TS : 100m以内、 2級TS : 150m以内

(この範囲を超えた場合、ソフトウェアがエラーを返し、出来形計測値として登録できません)

出来形計測の手順


出来形管理用TSの画面

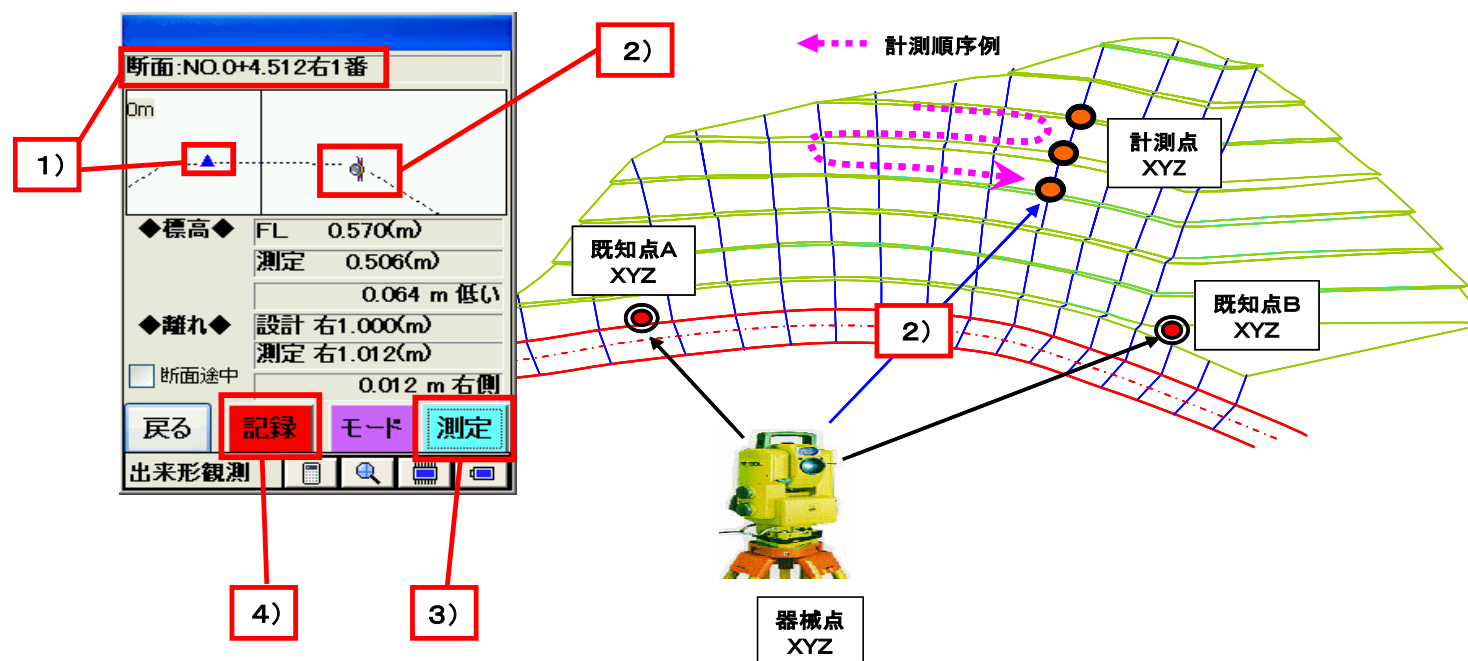

- 1) 管理断面の測点名と出来形計測対象点(法肩、法尻等)を指定する。
- 2) 出来形計測箇所にプリズムを設置し(出来形管理用TSで誘導可能)、TSでプリズムを視準する。
- 3) 出来形計測点を計測する(設計値との差が即座に表示される)
- 4) 出来形計測データの記録



出来形管理資料の作成

出来形計測後の施工管理データを、出来形帳票作成ソフトウェアに取り込むことで、必要な帳票がほぼ自動で作成されます。

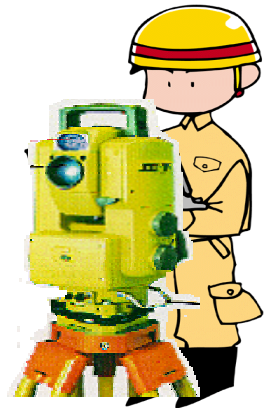

```
<?xml version="1.0" ?>
<LandXML
  xmlns="http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.0"
  <Project name="HIMEJI-B-LUMP" />
  <Units>
    <Metric linearUnit="meter"
    areaUnit="squareMeter"
    volumeUnit="cubicMeter"
    temperatureUnit="celsius"
    pressureUnit="mmHG" />
  </Units>
  <CgPoints>
    <CgPoint name="10000" desc="2">
      125176.3750 26217.1202 82.3630</CgPoint>
    <CgPoint name="10001" desc="3">
      125172.6781 26223.2666 89.5290</CgPoint>
    <CgPoint name="10002" desc="2">
      125176.3892 26217.1250 82.3670</CgPoint>
  </CgPoints>
</LandXML>
```

施工管理データ
(XMLファイル)

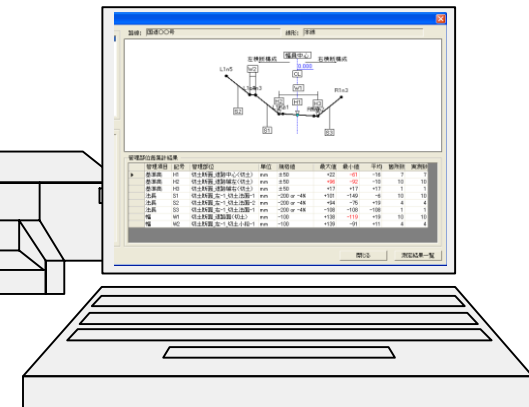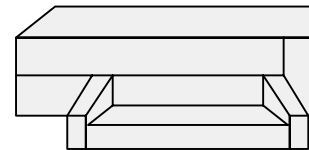

様式 - 3 1

出来形管理図表

工 種 盛土工

種 別

測定者 山田 太郎

測 点

No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
No.11
No.12
No.13
No.14

設計値との差

測点又は区別	設計値	実測値	差
平均値	100.000	100.001	1
最大値	100.000	100.022	22
最小値	100.000	99.975	-25
最多値	100.000	100.005	5
データ数	n=14		
標準偏差	σ±13.47		


略 図

出来形計測箇所

出来形計測箇所は、下図に示す通りとする。
計測する横断面は、基本設計データに記述されている管理断面とし、
各横断面のすべての出来形計測対象点について3次元座標値を取得すること。



道路土工

河川土工

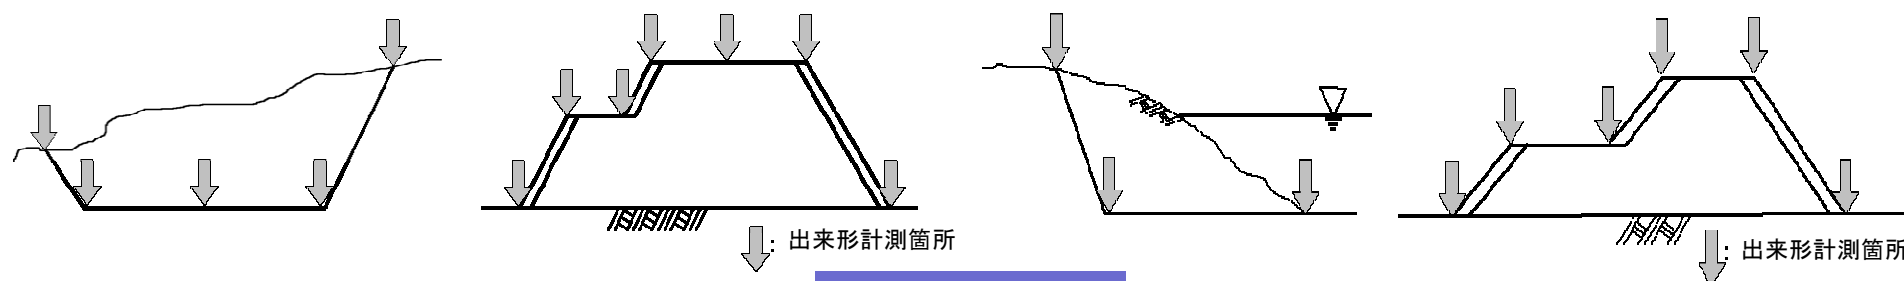

留意点



TSは、1度に3次元座標を計測できることから、幅や長さ等、2点間の距離については、ソフトウェアが自動で算出します。
また、正しい位置を計測する必要があることから、基本設計データで決めた管理断面に対して、直角方向(延長方向)に±10cm以上離れた場合は、出来形値として採用できません。
(ソフトウェアがエラーを返し、出来形計測値として記録できません。)

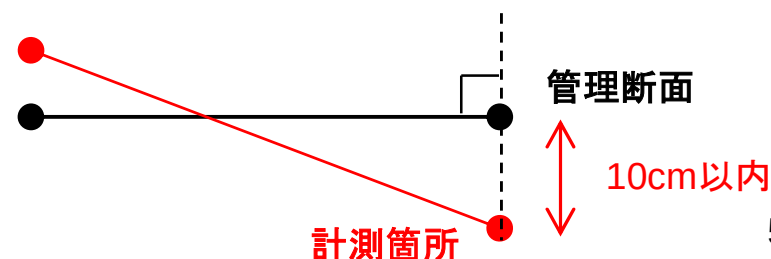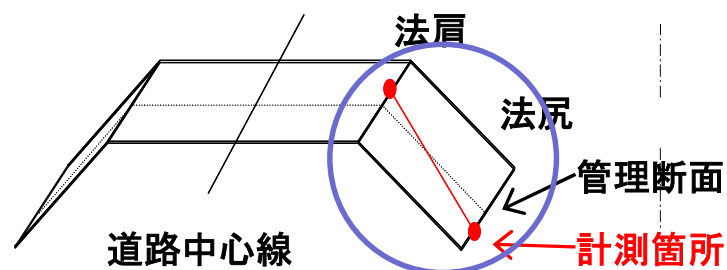



出来形管理基準及び規格値

測定基準は、**設計図書の測点毎**とする(その他は従前と同様)。
(TSを用いた出来形管理の場合、各測点で計測したデータを用いれば、自動的に帳票を作成することができることから、作業量を増加させずに、よりの確な出来形管理を行う)

道路土工

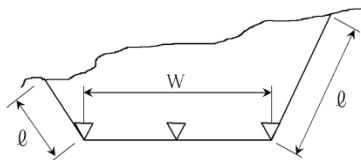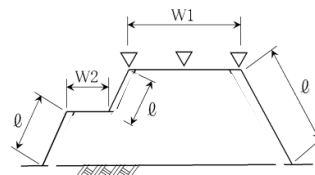工種	測定項目	規格値(mm)	測定基準(従来)	測定基準(TS)	測定箇所
掘削工	基準高 ▽	±50	施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。	設計図書の測点毎。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。	
	法長	$\ell < 5m$			
		$\ell \geq 5m$			
路体盛土工 路床盛土工	基準高 ▽	±50	施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。	設計図書の測点毎。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。	
	法長	$\ell < 5m$			
		$\ell \geq 5m$			
	幅 W1、W2	-100			

河川土工

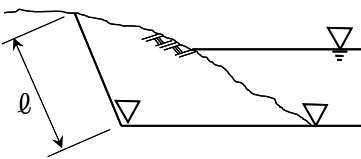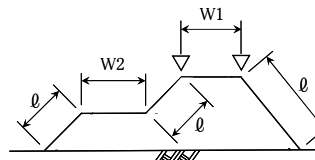工種	測定項目	規格値(mm)	測定基準(従来)	測定基準(TS)	測定箇所
掘削工	基準高 ▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。 基準高は掘削部の両端で測定。	設計図書の測点毎。 基準高は掘削部の両端で測定。	
	法長	$\ell < 5m$			
		$\ell \geq 5m$			
盛土工	基準高 ▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。 基準高は各法肩で測定。	設計図書の測点毎。 基準高は各法肩で測定。	
	法長	$\ell < 5m$			
		$\ell \geq 5m$			
	幅 W1、W2	-100			

出来形管理写真基準

TS出来形管理を実施する場合、従来と比較して、以下の点が異なります。

- ① 撮影頻度の軽減
- ② 黒板への記載項目の軽減

従来手法

工種	写真管理項目		
	撮影項目	撮影頻度 [時期]	提出頻度
掘削工	土質等の判別	地質が変わる毎に1回 [掘削中]	代表箇所 各1枚
	法長	200m又は1施工箇所 に1回 [掘削後]	
[道路] 路体盛土工 路床盛土工 [河川] 盛土工	巻出し厚	200mに1回 [巻出し時]	代表箇所 各1枚
	締固め状況	転圧機械又は地質が変わる毎に1回 [締固め時]	
	法長 幅	200m又は1施工箇所 に1回 [施工後]	

黒板への記載項目

- ① 工事名
- ② 工種等
- ③ TS設置位置(後方交会法の場合は、
参照した2つ以上の工事基準点) ←追加
- ④ 出来形計測点(測点・箇所)
- ⑤ 設計寸法 ←軽減
- ⑥ 実測寸法 ←軽減
- ⑦ 略図 ←軽減

TSを用いた出来形管理

工種	写真管理項目		
	撮影項目	撮影頻度 [時期]	提出頻度
掘削工	土質等の判別	地質が変わる毎に1回[掘削中]	代表箇所 各1枚
	法長	1工事に1回 [掘削後]	
[道路] 路体盛土工 路床盛土工 [河川] 盛土工	巻出し厚	200mに1回[巻出し時]	代表箇所 各1枚
	締固め状況	転圧機械又は地質が変わる毎に1回 [締固め時]	
	法長 幅	1工事に1回 [施工後]	




出来形管理写真(例)

TSを用いた出来形管理要領 (舗装工事編)

「TSを用いた出来形管理技術」とは、TSで取得した3次元の位置情報を、出来形値（基準高、長さ、幅）等に抽出・変換するとともに、設計データとの差分を算出・提供する技術である。

TSが計測位置へ誘導
(計測効率の向上)

計測と同時に設計値との
差を表示
(技術者判断の早期化)

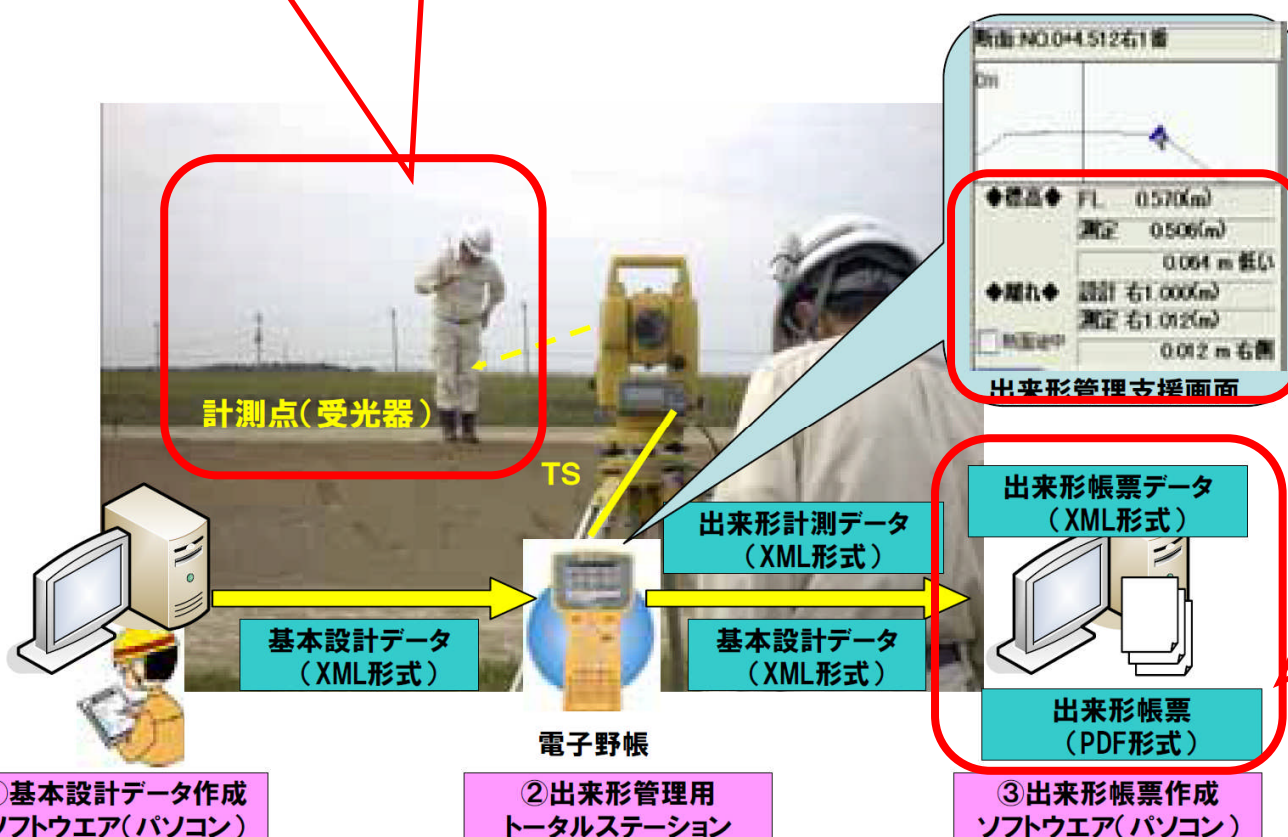

計測値の電子データ
を用いることで、必要
な帳票を自動作成
(作業の効率化、
人為ミスの防止)


①基本設計データ作成
ソフトウェア(パソコン)

②出来形管理用
トータルステーション


③出来形帳票作成
ソフトウェア(パソコン)

TSを用いた出来形管理(舗装への適用)の概要

資料2-4

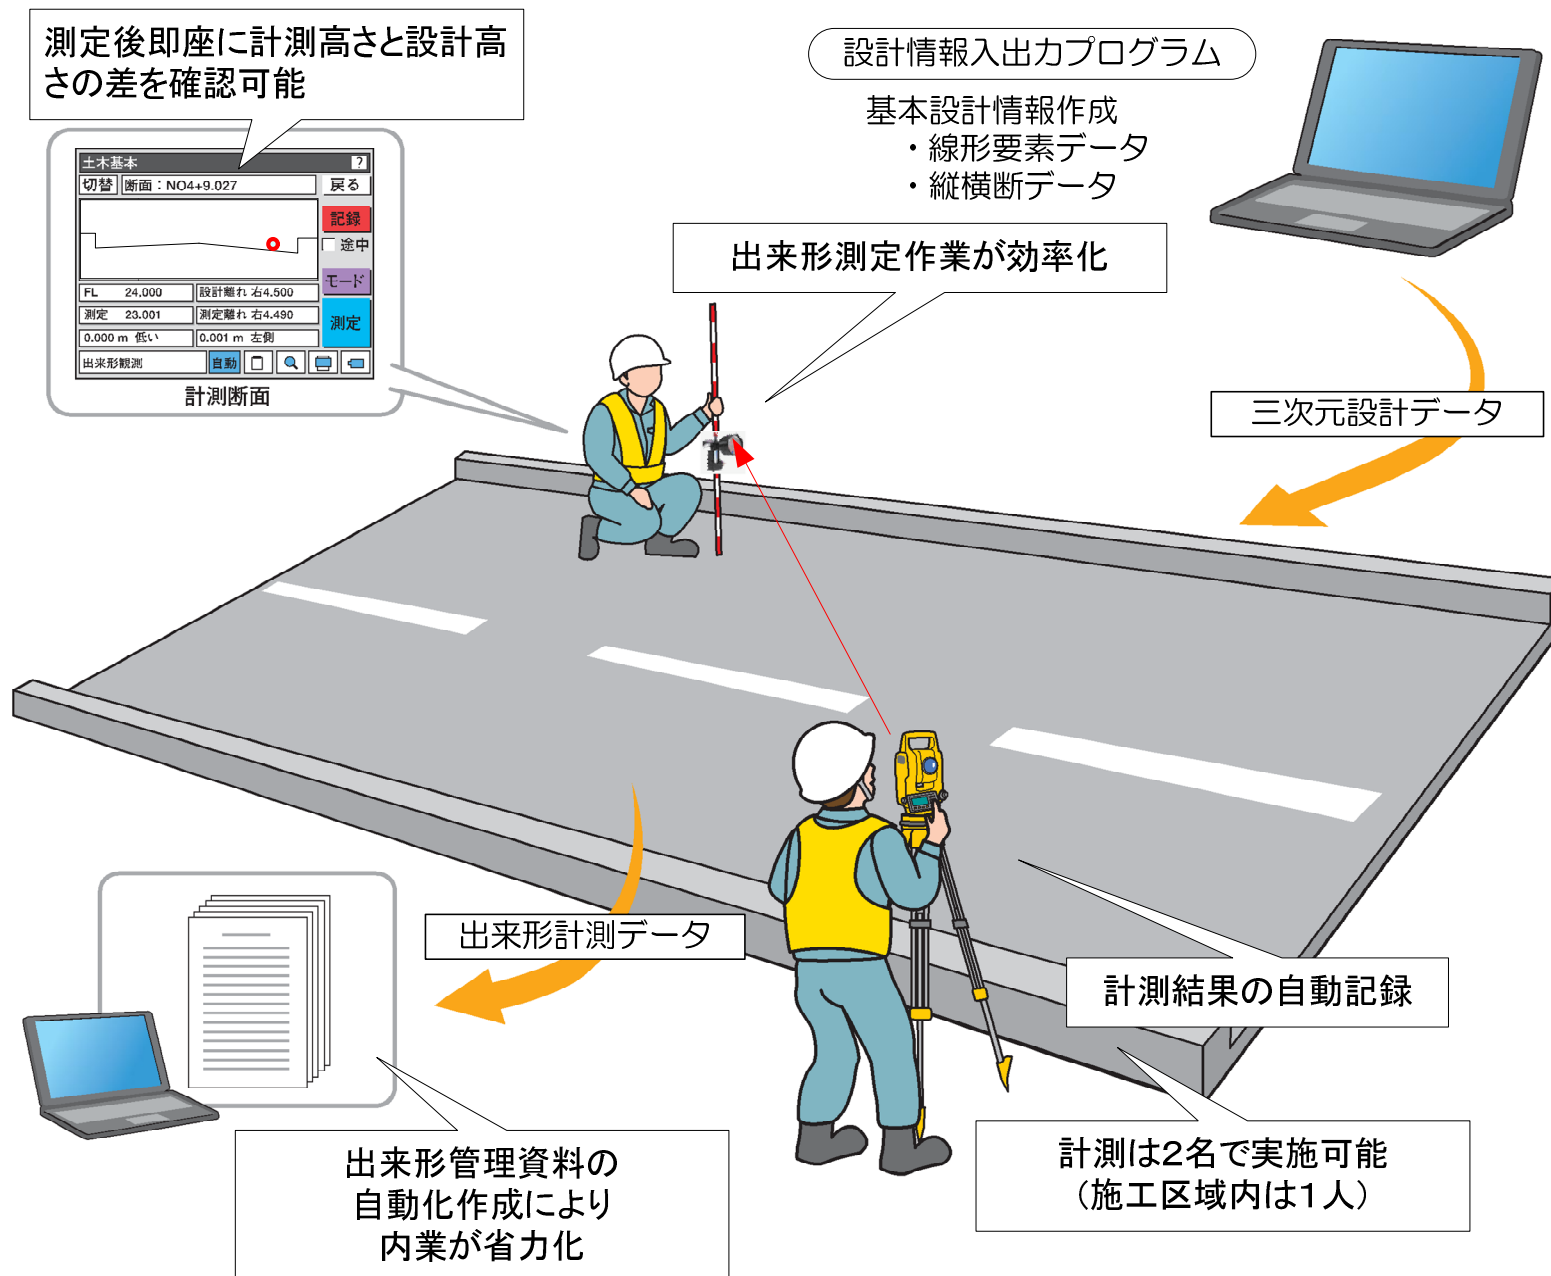

本要領(案)の位置づけ

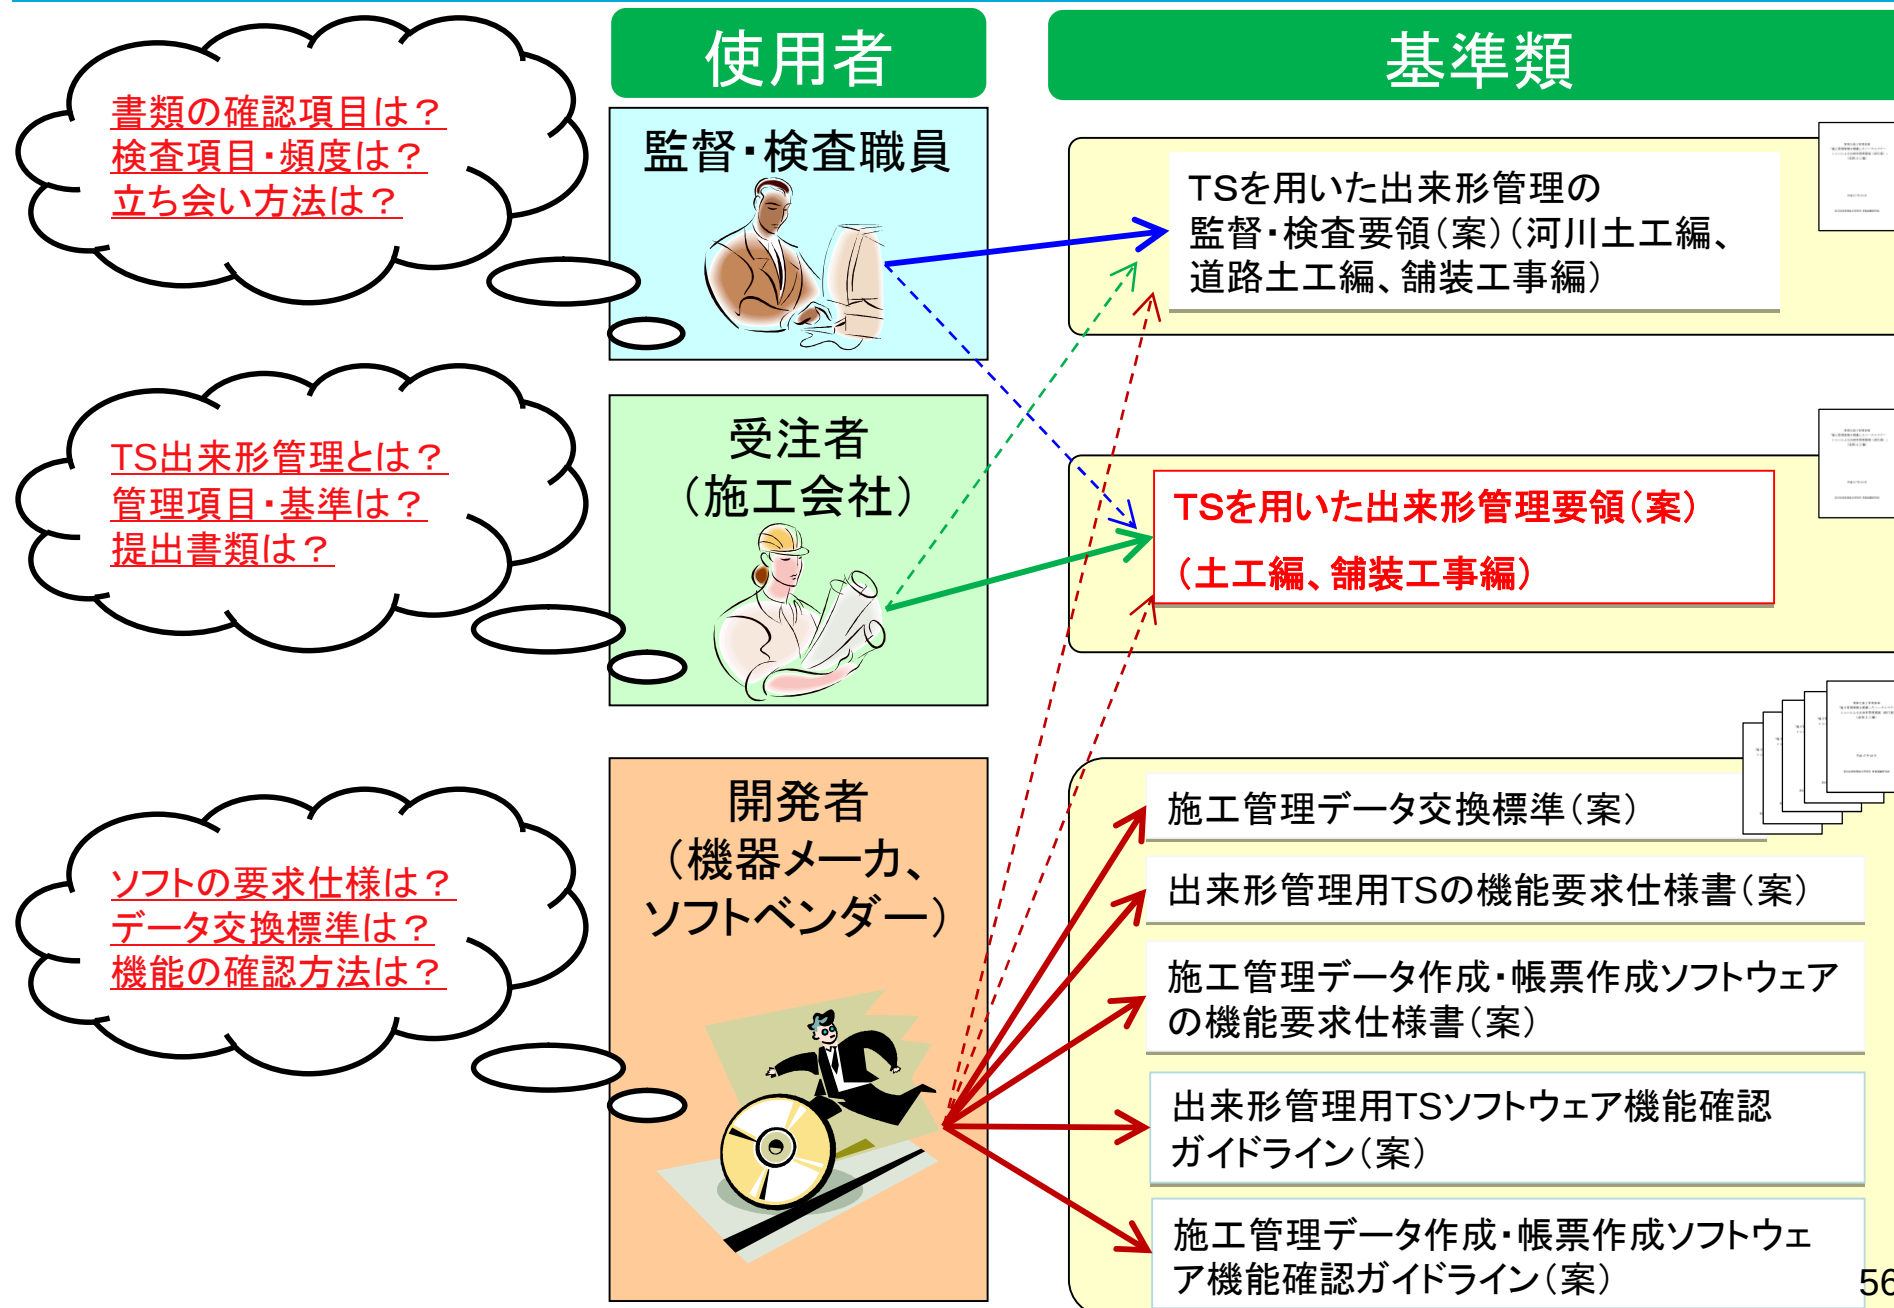


本要領(案)策定の目的と範囲

目的

新設舗装工事及び舗装修繕工事において、TSによる出来形管理が、効率的かつ正確に実施されるために以下の事項について、明確化する

- ①適用範囲、TSの基本的な取扱い方法と測定方法
- ②出来形管理の実施方法、出来形管理基準及び規格値

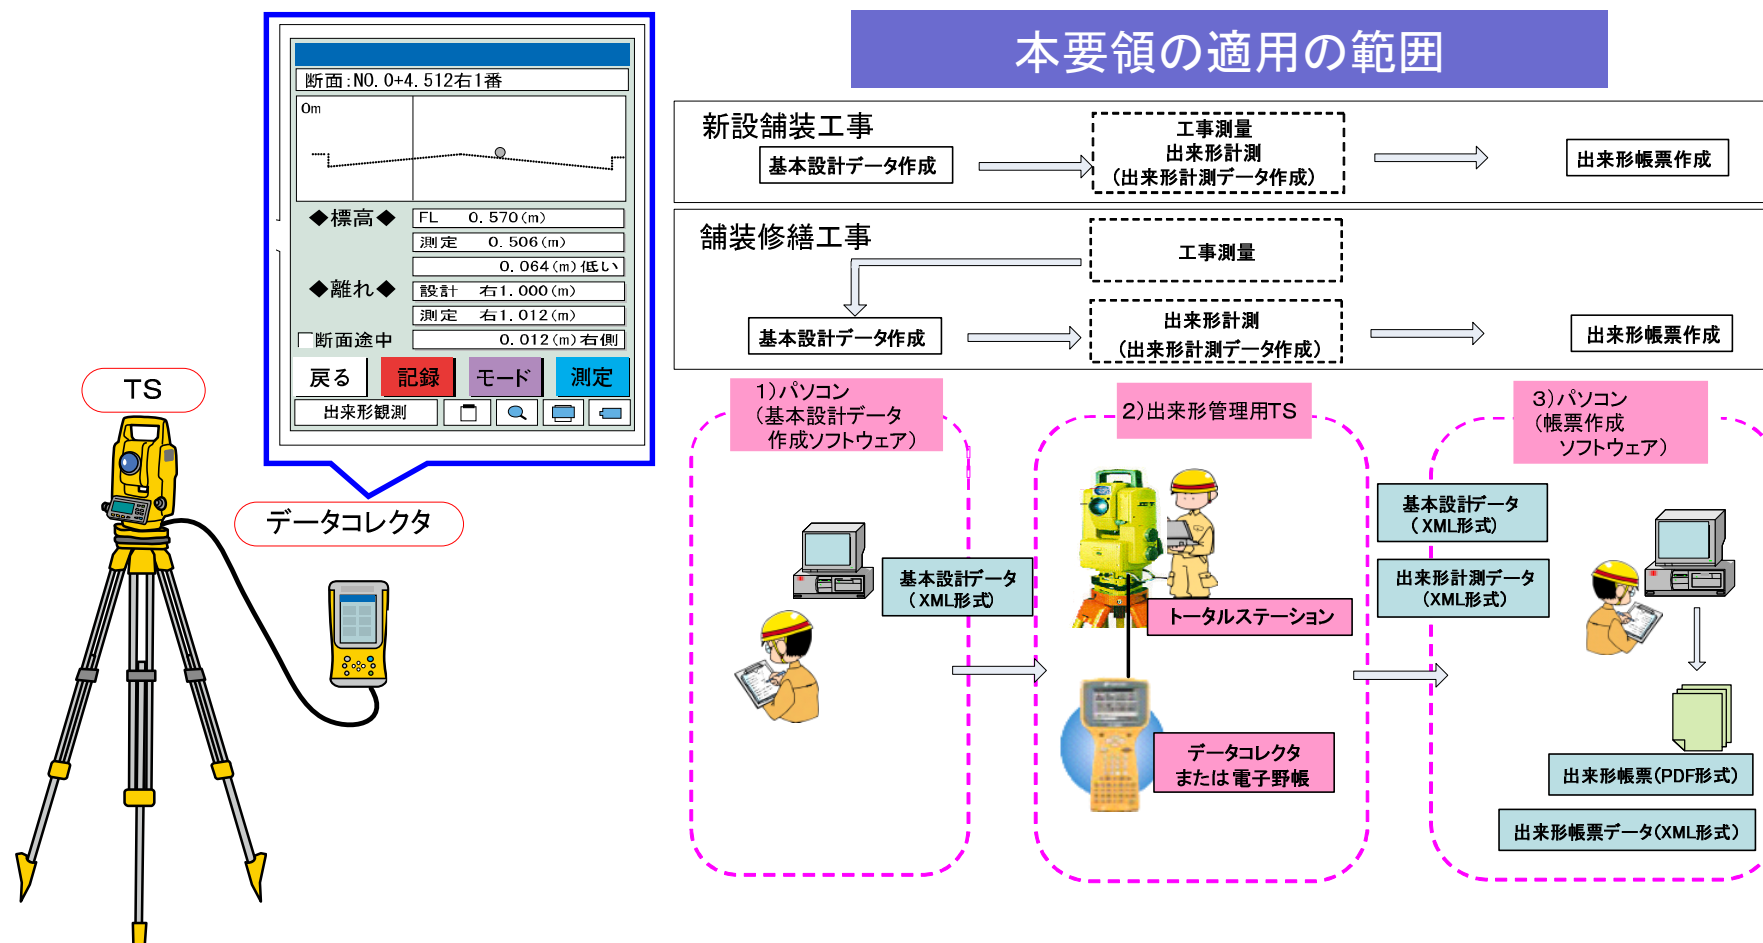

工種別のTSによる出来形管理項目(土木工事施工管理基準及び規格値)

工 種	出来形管理項目				
	延長	基準高	深さ	幅(※1)	厚さ(※2)
アスファルト舗装工 半たわみ性舗装工 排水性舗装工 グースアスファルト舗装工 コンクリート舗装工 薄層カラー舗装工 ブロック舗装工	—	○ (下層 路盤 のみ)	—	○	× (コア・掘起し による)
透水性舗装工(路盤工)	—	○	—	○	× (掘起しによる)
透水性舗装工(表層工)	—	—	—	○	× (コアによる)
歩道舗装路盤工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工	—	○	—	○	× (掘起しによる)
歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工	—	—	—	○	× (コアによる)

凡例 —:管理項目無し, ○出来形管理用TSで管理可能, ×出来形管理用TSで管理不可

※1:幅員は、TSで計測した舗装左右端点の座標から計算される2点間の水平距離とする。

※2:「土木工事施工管理基準及び規格値」に、厚さの計測方法が、「コアによる」または「掘起しによる」と指定されている工種については、TSの適用範囲外とする。

工種別のTSによる出来形管理項目(土木工事施工管理基準及び規格値)

工 種	出来形管理項目				
	延長	基準高	深さ	幅(※1)	厚さ(※2)
路面切削工	—	○(※3)	—	○	—(※3)
舗装打換え工(路盤工)	○	—	—	○	× (該当工種に準ずる)
舗装打換え工(舗設工)	○	—	—	○	× (該当工種に準ずる)
オーバーレイ工 切削オーバーレイ工	○	—	—	○	○
路上再生工	○	—	—	○	× (掘起しによる)
アスファルト舗装補修工 コンクリート舗装補修工	—	○ (下層路盤のみ)	—	○	× (コア・掘起しによる)

凡例 —:管理項目無し, ○出来形管理用TSで管理可能, ×出来形管理用TSで管理不可

※1:幅員は、TSで計測した舗装左右端点の座標から計算される2点間の水平距離とする。

※2:「土木工事施工管理基準及び規格値」に、厚さの計測方法が、「コアによる」または「掘起しによる」と指定されている工種については、TSの適用範囲外とする。

※3:厚さの代わりに基準高を管理する。

工種別のTSによる出来形管理項目(土木工事施工管理基準及び規格値)

工 種	出来形管理項目				
	延長	基準高	深さ	幅(※1)	厚さ
縁石工 道路付属物工	○	—	—	—	—
側溝工 排水構造物工 排水工	○	○	—	—	—
暗渠工 管渠工 地下排水工	○	○	○	○	—
排水性舗装用路肩排水工	○	○	—	—	—

凡例 —:管理項目無し, ○出来形管理用TSで管理可能, ×出来形管理用TSで管理不可

※ 本表に示す出来形管理項目以外にも、排水構造物の横断方向の傾きや、縦断勾配の均一性等の管理は現行どおり水系・水準器等により行うこととする。本要領を適用した場合でもこれらの管理を省略してはならない。

※1:幅員は、TSで計測した舗装左右端点の座標から計算される2点間の水平距離とする。

TS出来形を実施する場合には、施工計画書に必要な事項を記載しなければならない。

- 従来の施工管理計画

出来形管理

品質管理

写真管理

各項目に関する
基準、方法、処置等



- 本要領で付加される内容

- TS適用工種確認

- ・要領適用工種
 - ・測定項目の確認

- 使用機器確認

- ・機器構成
 - ・TS本体精度・証明書
 - ・ソフトウェア
(機能要求仕様書対応)

- TSによる実施内容確認

- ・TS出来形計測箇所
 - ・管理基準及び規格値
 - ・写真管理基準

使用機器・ソフトウェア

①機器構成

②出来形管理用TS本体

計測精度が国土地理院認定3級と同等以上で、適切な精度管理が行われていること

国土地理院認定 3級	公称測定精度: $\pm(5+5\text{ppm} \times D)\text{mm}$ ※1 最小目盛値: 20"以下 ※1: Dは計測距離(m), ppmは 10^{-6}
---------------	--

(注)厚さを管理する場合は最小メモリ値は5"以下

③ソフトウェア

出来形管理用TSソフトウェアは、「出来形管理用トータルステーション機能要求仕様書(案)(舗装工地編)」、

基本設計データ作成ソフトウェア及び出来形帳票作成ソフトウェアについては、「TSによる出来形管理に用いる施工管理データ作成・帳票作成ソフトウェアの機能要求仕様書(案)(舗装工地編)」

添付する書類


TS公称 測定精度	「メーカーカタログ」または「機器仕様書」
TS 精度管理	検定機関が発行する有効な「検定証明書」または 測量機器メーカー等が発行する有効な「校正証明書」
ソフト ウェア	「メーカーカタログ」または「ソフトウェア仕様書」

カタログの計測精度の確認箇所(例)

計測精度	水平角度	10"
	鉛直角度	10"
	距離精度	$\pm(5+5\text{ppm} \cdot D)$
規格		国土地理院 3級
備考		



ソフトのカタログ(例)

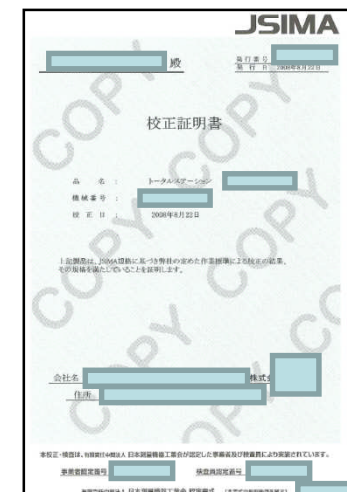

TSの校正証明書(例)62

TS出来形管理を実施した場合の監督・検査方法は、従来と異なり、
「**TSを用いた出来形管理の監督・検査要領(案)**」に従って実施される。

監督職員の実施項目

- 1) 施工計画書の受理・記載事項の
確認
- 2) 基準点の指示
- 3) 工事基準点設置状況の把握
- 4) 基本設計データチェックシートの
確認
- 5) 出来形管理状況の把握

※詳細は、「TSを用いた出来形管理
の監督・検査要領(案)」を参照のこと。

検査職員の実施項目

- 1) 出来形計測に係わる書面検査
 - ・出来形管理用TSに係わる
施工計画書の記載内容
 - ・出来形管理用TSに係わる
工事基準点の測量結果等
 - ・基本設計データチェックシートの確認
 - ・出来形管理用TSに関わる
「出来形管理図表」の確認
 - ・品質管理及び出来形管理写真の
確認
 - ・電子成果品の確認
- 2) 出来形計測に係わる実地検査
 - ・検査職員が指定する管理断面の
出来形検査

※詳細は、「TSを用いた出来形管理の監
督・検査要領(案)」を参照のこと。

※赤字は、従来と異なる箇所。

計測精度確保のための工事基準点設置

1. 工事基準点の設置

出来形管理に利用する工事基準点設置については監督職員より指示を受けた基準点を使用して設置

2. 出来形管理用TSを用いるための配慮事項

下記の条件を満足できる位置に設置する。

- ① 出来形管理用TSから工事基準点までの距離を100m以内(2級TSを使用する場合は150m以内)とする。
- ② 上記①の範囲に、平面座標(X,Y座標)がわかる工事基準点が2点以上、かつ高さ(Z座標)がわかる工事基準点が1点以上必要。
- ③ TSと工事基準点間の視通を確保する。
- ④ 工事基準点及びTSの設置位置は施工の作業性を損なわない箇所とする。
- ⑤ 工事基準点の設置位置は、TSによる器械設置時にプリズムを設置する際に通行車両に対する計測員の安全性が確保できる箇所とする。特に、中央分離帯に工事基準点を設置する場合、工事基準点と車両通行レーンとの間に十分な離隔が保てるようにすること。

TSを用いた出来形管理の適用上 確認が必要な項目

チェックシート形式で効率化受注者が確認すべき事項を明確に示す

基準点及び
工事基準点

平面線形

縦断線形

出来形
横断面形状

(様式-1)

平成 年 月 日

工 事 名 : _____

受注会社名 : _____

作 成 者 : _____ 印

基本設計データチェックシート

項 目	対 象	内 容	チェック 結果
1) 基準点及び 工事基準点	全点	・ 監督職員の指示した基準点を使用しているか？	
		・ 工事基準点の名称は正しいか？	
		・ 座標は正しいか？	
2) 平面線形	全延長	・ 起終点の座標は正しいか？	
		・ 変化点（線形主要点）の座標は正しいか？	
		・ 曲線要素の種別・数値は正しいか？	
		・ 各測点の座標は正しいか？	
3) 縦断線形	全延長	・ 線形起終点の測点、標高は正しいか？	
		・ 縦断変化点の測点、標高は正しいか？	
		・ 曲線要素は正しいか？	
4) 出来形 横断面形状	全延長	・ 作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か？	
		・ 幅・基準高は正しいか？	
		・ 出来形計測対象点の記号が正しく付与できているか？	

※1 各チェック項目について、確認完了後チェック結果欄に“○”と記すこと。

※2 受注者が監督職員に様式-1を提出した後、監督職員から様式-1を確認するための資料の請求があった場合は、受注者は以下の資料等を速やかに提出するものとする。


出来形管理用TSによる工事測量への活用

○ 出来形管理TSを用いて工事測量を行い（平面測量、縦断測量、横断測量）舗設計画図面作成に使用することができる。

○ 工事測量時に実施する下記の作業にも出来形管理用TSを使用することができる。

- ・工事に使用する補助基準点の設置
- ・工事に使用するベンチマークの設置
- ・管理断面位置（管理断面の左右端点）の位置出し・マーキング

工事測量の準備と工事測量の手順

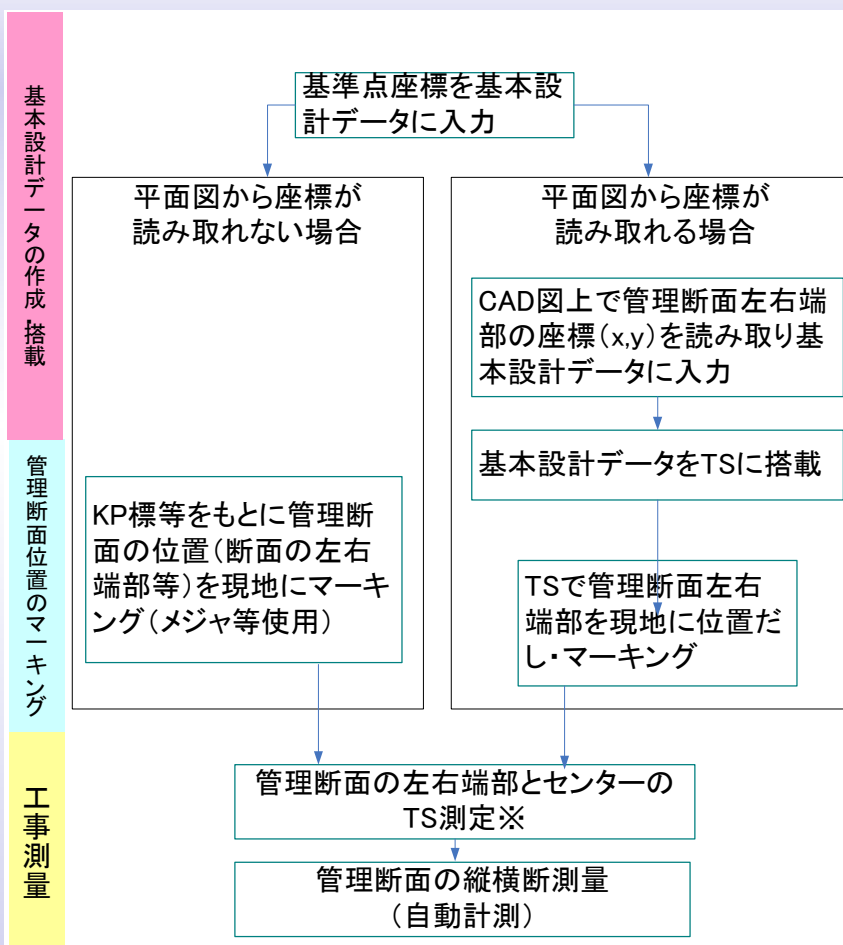

基本設計データの確認(1)

基本設計データ作成後に、データの確認を行い、
「基本設計データチェックシート」を監督職員に提出する。

留意点

工事基準点は、事前に監督職員に提出している工事基準点の測量結果と対比し、確認する。

平面図及び線形計算書と対比し、確認する。

縦断面図と対比し、確認する。

・ソフトウェア画面と対比し、設計図書の管理項目の箇所と寸法にチェックを記入する
・基本設計データから横断面図を作成し、設計図書と重ね合わせて確認する

基本設計データと設計図書の照合に用いた資料は整備・保管し、監督職員から資料請求があった場合には、速やかに提出するものとする。

(様式-1)

平成 年 月 日

工事名:
受注会社名:
作成者: 印

基本設計データチェックシート

項目	対象	内容	チェック結果
1) 基準点及び工事基準点	全点	・監督職員の指示した基準点を使用しているか?	
		・工事基準点の名称は正しいか?	
		・座標は正しいか?	
2) 平面線形	全延長	・起終点の座標は正しいか?	
		・変化点(線形主要点)の座標は正しいか?	
		・曲線要素の種別・数値は正しいか?	
		・各測点の座標は正しいか?	
3) 縦断面線形	全延長	・線形起終点の測点、標高は正しいか?	
		・縦断変化点の測点、標高は正しいか?	
		・曲線要素は正しいか?	
4) 出来形横断面形状	全延長	・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か?	
		・基準高、幅、法長は正しいか?	
		・出来形計測対象点の記号が正しく付与できているか?	

※1 各チェック項目について、チェック結果欄に“○”と記すこと。

※2 受注者が監督職員に様式-1を提出した後、監督職員から様式-1を確認するための資料の請求があった場合は、受注者は以下の資料等を速やかに提出するものとする。

- ・工事基準点リスト(チェック入り)
- ・線形計算書(チェック入り)
- ・平面図(チェック入り)
- ・縦断面図(チェック入り)
- ・横断面図(チェック入り)
- ・構造図(チェック入り): 縁石工・排水構造物工のみ

※ 添付資料については、上記以外にわかりやすいものがある場合は、これに替えることができる。


根拠資料の例

作成したデータと設計図面の
数値をチェック

線形計算書

要素番号	1	直線							
BP	X = -87,422.0000	Y = 42,916.0000	方向角 = 357° 19' 14.8661"	測点 0 + 0.0000					
BC1	X = -87,400.5562	Y = 42,914.9965	要素長 = 21.4672	測点 1 + 1.4672					
要素番号	2	円(左曲がり)							
BC1	X = -87,400.5562	Y = 42,914.9965	方向角 = 357° 19' 14.8661"	測点 1 + 1.4672					
EC1	X = -87,378.1512	Y = 42,876.2809	方向角 = 258° 36' 16.6569"	測点 3 + 2.8173					
LP	X = -87,372.8270	Y = 42,913.6895	LA = 98° 42' 58.0092"						
SP	X = -87,382.7562	Y = 42,905.7863	要素長 = 41.3501						
M	X = -87,401.6781	Y = 42,891.0228							
	R = 24.0000	L = 41.3501	C = 36.4221	IA = 98° 42' 58.0092"					
	TL = 27.9598	SL = 12.8477							
要素番号	3	直線							
EC1	X = -87,378.1512	Y = 42,876.2809	方向角 = 258° 36' 16.6569"	測点 3 + 2.8173					
BC2	X = -87,386.2592	Y = 42,846.0530	要素長 = 41.0369	測点 5 + 3.8542					
要素番号	4	円(右曲がり)							
BC2	X = -87,386.2592	Y = 42,846.0530	方向角 = 258° 36' 16.6569"	測点 5 + 3.8542					
EC2	X = -87,365.8523	Y = 42,816.4520	方向角 = 350° 33' 36.7373"	測点 7 + 3.9774					
LP	X = -87,391.3702	Y = 42,820.8947	LA = 91° 67' 20.0805"						
SP	X = -87,382.3348	Y = 42,826.9237	要素長 = 40.1232						
M	X = -87,361.7520	Y = 42,841.1135							
	R = 25.0000	L = 40.1232	C = 35.9535	IA = 91° 57' 20.0805"					
	TL = 25.8682	SL = 10.9745							
要素番号	5	直線							
EC2	X = -87,365.8523	Y = 42,816.4520	方向角 = 350° 33' 36.7373"	測点 7 + 3.9774					
BC3	X = -87,363.8225	Y = 42,816.1146	要素長 = 2.0576	測点 7 + 6.0350					

基準点の確認(例)

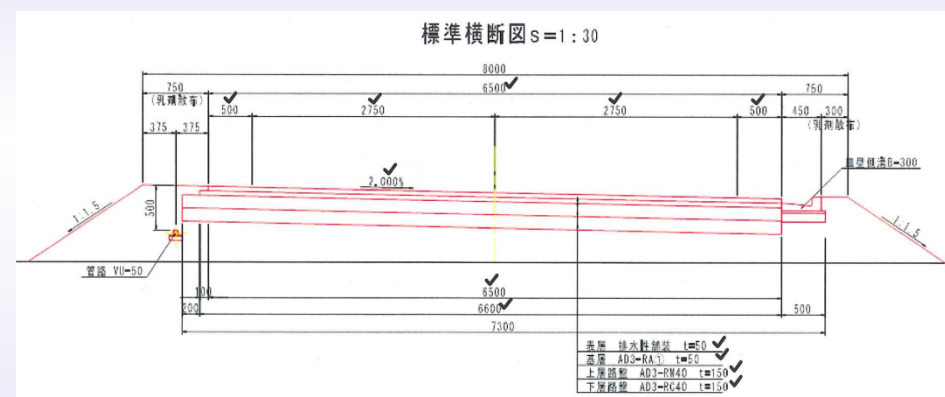


横断面図の確認(例)

出来形管理用TSの設置

基本設計データを出来形管理用TSに搭載する。
出来形管理用TSは、工事基準点上に設置する。

出来形管理用TS設置時の留意点

- ・出来形管理用TSが水平に設置されていること。
- ・出来形計測点を効率的に取得できる位置に出来形管理用TSを設置すること。
- ・計測中に器械が動かないように確実に設置すること。
- ・工事基準点は、基本設計データに登録されている点を用いること。
- ・器械高及びプリズム高の入力ミスなどの単純な誤りをおこすことが多いので注意すること。
- ・プリズムは傾きがないように正しく設置すること。
- ・出来形管理用TSと工事基準点の距離が近いと、方位の算出誤差が大きくなるので注意すること。

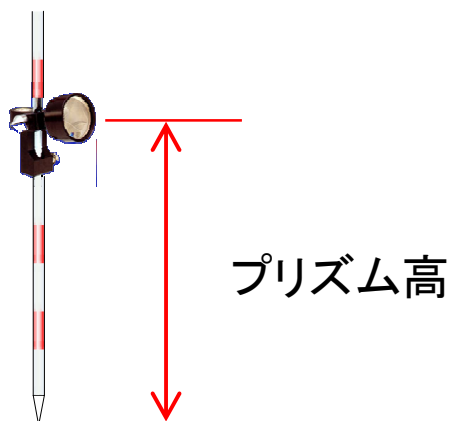


断面: NO.0+4.512右1番	
プリズム高さ	0.50(m)
◆標高◆	FL 0.570(m) 測定 0.506(m) 0.064 m 低い
◆離れ◆	設計 右1.000(m) 測定 右1.012(m) 0.012 m 右側
☐ 断面途中	
戻る	記録
モード	測定
出来形観測	

プリズムの高さを変更した時に、TSの設定を変更し忘れることが多いので注意。

後方交会法

出来形管理用TSは、工事基準点上に設置することが計測精度を確保する観点から望ましい。
出来形管理用TSを工事基準点上に設置できない場合で、複数の工事基準点を観測できる場合は任意の未知点に出来形管理用TSを設置することができる。

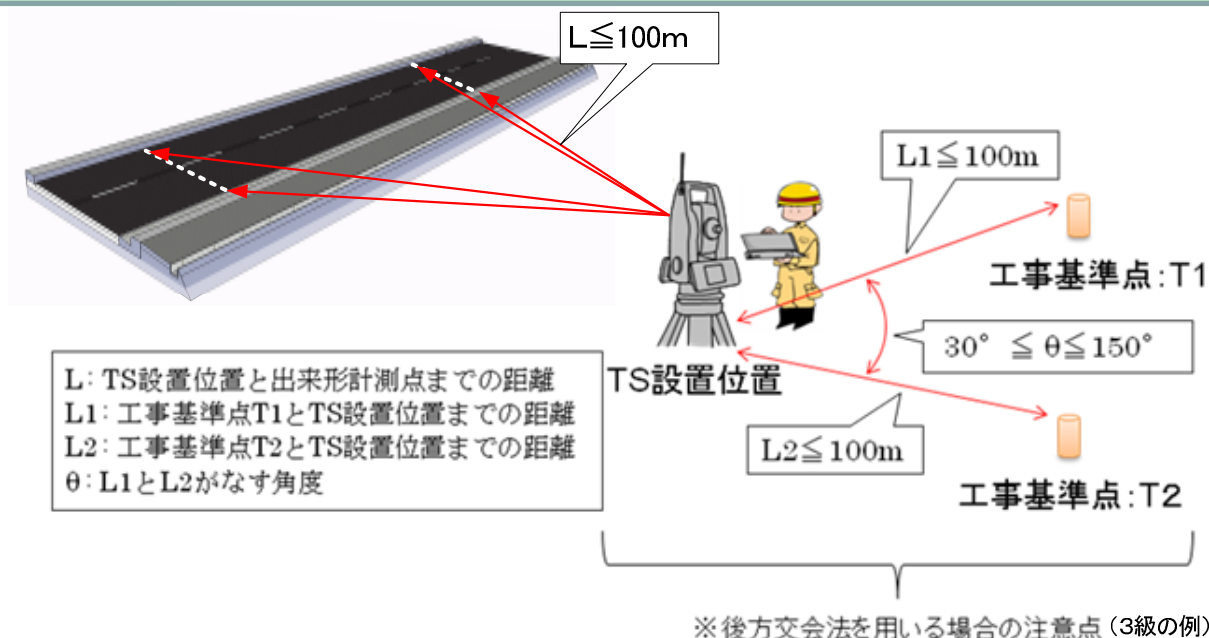

後方交会法で設置する場合の注意点

計測精度を確保する為、TS設置位置と参照する2つの基準点との「距離」および「間の角度」は、以下の関係でなければならない。

(条件を満足しない場合、TSがエラーを返します)

3級TSの場合 : $L \leq 100\text{m}$ 、 $L1 \leq 100\text{m}$ 、 $L2 \leq 100\text{m}$ 、 $30^\circ \leq \theta \leq 150^\circ$

2級TSの場合 : $L \leq 100\text{m}$ 、 $L1 \leq 150\text{m}$ 、 $L2 \leq 150\text{m}$ 、 $30^\circ \leq \theta \leq 150^\circ$

(工事基準点との距離が近すぎると方位の精度が落ちるので注意すること)

出来形管理用TSによる出来形計測


1. 出来形計測

- ・出来形計測時、TSと計測点までの視準距離は100mが制限値
- ・使用するTSの級、工種、出来形管理項目に係わらず、一律

2. 計測点


①管理断面延長方向の注意点


基本設計データに管理断面として入力したラインから、道路延長方向に±10cm以内の範囲内で計測を行う。

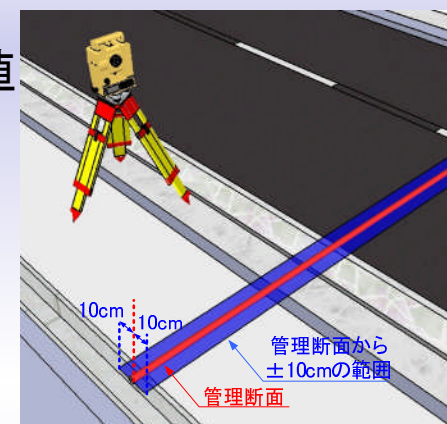

②厚さ計測時の注意点

舗装修繕工事で、厚さを測定する場合、基本設計データに出来形計測点として入力した点と、実際に出来形計測を行う点の、平面位置のずれは水平距離で5cm以内で計測で行う。

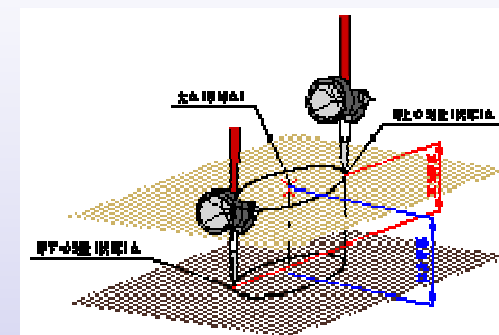

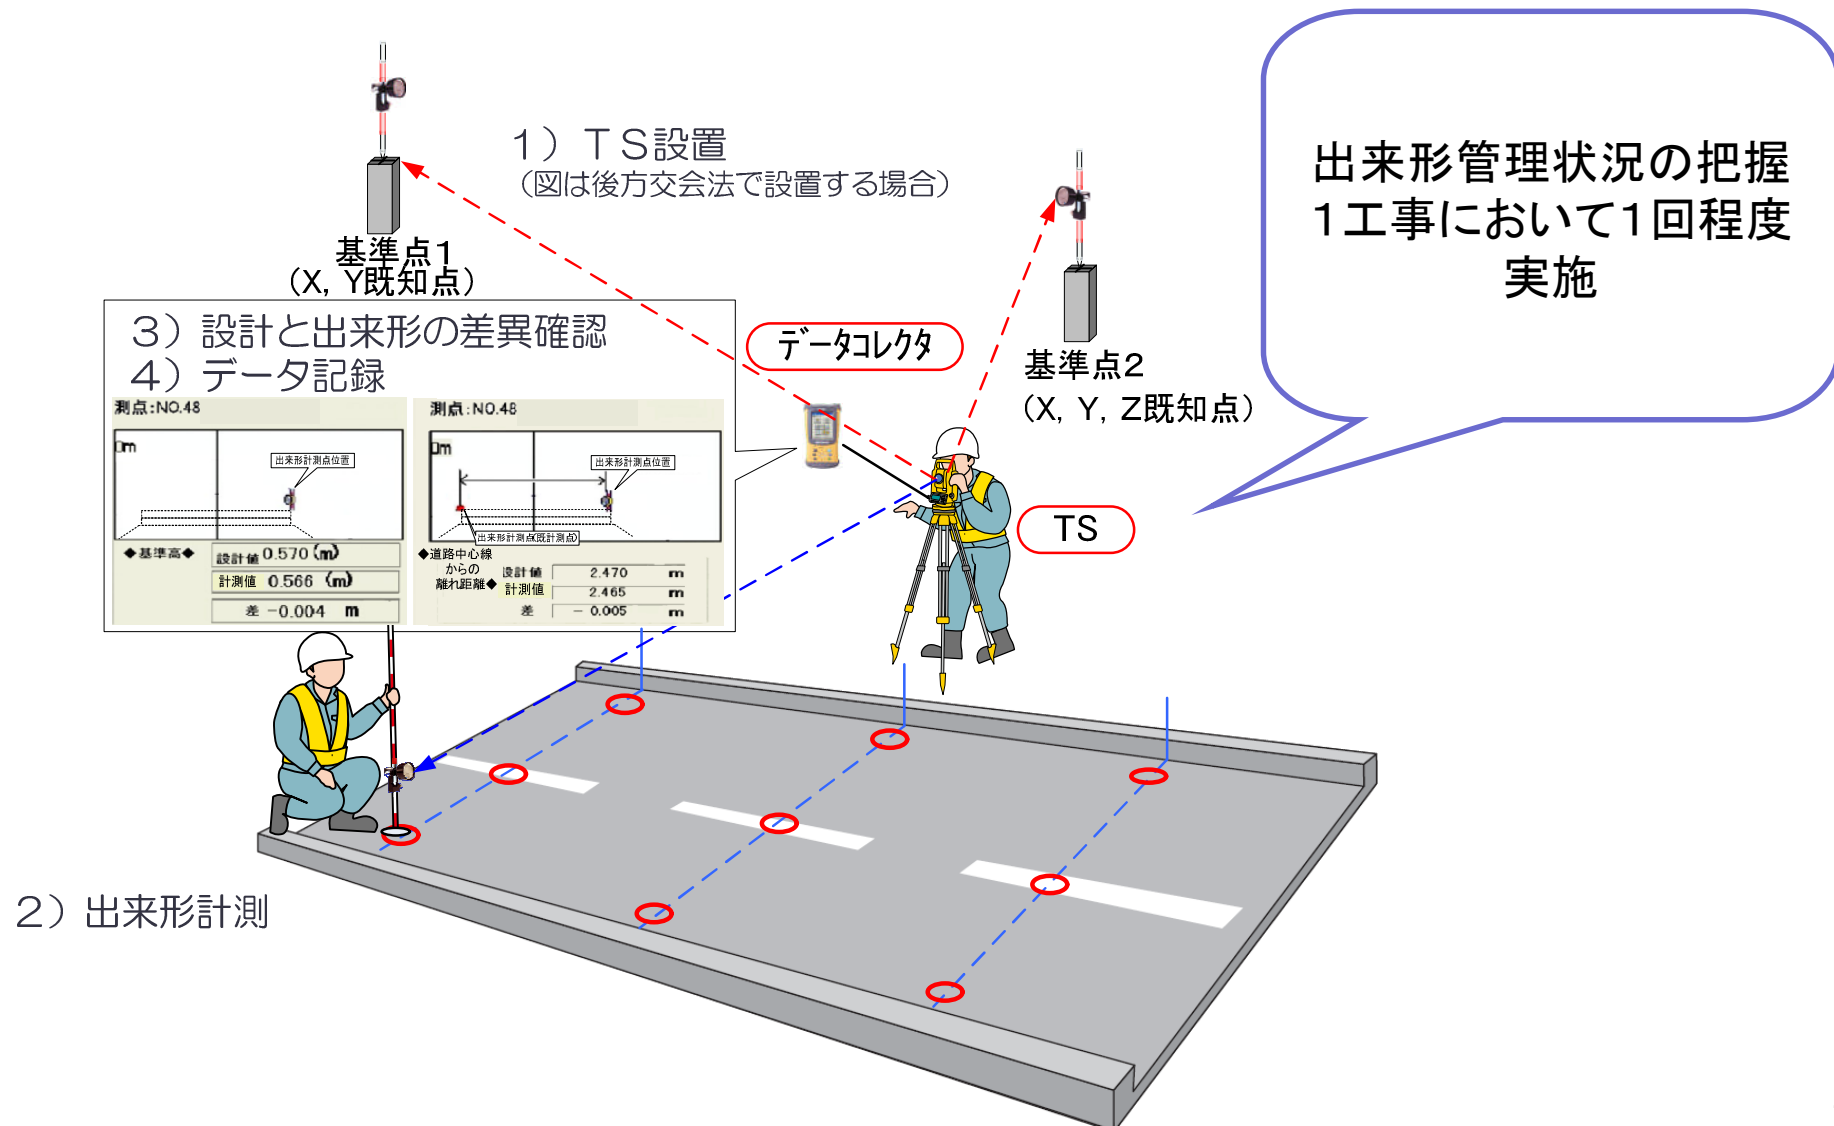

出来形管理写真基準


TS出来形管理を実施する場合、従来と比較して、以下の点が異なります。

- ① 撮影頻度の軽減
- ② 黒板への記載項目の軽減

工種	写真管理項目		
	撮影項目	撮影頻度 [時期]	提出頻度
アスファルト 舗装工(下 層路盤工、 上層路盤 工)・・・その他	幅	各層毎1工事に1回 [整正後]	代表箇所 各1枚
路面切削工	幅、厚さ(基 準高)	1工事に1回 [整正後]	代表箇所 各1枚

黒板への記載項目

- ① 工事名
- ② 工種等
- ③ TS設置位置(後方交会法の場合は、
参照した2つ以上の工事基準点)
←追加
- ④ 出来形計測点(測点・箇所)
- ⑤ 設計寸法 ←軽減
- ⑥ 実測寸法 ←軽減
- ⑦ 略図 ←軽減

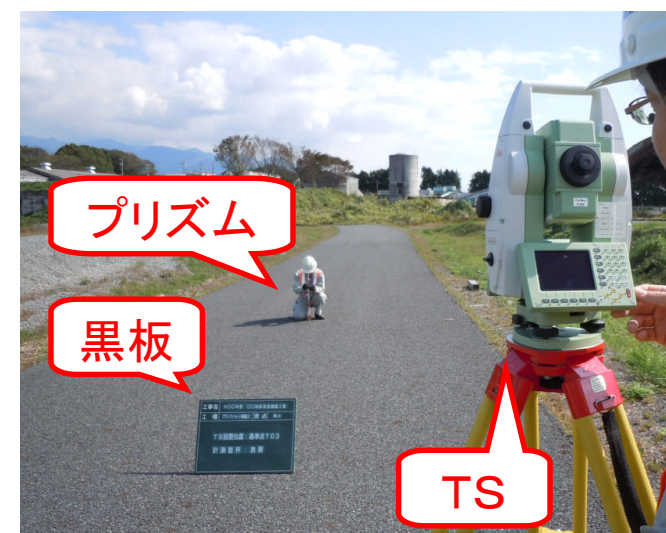

出来形管理写真(例)