


平成 23 年 11 月 29 日
電源開発株式会社

平成 23 年 7 月新潟福島豪雨に伴う出水後の滝調整池堆砂状況
（速報値：平成 23 年 11 月 29 日現在）

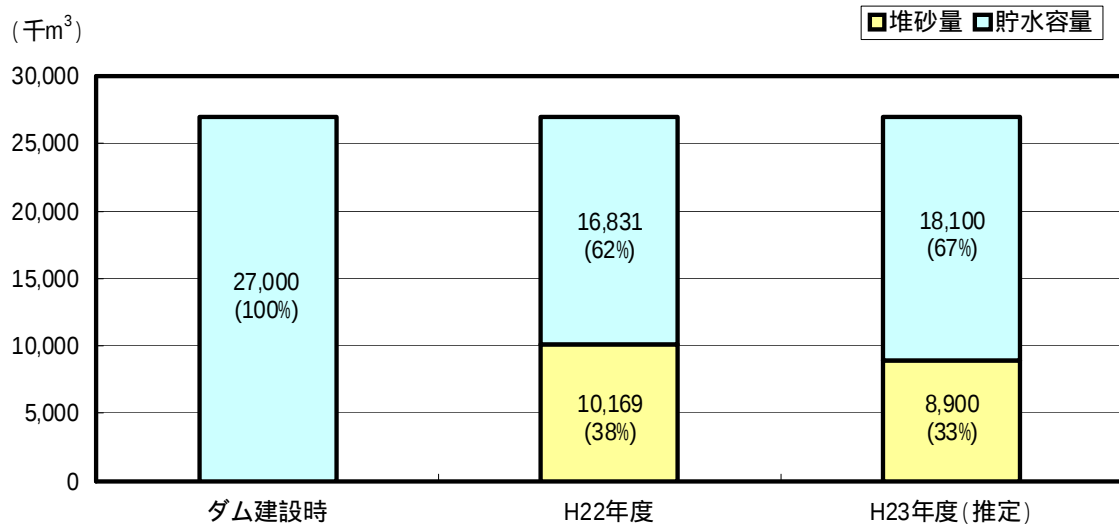

水面下の測量は未実施のため、H23 年度（出水後）の堆砂量は推定値である。

平成23年11月29日
電源開発株式会社

平成23年7月 新潟・福島豪雨 地域の安全安心確保に向けた中長期的な対応について(イメージ)

- ・今般の新潟・福島豪雨では、記録的な大雨により阿賀野川流域に甚大な洪水被害が発生しました。
- ・現在、現状把握(ステップ1)としての洪水痕跡調査、河川断面測量等を実施中であり、今後の諸検討の基礎データとなる各ダムにおける洪水量を確定させ、逐次河川管理者へ報告・確認しながら現状把握(ステップ2)へ進めていきます。(年内目途)
- ・現状把握(ステップ2)が終わった段階で、各種対策を組合せた総合対策を立案し、河川管理者と調整の上、関係自治体の方々へ提案するとともに協議調整を図っていくこととしております。

