



ちよーこく
記者発表

平成24年8月3日

本誌の投込みを持って解禁

資料配布先

長岡市記者会
長岡地域記者会
魚沼記者会

やさしい 歩道の整備を進めています！

～関係者のご意見に基づく視覚障害者用誘導標示の整備～

国道17号南魚沼市六日町地区では、電柱等の倒壊防止による都市防災性の向上や、歩道のバリアフリー化を進めるために、電線類の地中化(無電柱化)を進めております。

このための電線共同溝工事と合わせ、歩道のバリアフリー化整備(視覚障害者用誘導標示)を行っておりますが、これまでと引き続き、福祉関係者からのご意見を頂きながら整備を進めるため、関係者が集まり現地立会を実施します。


日 時：平成24年8月7日(火) 14時00分～

場 所：南魚沼市六日町

出席予定者：六日町盲人福祉協会、南魚沼市社会福祉協議会、南魚沼市、長岡国道事務所

その 他：「視覚障害者用誘導標示」は、視覚障害者の方が、段差や障害物の存在を認識していただいたり、安全かつ円滑に歩行できるよう誘導するために整備するものです。

位置図

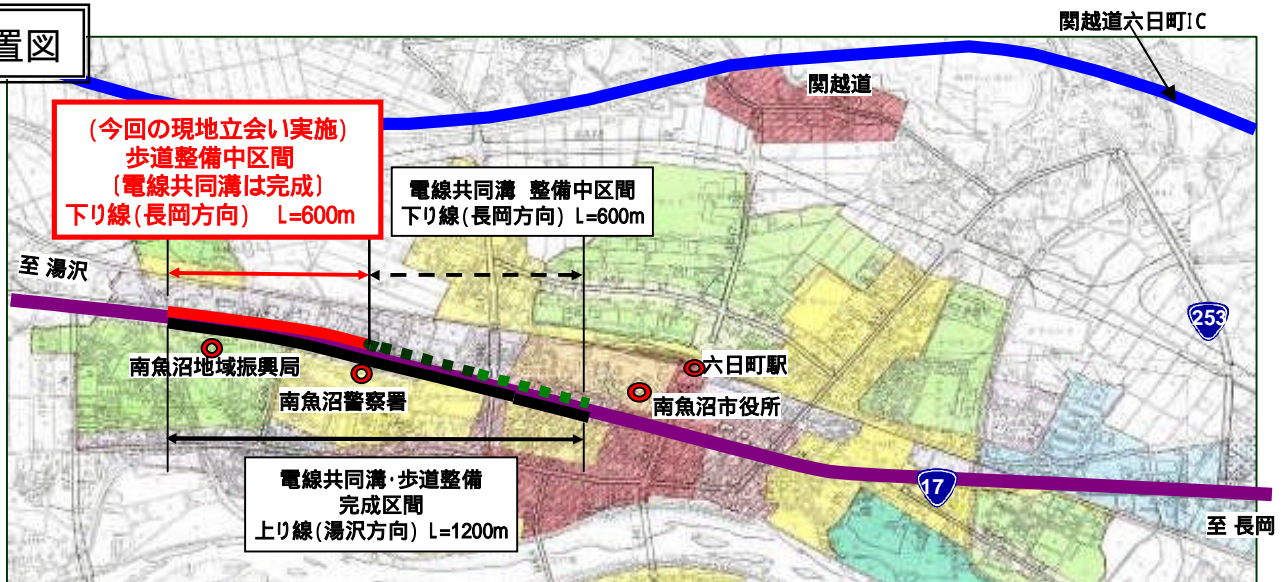

お問い合わせ先：国土交通省 北陸地方整備局 長岡国道事務所 小出維持出張所長 羽深 圭一
[電話] 025-792-0839 [FAX] 025-792-6040



国土交通省北陸地方整備局

ふるさとのぬくもり伝える 道づくり

長岡国道事務所

〒940-8512 長岡市中沢4-430-1
<http://www.hrr.mlit.go.jp/chokoku/index.html>

ちよーこく 検索




ちよーこく携帯版

現地立会の集合場所

南魚沼市

集合場所: 日本コムシス現場事務所
【南魚沼市六日町794-3 平和殖産第二ビル2F202号室】

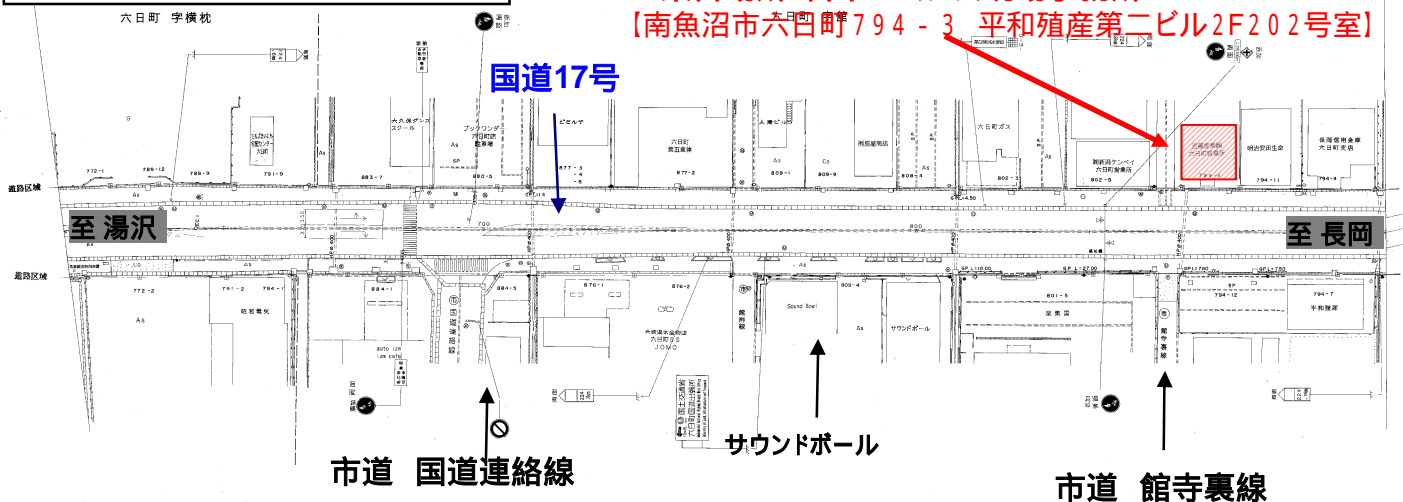

取材をされる方は、ヘルメット持参で14:00までに、集合場所の現場事務所までお越しください。

昨年度の現地立ち会い状況



【平成23年8月26日の現地立会での意見等】
 歩道の狭い箇所より設置位置を決め、極力直線にて設置してほしい。
 電線共同溝の化粧蓋の上にも設置してあった方がよい。
 鉄蓋等の上は設置出来ないため迂回した形での設置でやむを得ないが、障害物からは30cm以上離隔をとってほしい。

() 実際の工事にあたり、現場条件的にご意見どおりにいかない部分も一部ありましたが、現地立会結果を反映させた整備を行うことができました。

ご意見を踏まえた現地の整備状況



平成23年12月 上り線側の歩道整備が完了した状況

今回の現地立会と合わせ、昨年度に整備が完了した区間について、実際に視覚障害者の方々にご確認頂き、ご意見をお伺いします。