

## 阿賀川河川事務所管内におけるPFOS及びPFOAの 水質調査結果について

今般、福島県において「PFOS及びPFOA」の水質調査が行われ、当該項目の暫定目標値（50 ng/L）を超えて検出されました。

阿賀川河川事務所においても、管理区間において11月24日（金）に水質調査を行い、結果が判明しましたのでお知らせいたします。

試験結果： 別紙のとおり

なお、12月21日（木）に2回目の採水を行っており、結果が判明次第、改めてお知らせいたします。


【お問い合わせ先】 国土交通省 北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 電話 0242-26-6441

副所長（技術） 南 健二 （内線 204）  
管理課長 白井 岳之 （内線 331）

# 阿賀川河川事務所管内におけるPFOS及びPFOAの水質調査結果



○1回目の採水は11月24日(金)に行っております。  
 ○2回目の採水を12月21日(木)に行っており、結果が判明次第、改めてお知らせいたします。  
 ○公共用水域における当該項目の暫定目標値は、50ng/L(PFOS 及び PFOAの合算値)とされております。

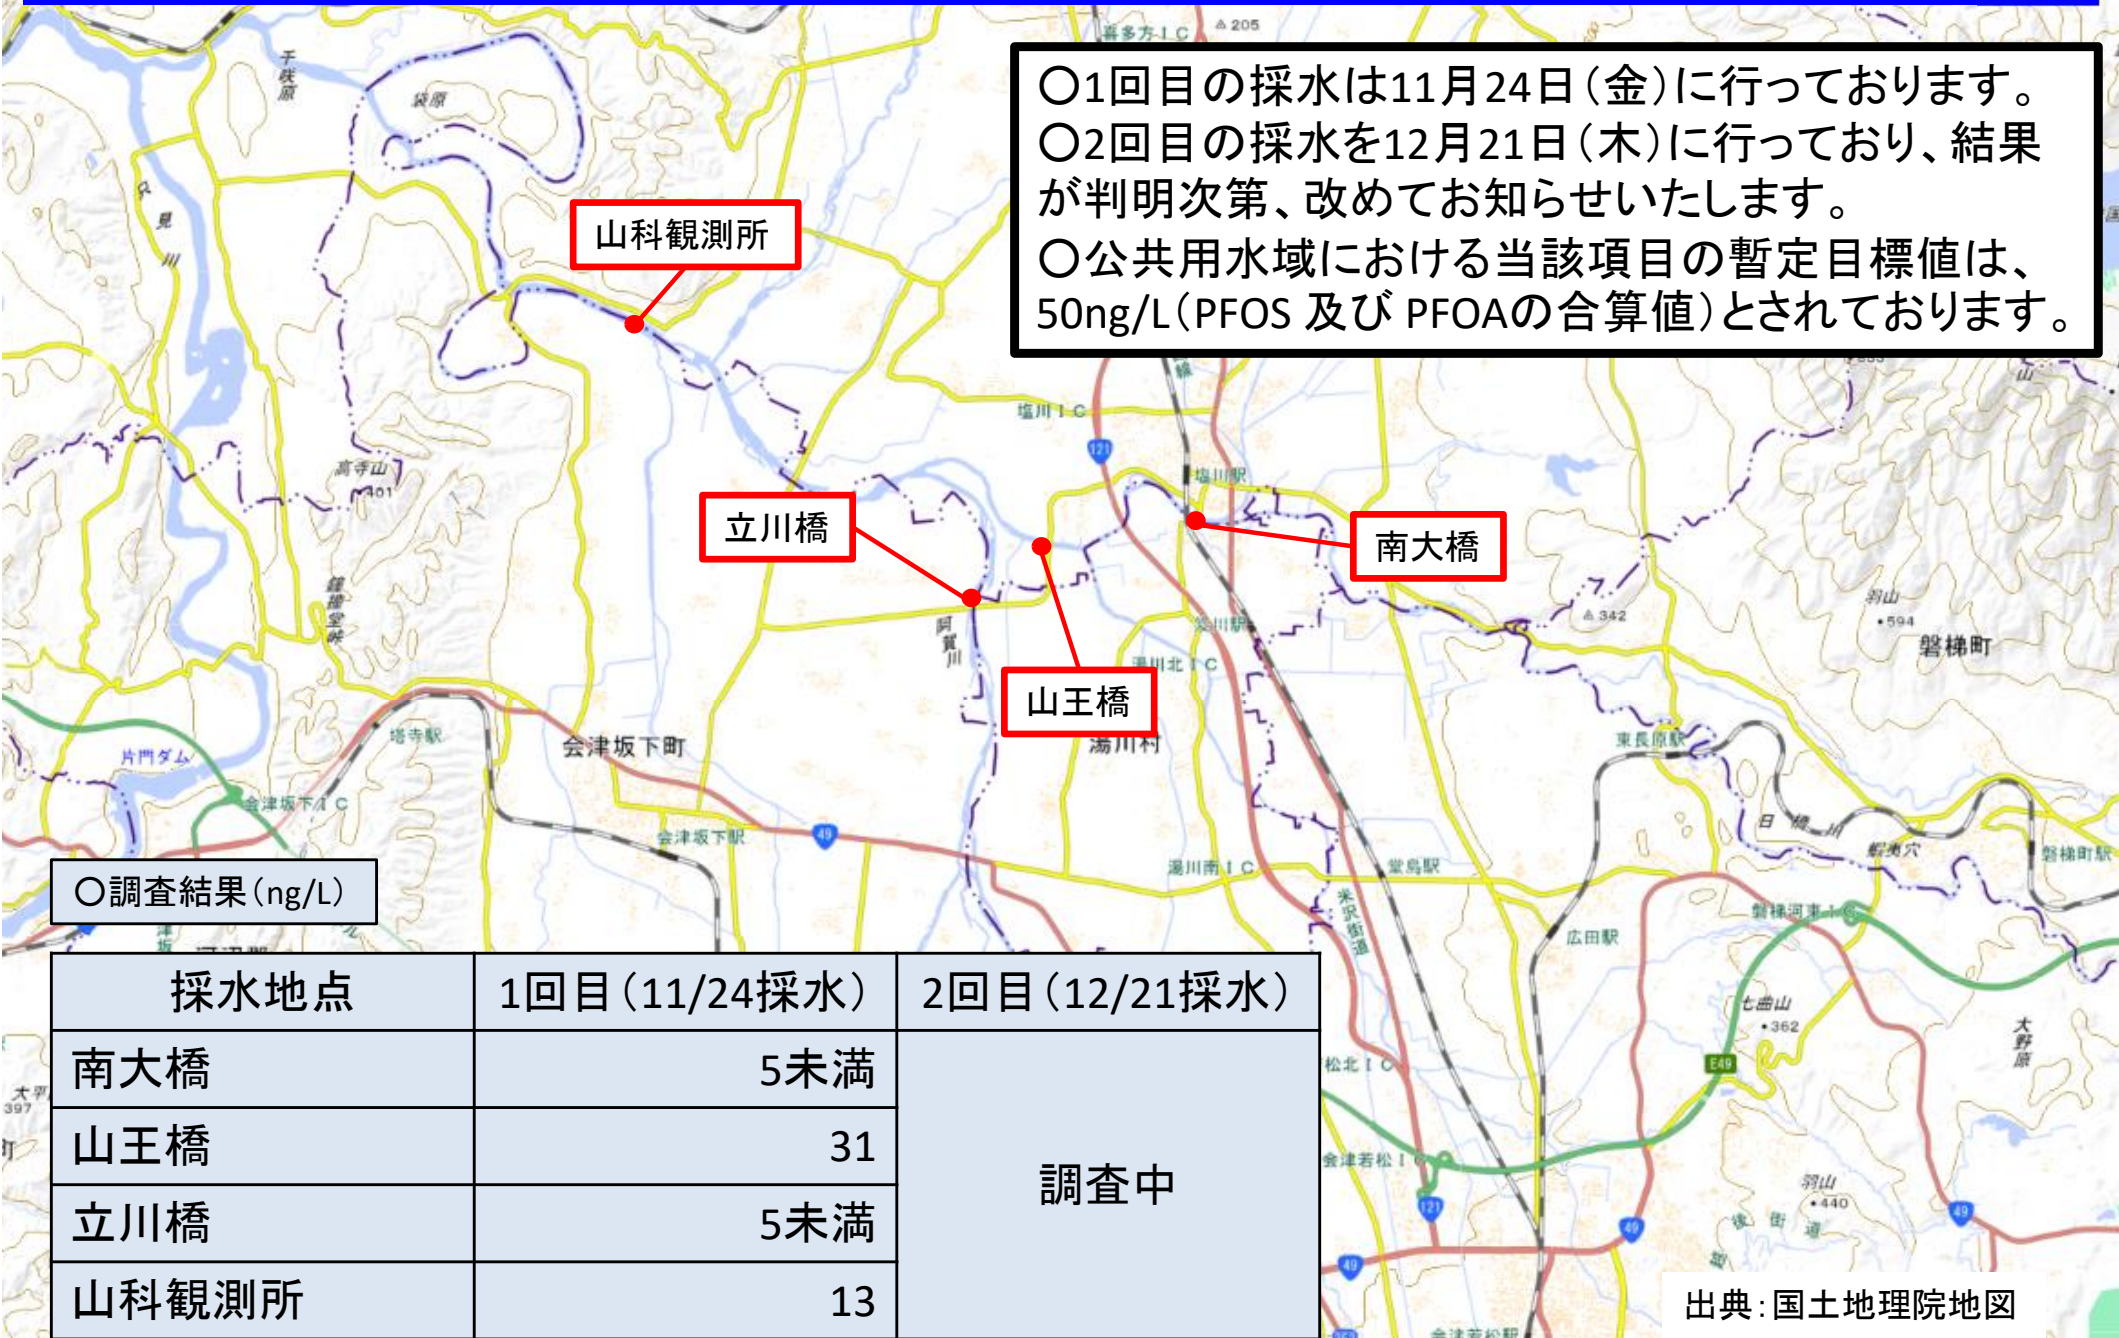

○調査結果 (ng/L)

採水地点	1回目 (11/24採水)	2回目 (12/21採水)
南大橋	5未満	調査中
山王橋	31	
立川橋	5未満	
山科観測所	13	

出典: 国土地理院地図