


# 令和4年度 常願寺川重要水防区域図

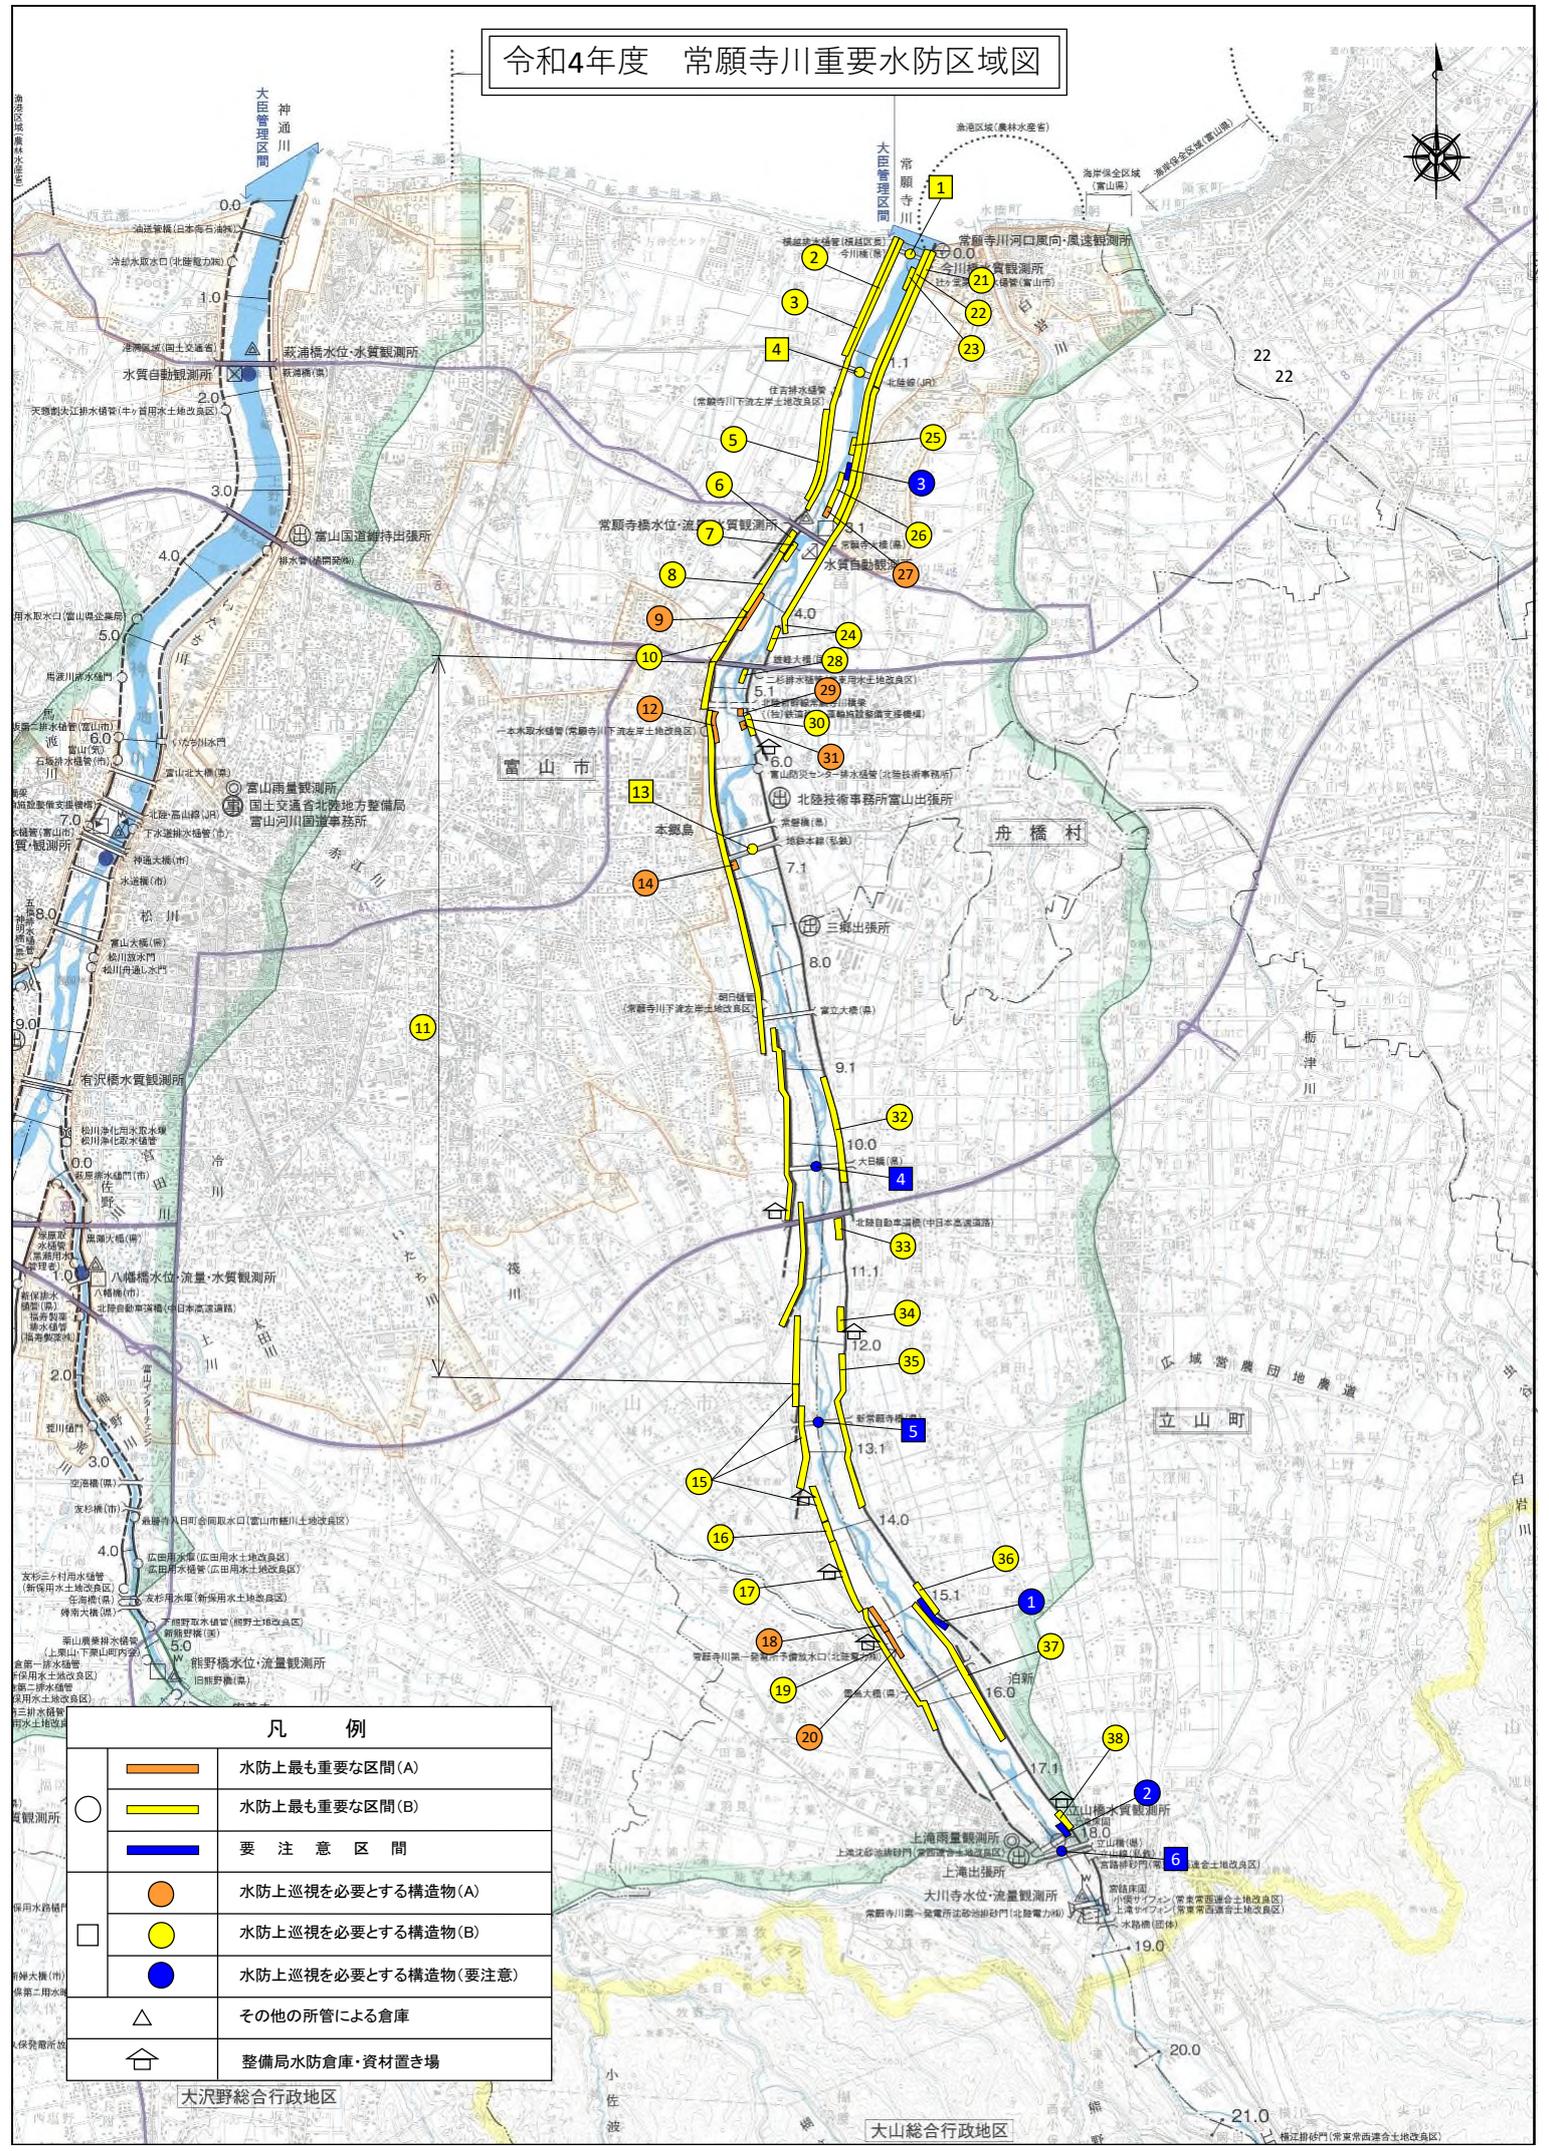



## 凡 例

	水防上最も重要な区間(A)
	水防上最も重要な区間(B)
	要注意区間
	水防上巡視を必要とする構造物(A)
	水防上巡視を必要とする構造物(B)
	水防上巡視を必要とする構造物(要注意)
	その他の所管による倉庫
	整備局水防倉庫・資材置き場

大沢野総合行政地区

大山総合行政地区

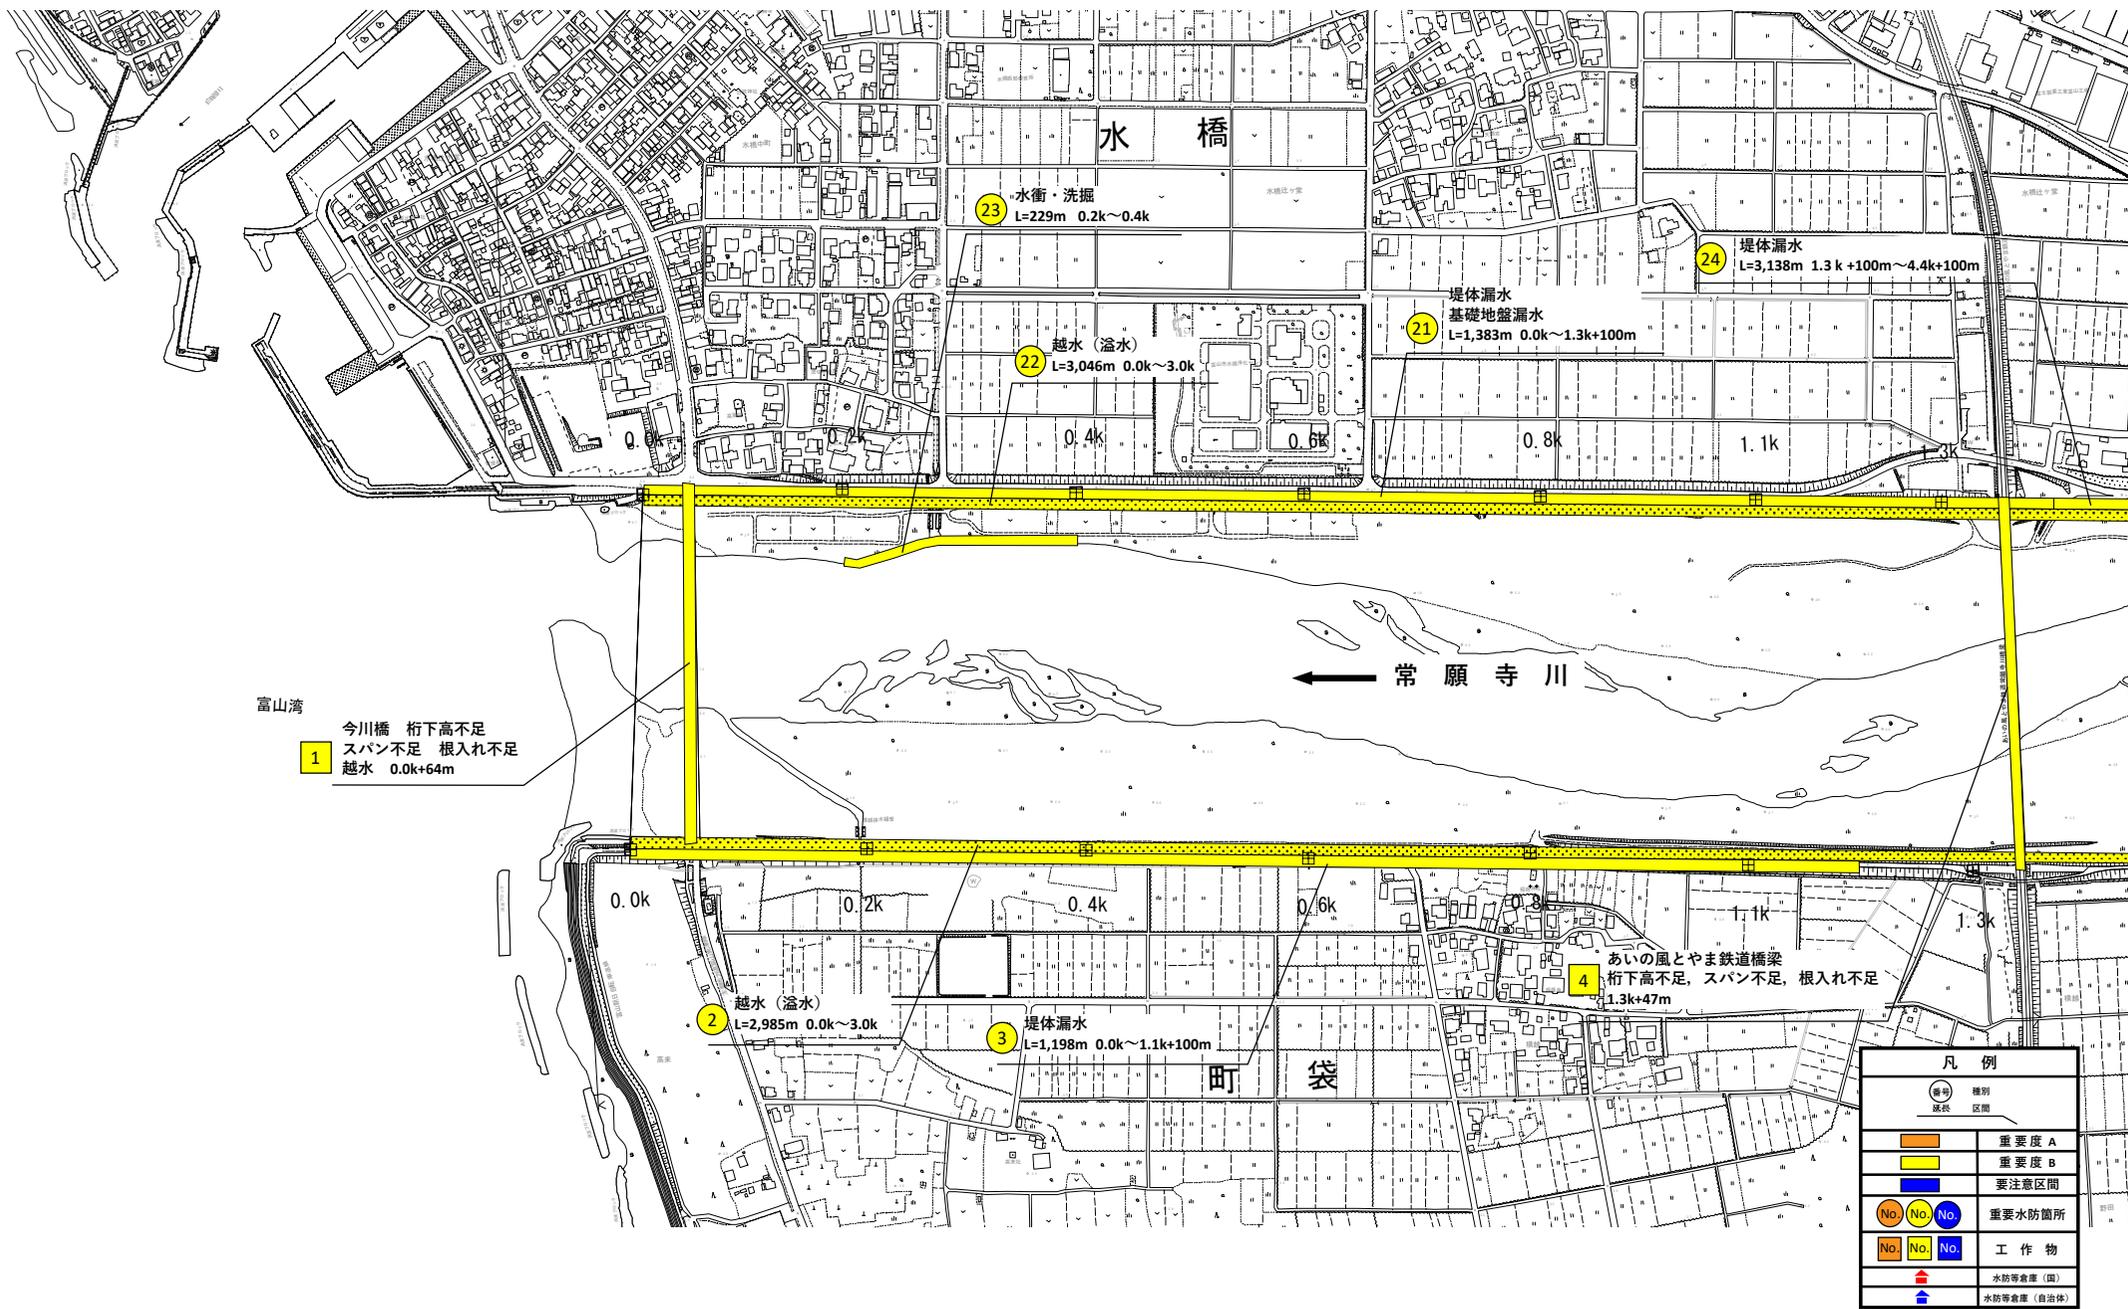

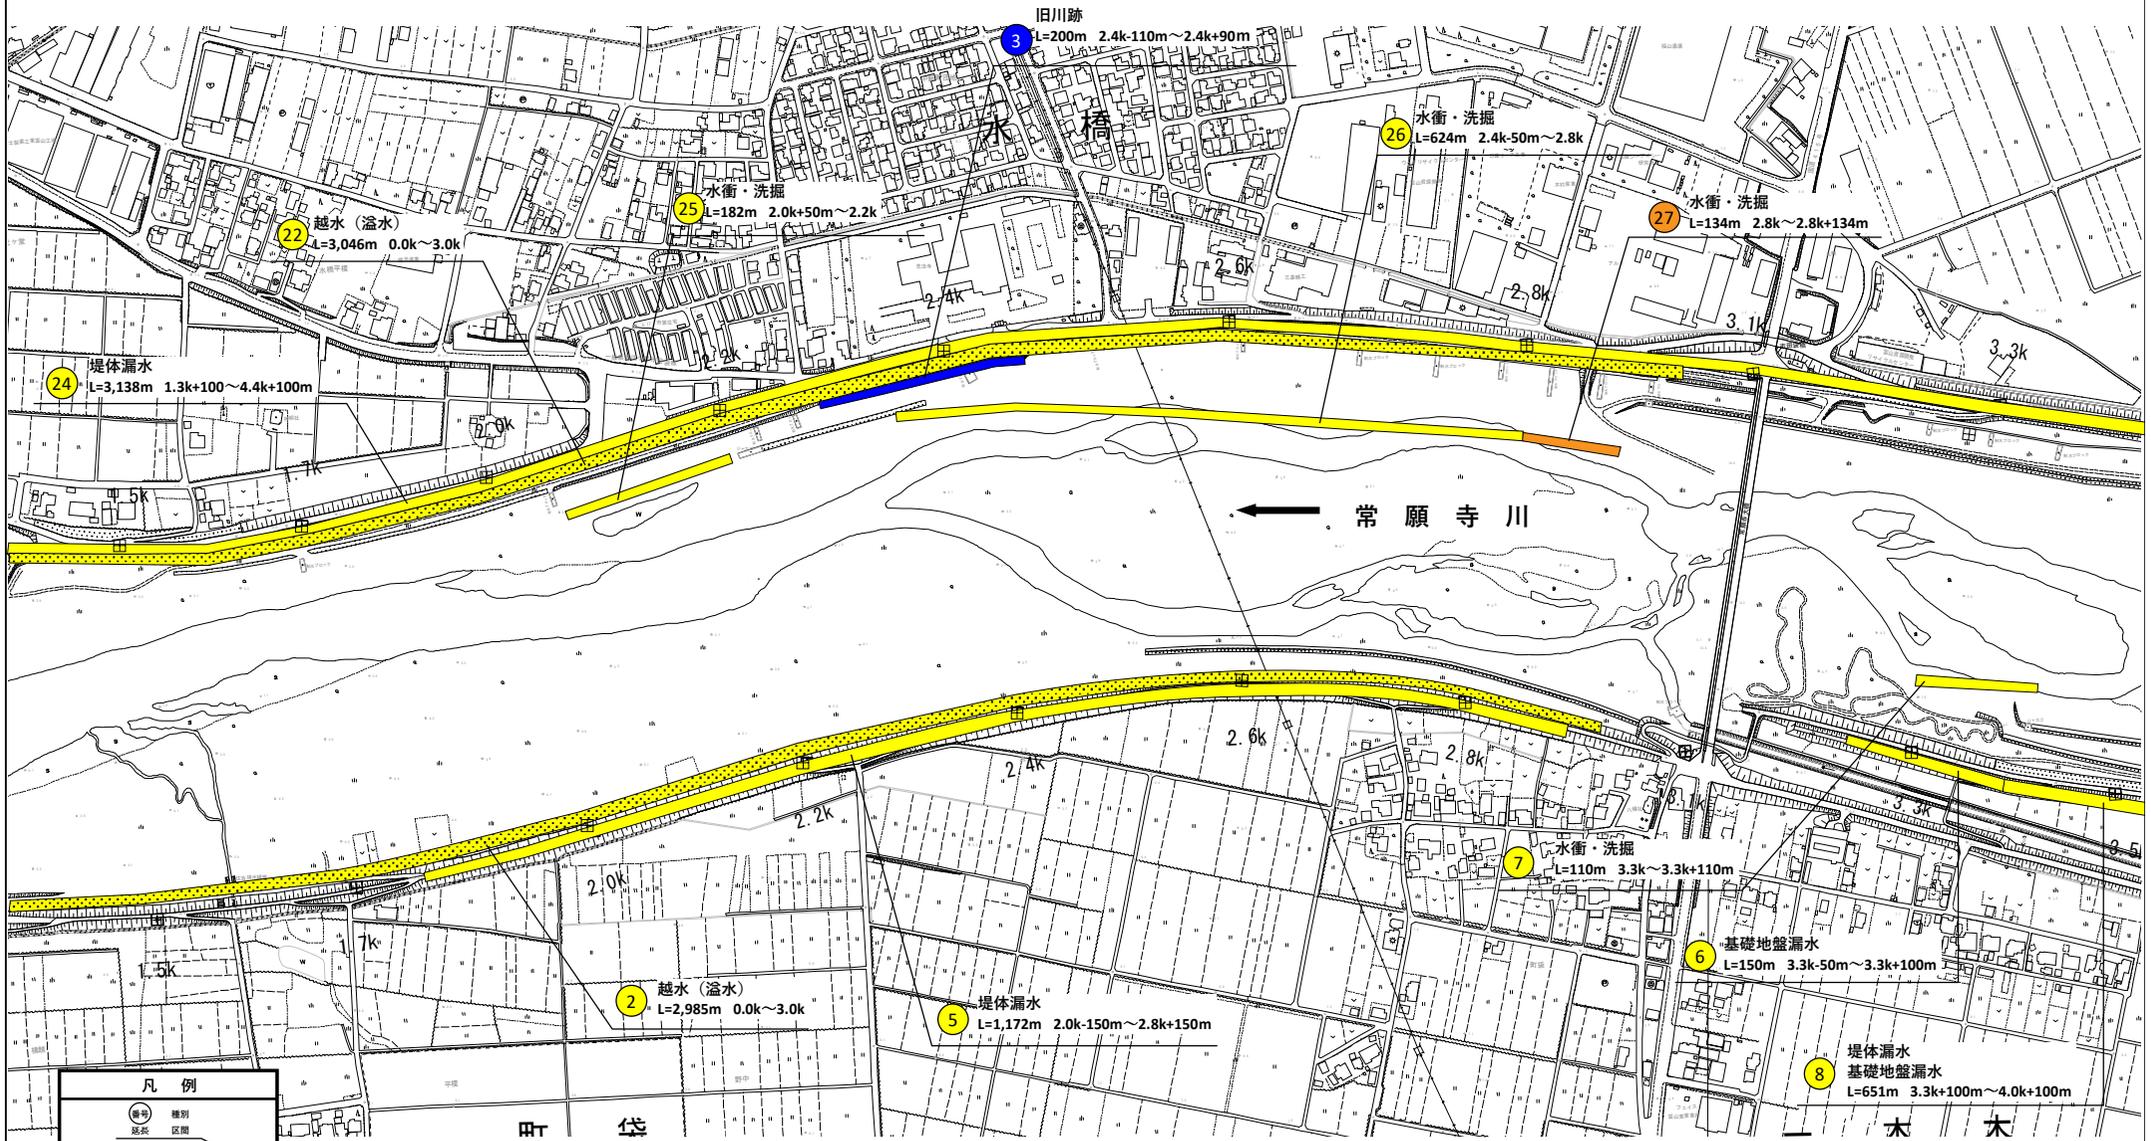

凡例	
	重要水防箇所
	工作物
	水防等倉庫 (国)
	水防等倉庫 (自治体)
	重要度 A
	重要度 B
	要注意区間
	種類
	区間

2 越水 (溢水)  
L=2,985m 0.0k~3.0k

5 堤体漏水  
L=1,172m 2.0k~150m~2.8k+150m

24 堤体漏水  
L=3,138m 1.3k+100~4.4k+100m

22 越水 (溢水)  
L=3,046m 0.0k~3.0k

25 水衝・洗掘  
L=182m 2.0k+50m~2.2k

3 水衝・洗掘  
L=200m 2.4k~110m~2.4k+90m

26 水衝・洗掘  
L=624m 2.4k~50m~2.8k

7 水衝・洗掘  
L=110m 3.3k~3.3k+110m


6 基礎地盤漏水  
L=150m 3.3k~50m~3.3k+100m

27 水衝・洗掘  
L=134m 2.8k~2.8k+134m


8 堤体漏水  
基礎地盤漏水  
L=651m 3.3k+100m~4.0k+100m




常願寺川緊急資材倉庫第1号

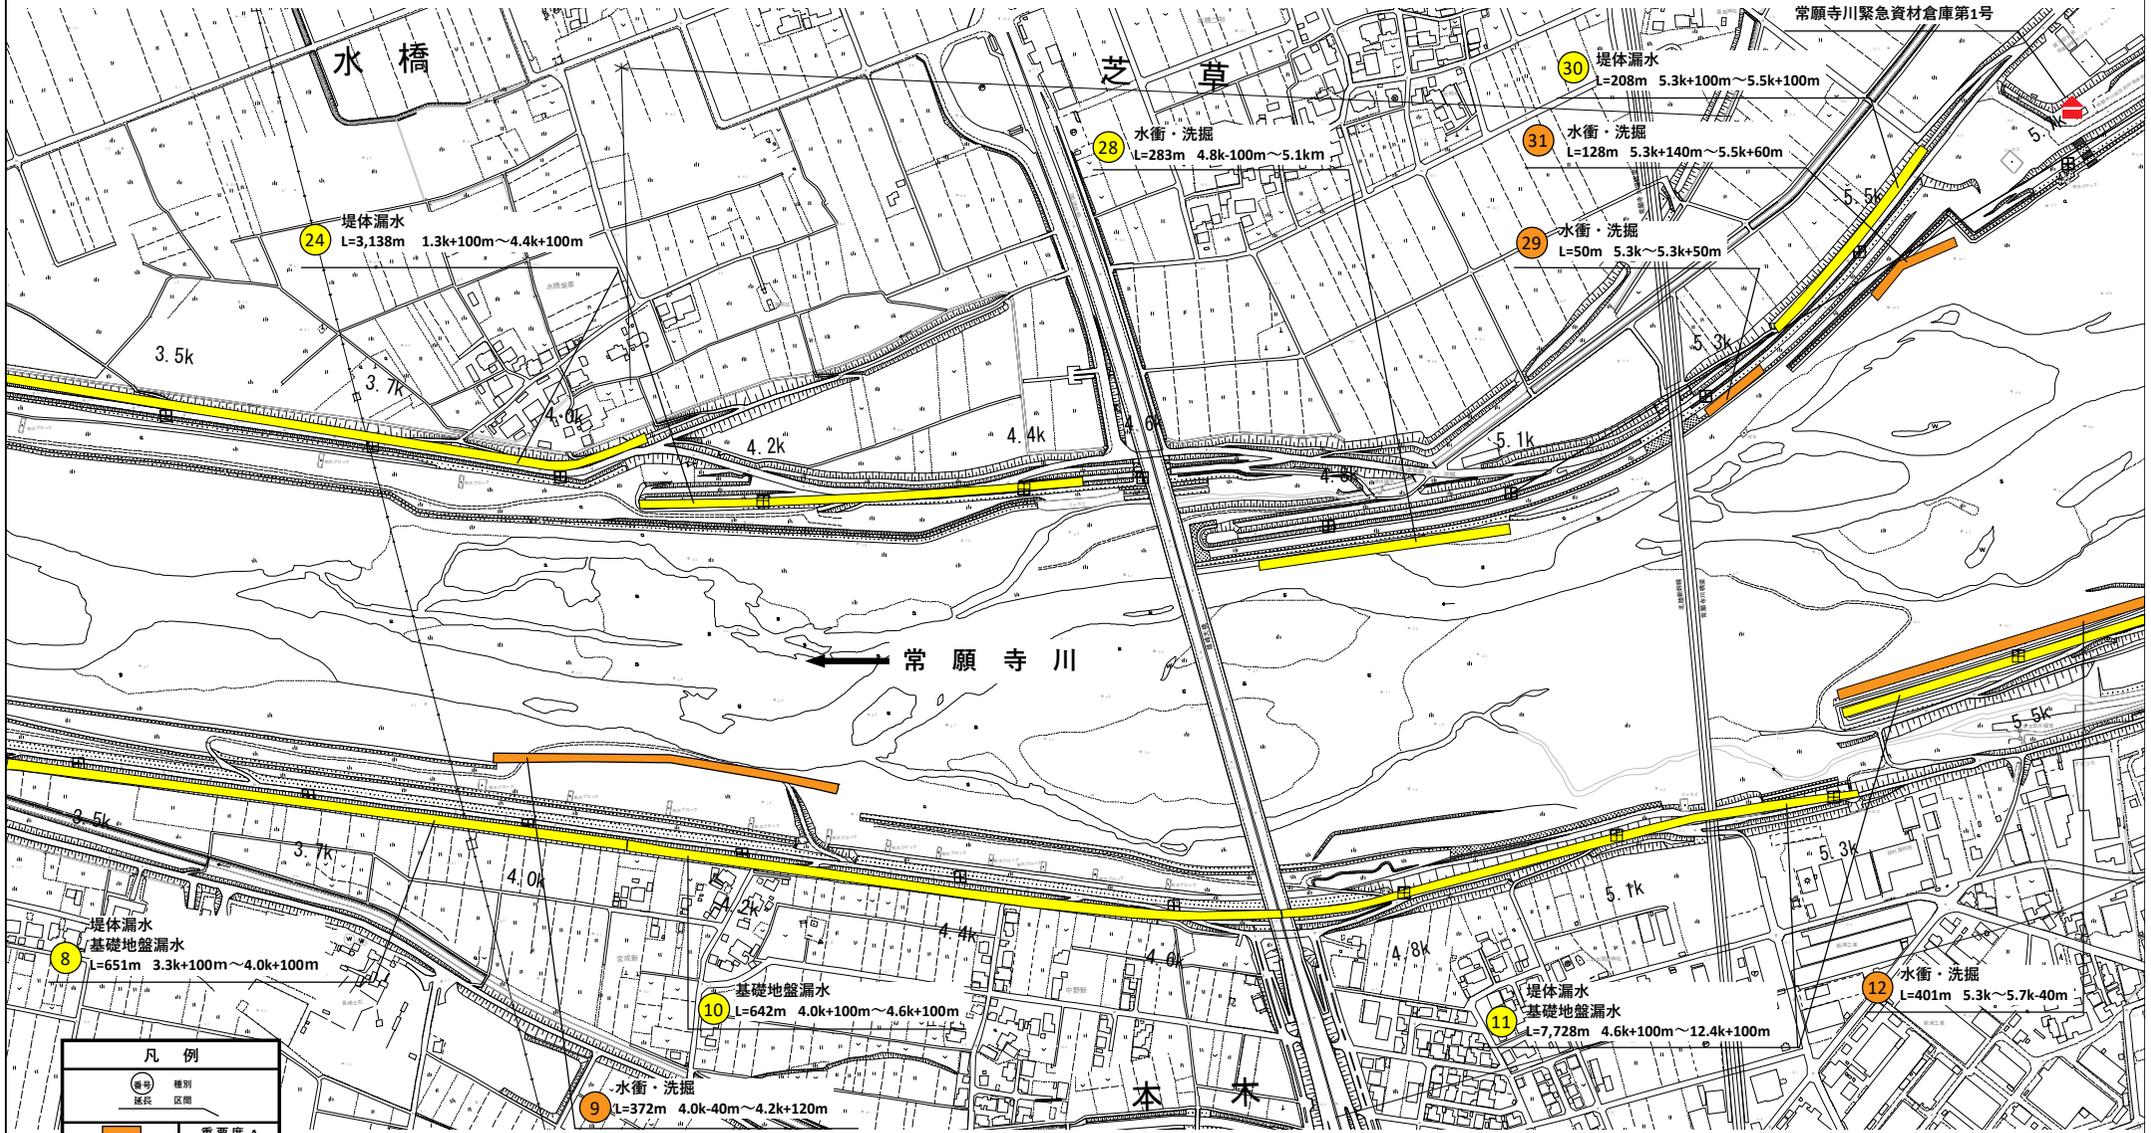

凡例	
	種別 場所
	重要度 A
	重要度 B
	要注意区間
	重要水防箇所
	工作物
	水防等倉庫 (国)
	水防等倉庫 (自治体)

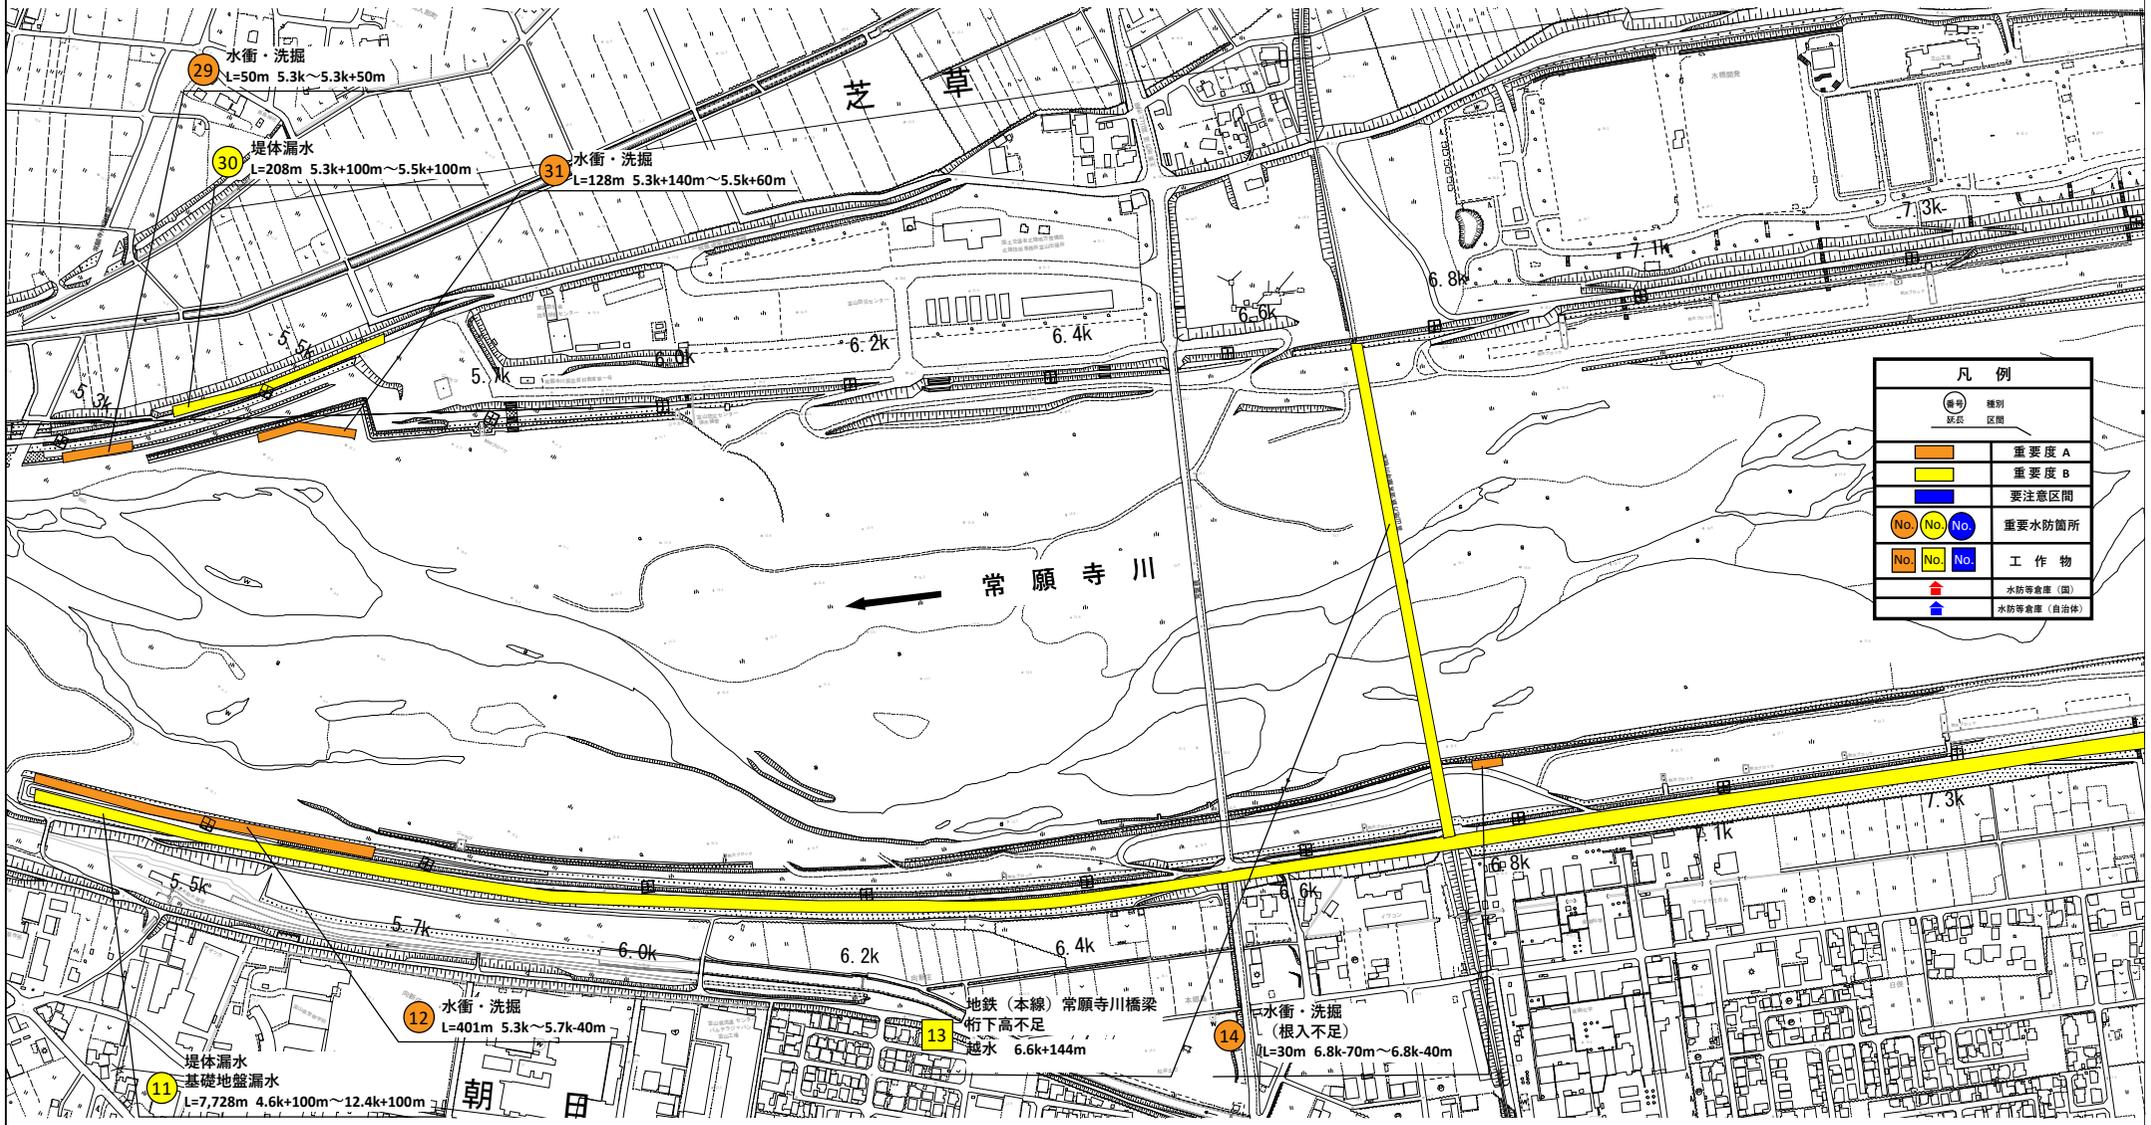

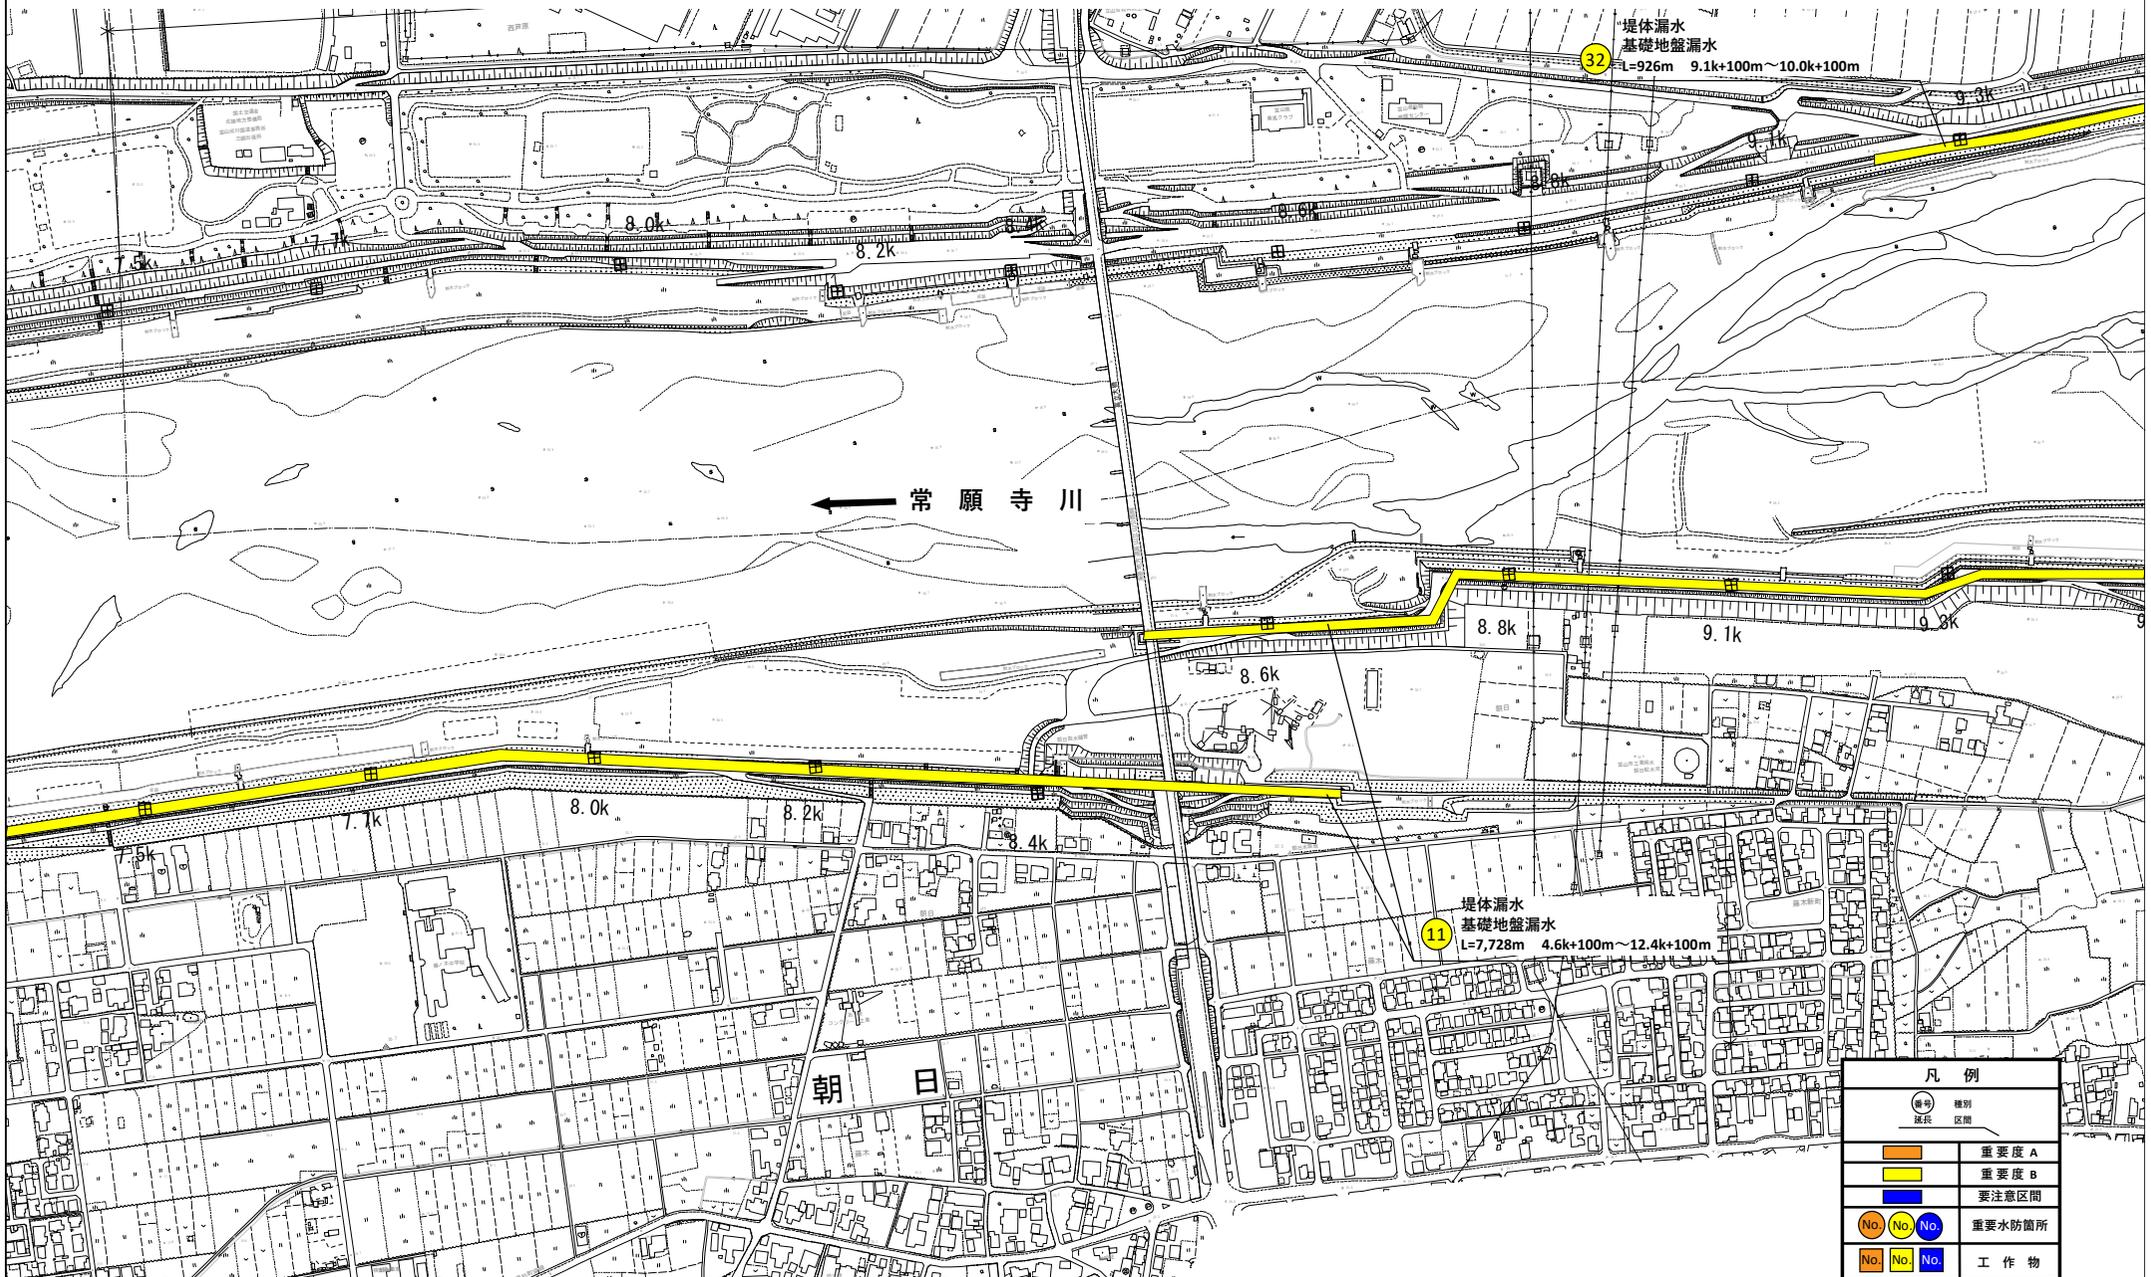


32  
堤体漏水  
基礎地盤漏水  
L=926m 9.1k+100m~10.0k+100m

11  
堤体漏水  
基礎地盤漏水  
L=7,728m 4.6k+100m~12.4k+100m


← 常願寺川

朝 日

凡 例	
	種別 区間
	重要度 A
	重要度 B
	要注意区間
	重要水防箇所
	工作物
	水防等倉庫 (国)
	水防等倉庫 (自治体)

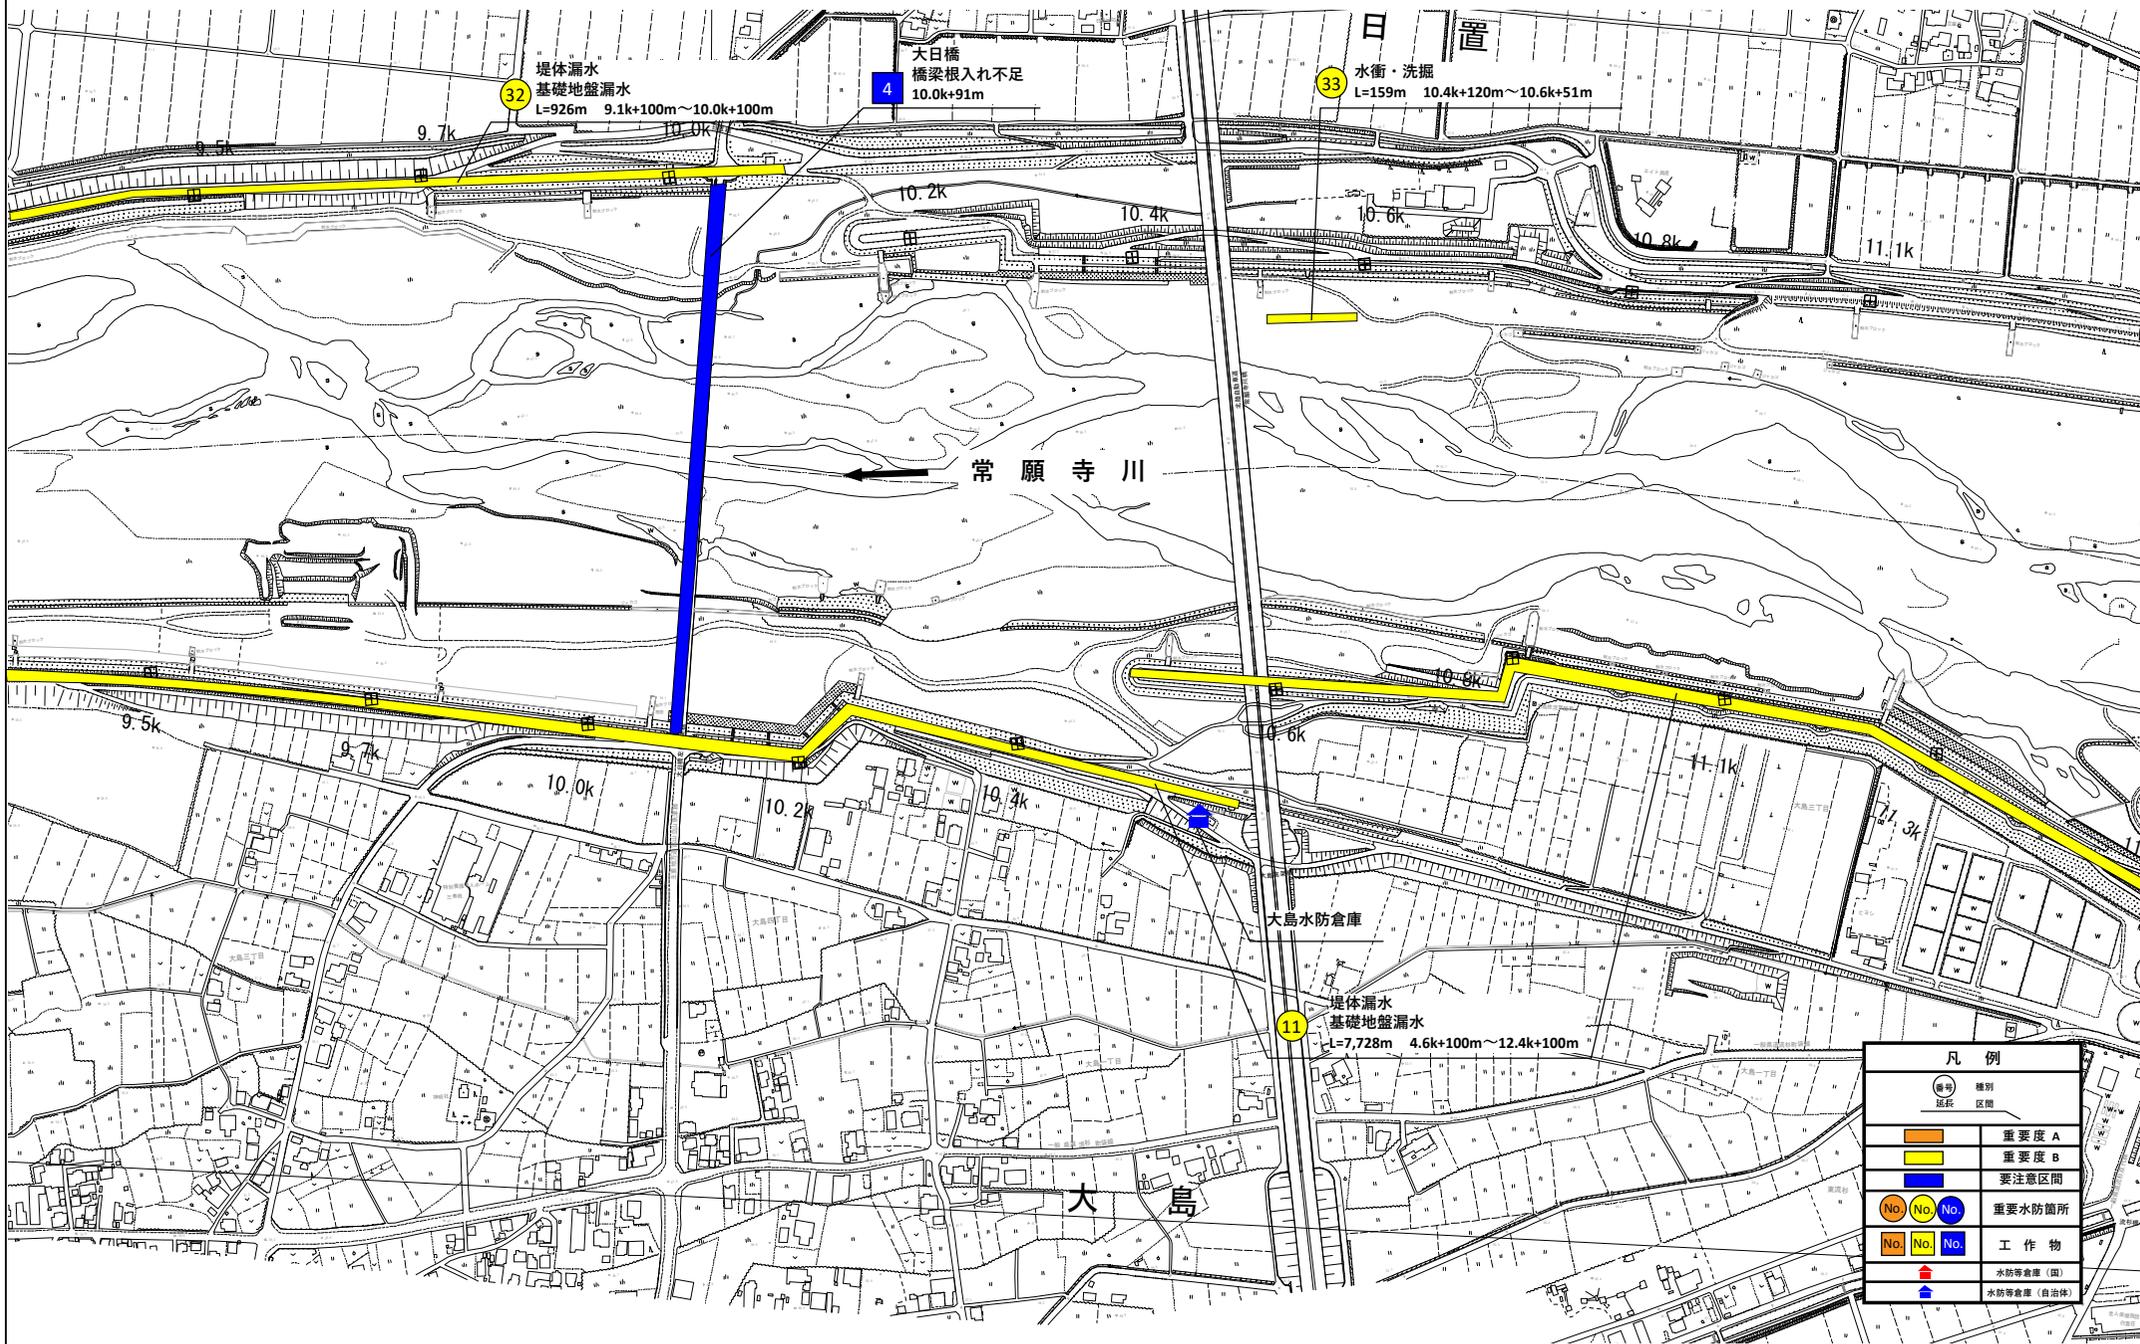

凡例	
	種別 延長 区間
	重要度 A
	重要度 B
	要注意区間
	重要水防箇所
	工作物
	水防倉庫 (国)
	水防倉庫 (自治体)

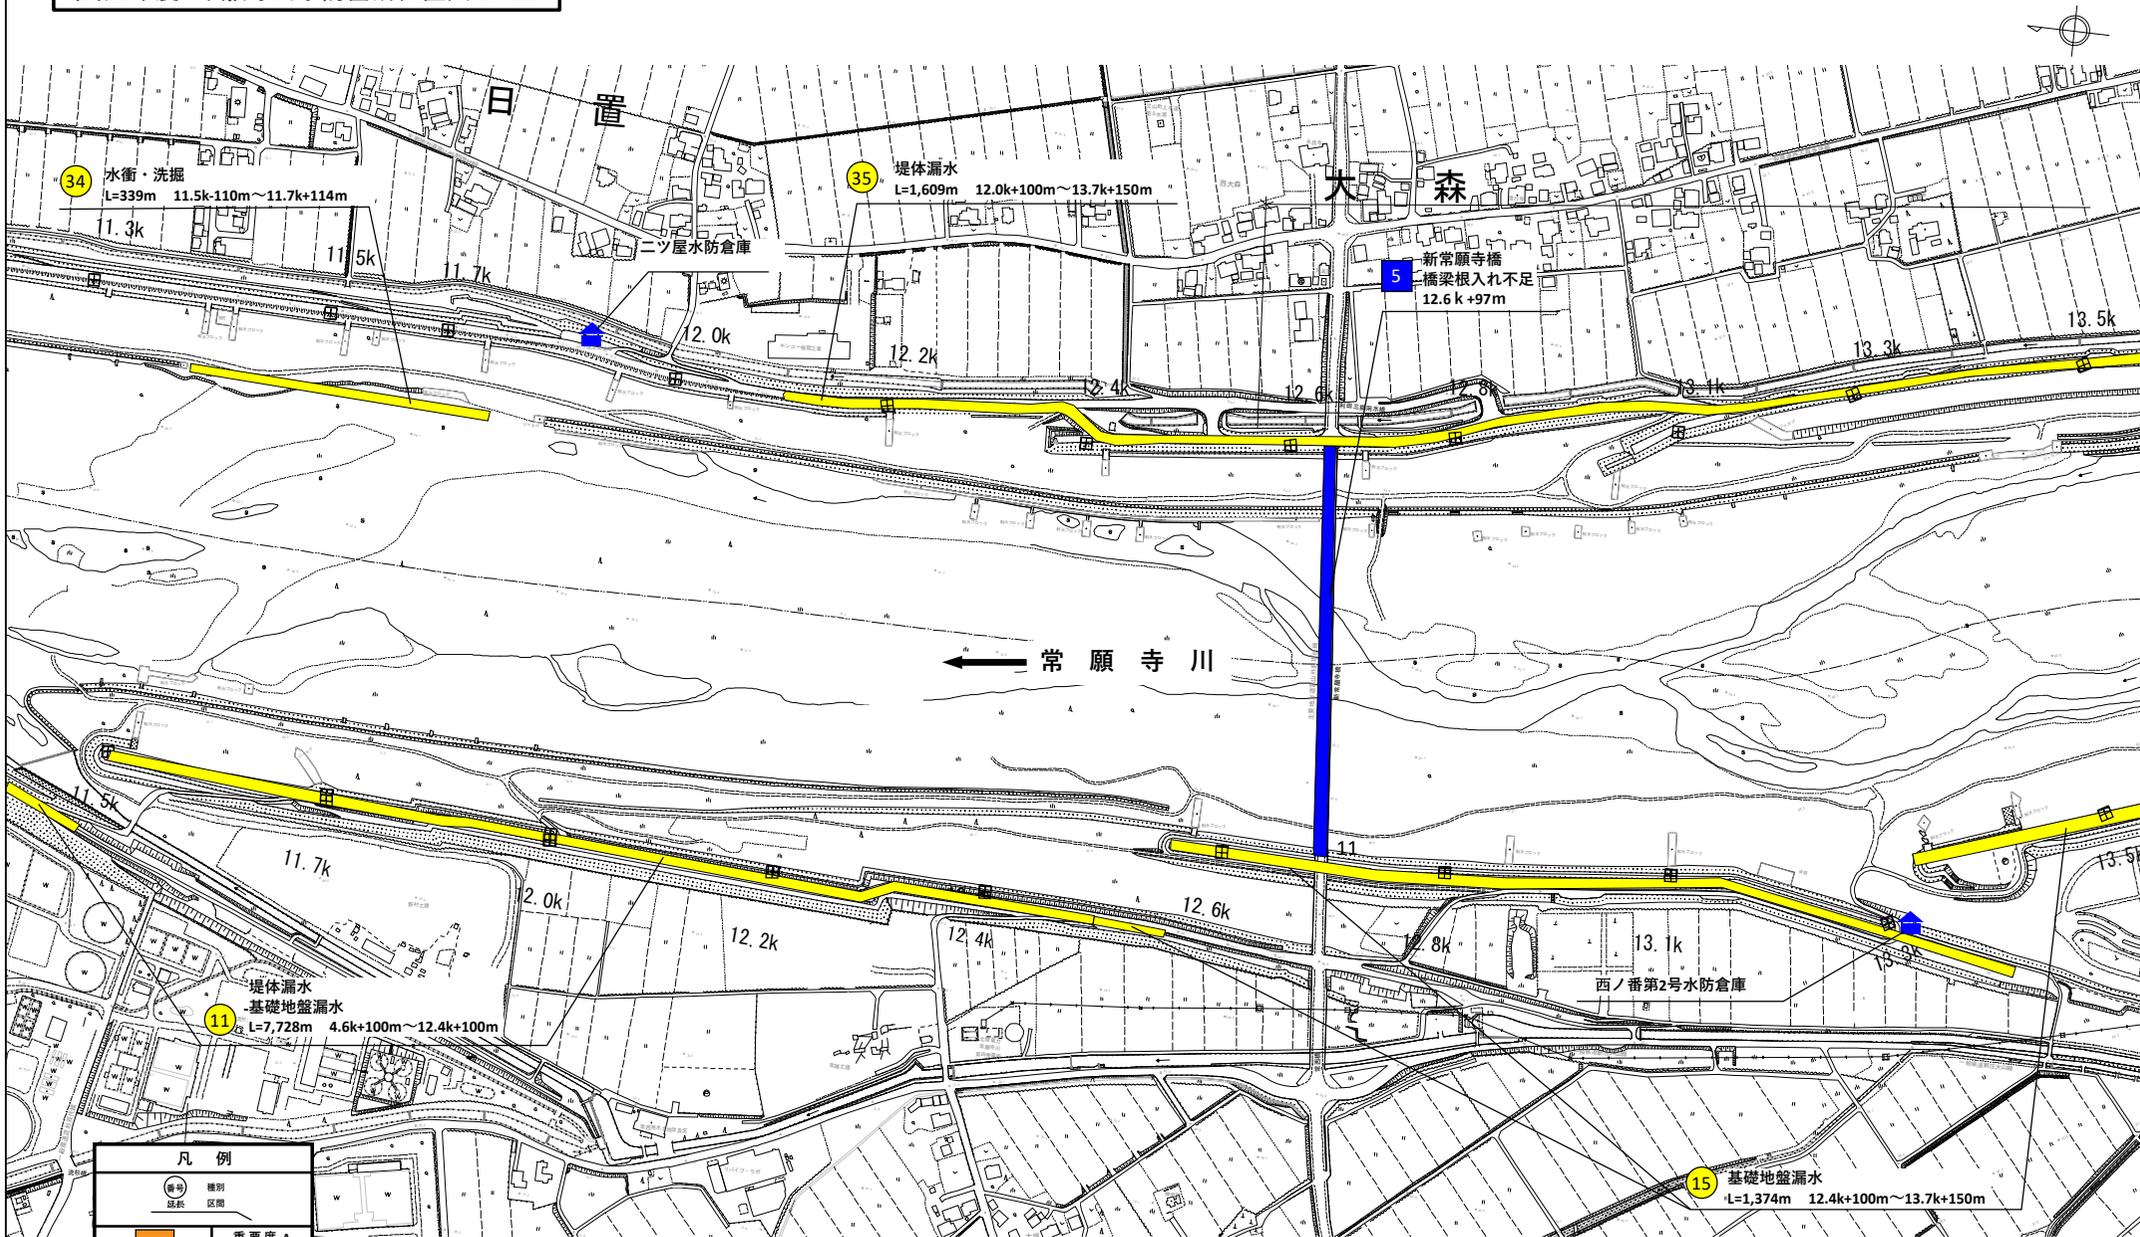

34 水衝・洗掘  
L=339m 11.5k+110m~11.7k+114m


35 堤体漏水  
L=1,609m 12.0k+100m~13.7k+150m

5 新常願寺橋  
橋梁根入れ不足  
12.6k+97m

11 堤体漏水  
基礎地盤漏水  
L=7,728m 4.6k+100m~12.4k+100m

15 基礎地盤漏水  
L=1,374m 12.4k+100m~13.7k+150m

凡例	
番号	種別
品名	区間
	重要度 A
	重要度 B
	要注意区間
	重要水防箇所
	工作物
	水防倉庫 (国)
	水防倉庫 (自治体)

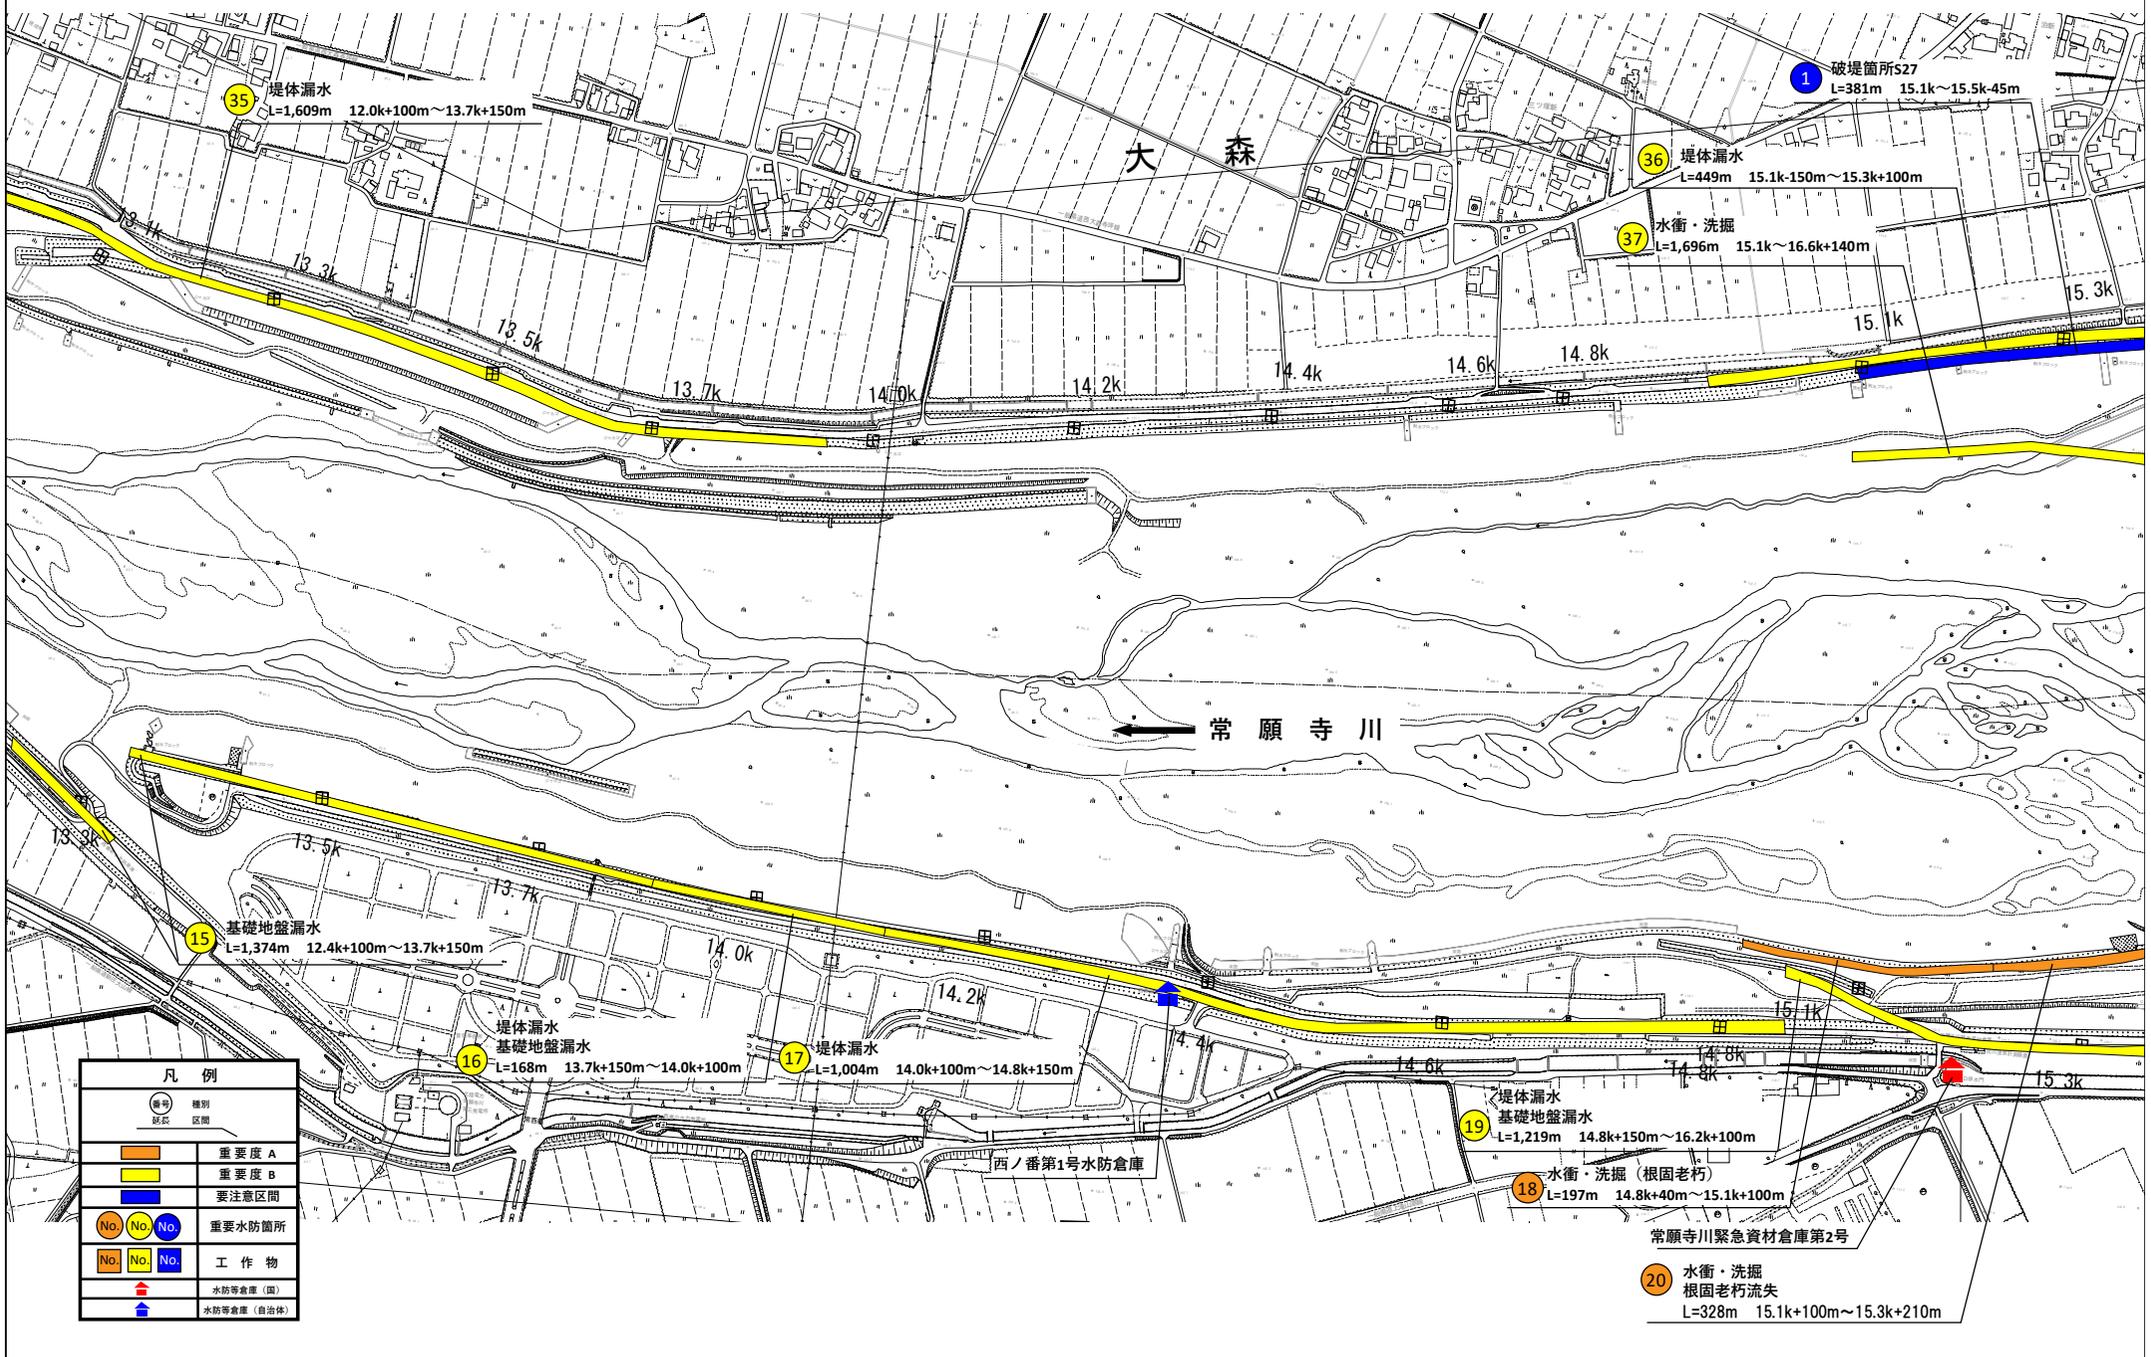

凡例	
○	種別
○	区間
■	重要度 A
■	重要度 B
■	要注意区間
○	重要水防箇所
■	工作物
■	水防倉庫 (国)
■	水防倉庫 (自治体)

35 堤体漏水  
L=1,609m 12.0k+100m~13.7k+150m

1 破堤箇所S27  
L=381m 15.1k~15.5k+45m

36 堤体漏水  
L=449m 15.1k+150m~15.3k+100m

37 水衝・洗掘  
L=1,696m 15.1k~16.6k+140m

15 基礎地盤漏水  
L=1,374m 12.4k+100m~13.7k+150m


16 堤体漏水  
基礎地盤漏水  
L=168m 13.7k+150m~14.0k+100m

17 堤体漏水  
L=1,004m 14.0k+100m~14.8k+150m


19 堤体漏水  
基礎地盤漏水  
L=1,219m 14.8k+150m~16.2k+100m

18 水衝・洗掘 (根固老朽)  
L=197m 14.8k+40m~15.1k+100m


20 水衝・洗掘  
根固老朽流失  
L=328m 15.1k+100m~15.3k+210m

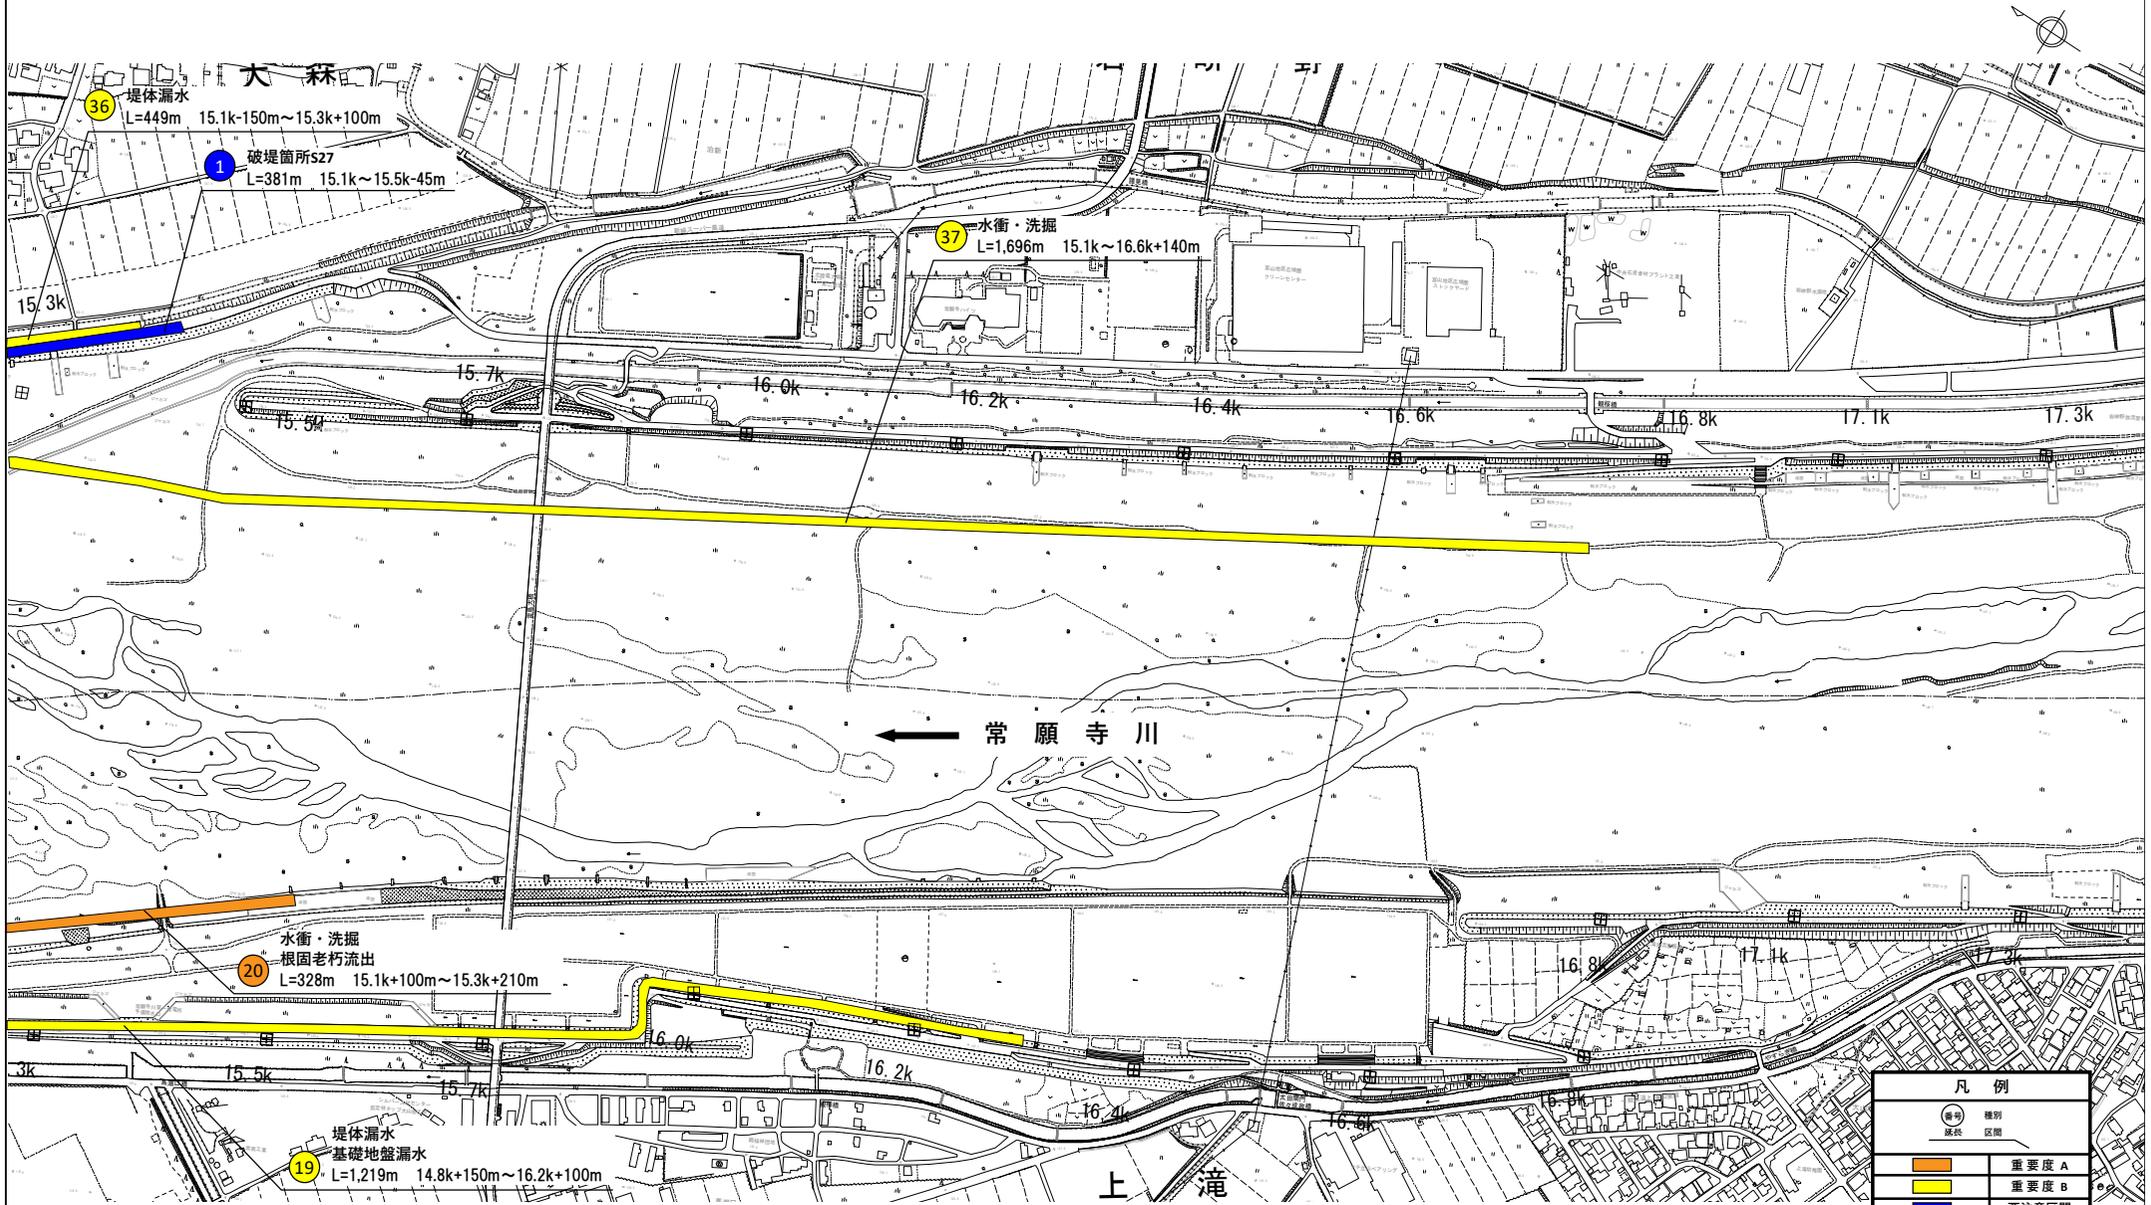

凡例	
○	種別
○	属区
■	重要度 A
■	重要度 B
■	要注意区間
○	重要水防箇所
○	工作物
↑	水防等倉庫 (国)
↑	水防等倉庫 (自治体)

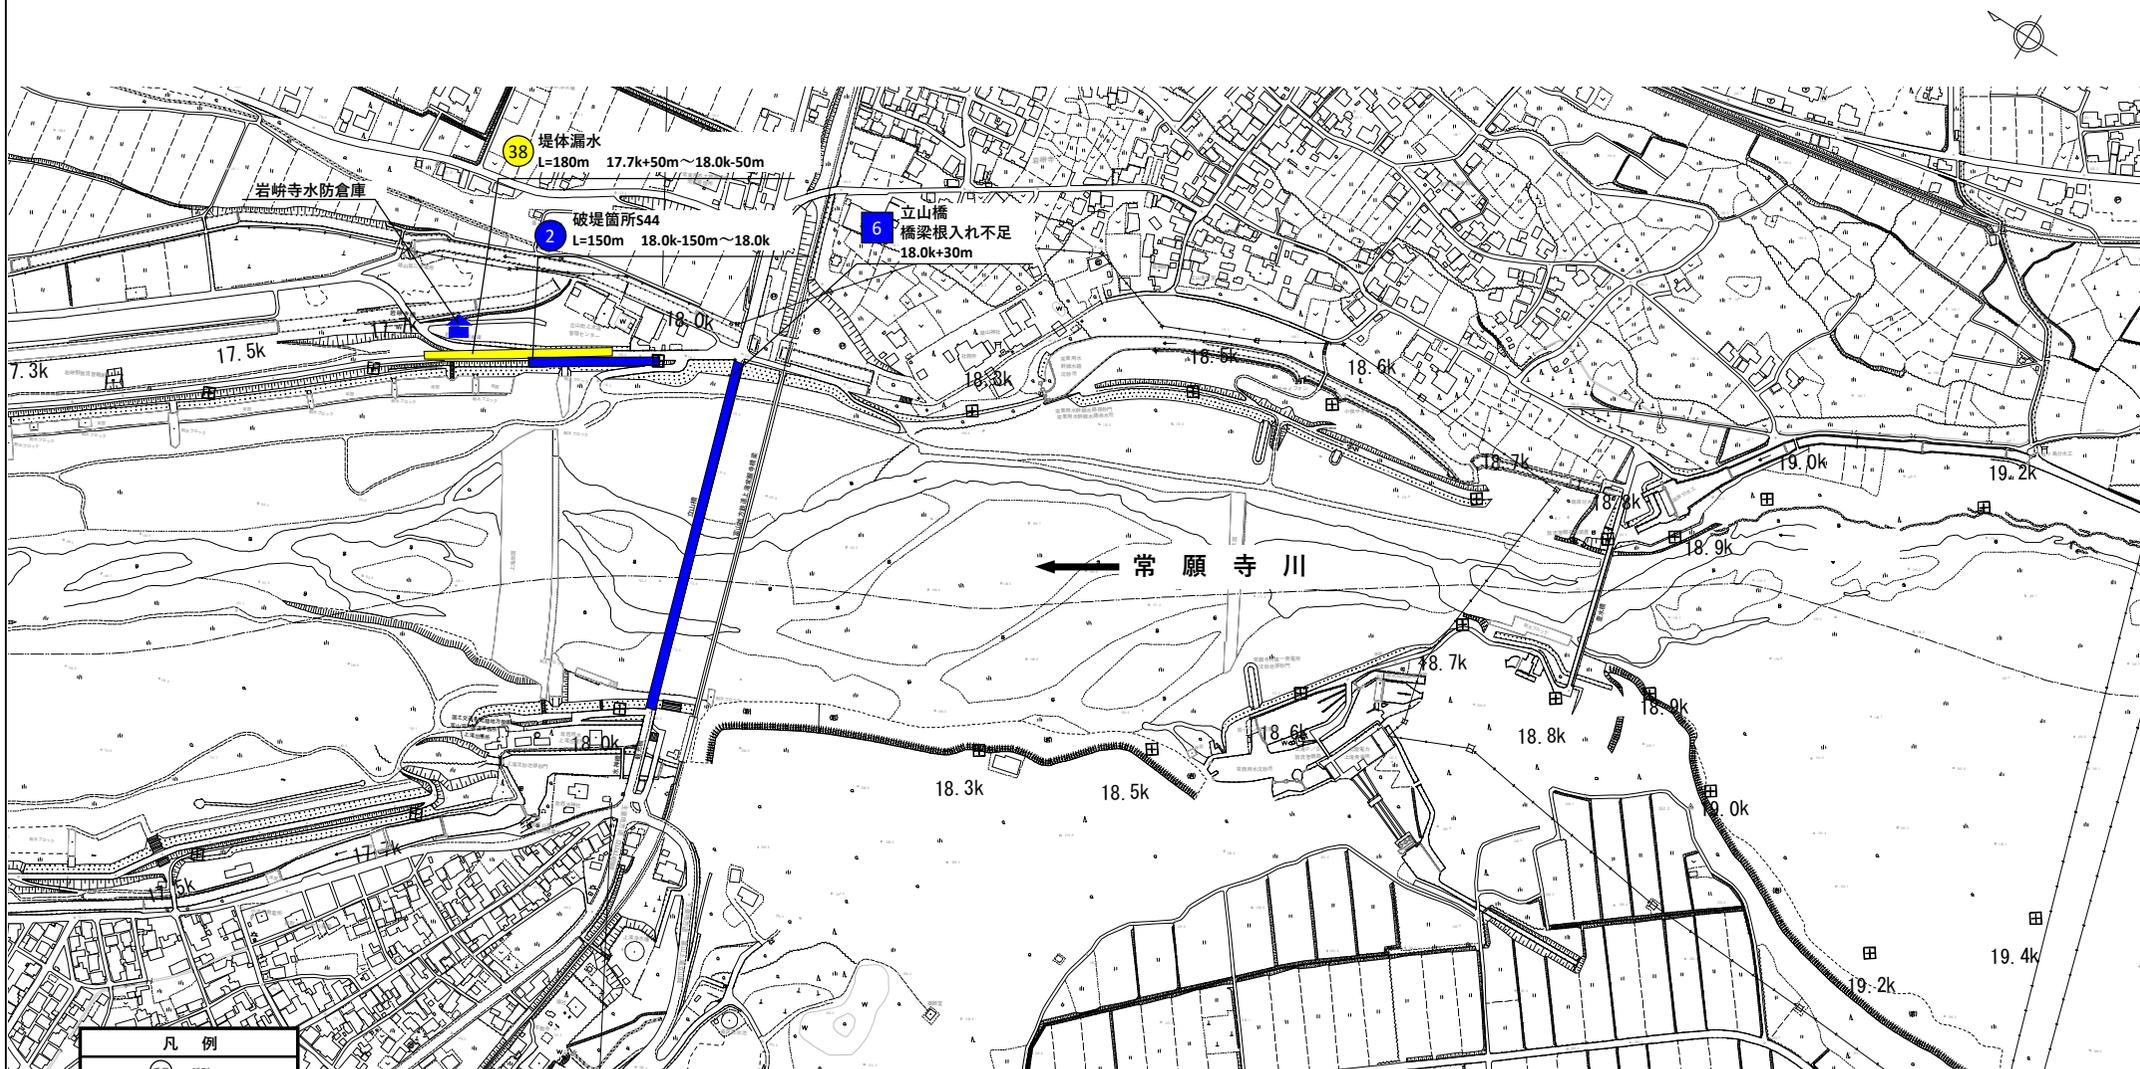

凡例			
① 種別 経路 区間			
	重要度 A		
	重要度 B		
	要注意区間		
			重要水防箇所
			工作物
	水防等倉庫 (国)		
	水防等倉庫 (自治体)		

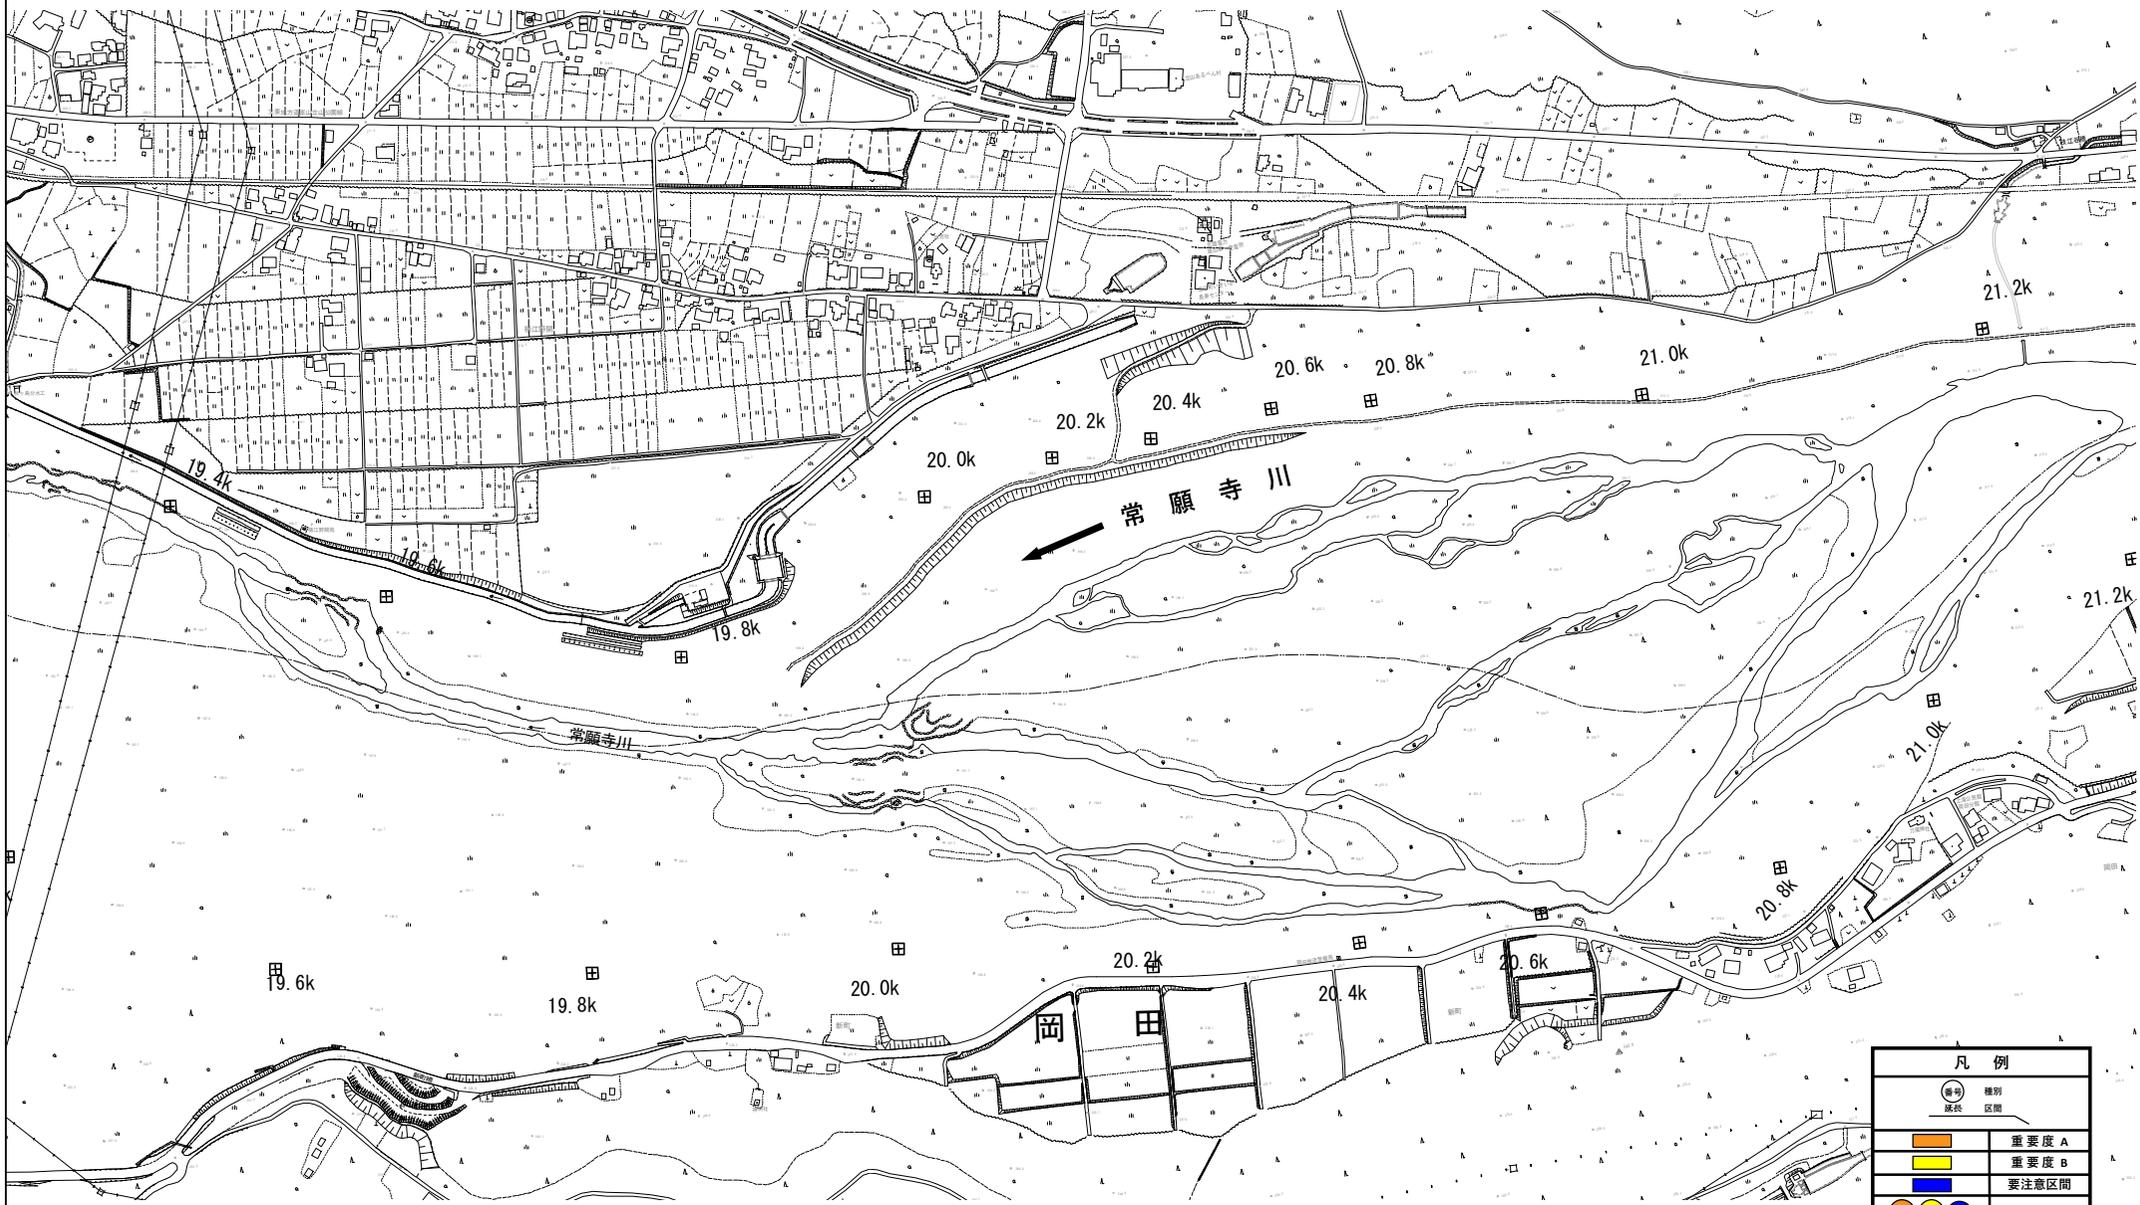

凡 例	
	種別
	区域
	重要度 A
	重要度 B
	要注意区間
	重要水防箇所
	工 作 物
	水防等倉庫 (国)
	水防等倉庫 (自治体)



凡例	
種別	区間
	重要度 A
	重要度 B
	要注意区間
	重要水防箇所
	重要水防箇所
	重要水防箇所
	工作物
	工作物
	工作物
	水防等倉庫 (国)
	水防等倉庫 (自治体)